


1.patro

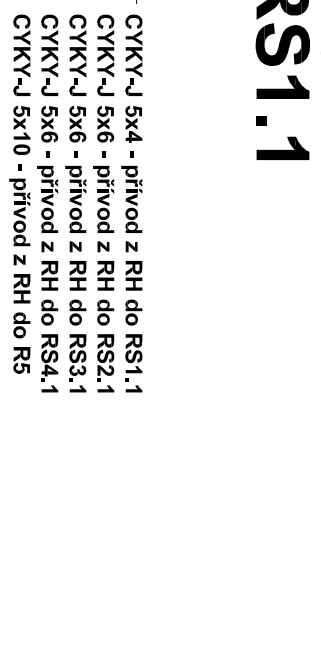

Viz. samostatný výkres č. D.1.4.E

3 + NPE str. 50Hz, 230V/400V, TN-C-S (R+I)
3 + NPE str. 50Hz, 230V/400V, TN-S
1 + NPE str. 50Hz, 230V TN-S

Ochrana pred nebezpečenstvom dotykem neživých častí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 2:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

Pavel Rubín – elektroprojekt

tel.: 353 220 577, fax: 353 220 371, e-mail: rubinprojekt@seznam.cz

Zodp. projektant	Klimešová M.	<i>Kli</i>	Vedoucí projektant	Rubín Pavel
Vypracoval	Klimešová M.		HIP	

D.1.4 E Silnoprúdová elektrotechnika

Název výkresu :	Č. výkresu
PŮDORYS 2.NP - ČÁST 1.	D.1.4 E / 7