


# ROZVADĚČ R1

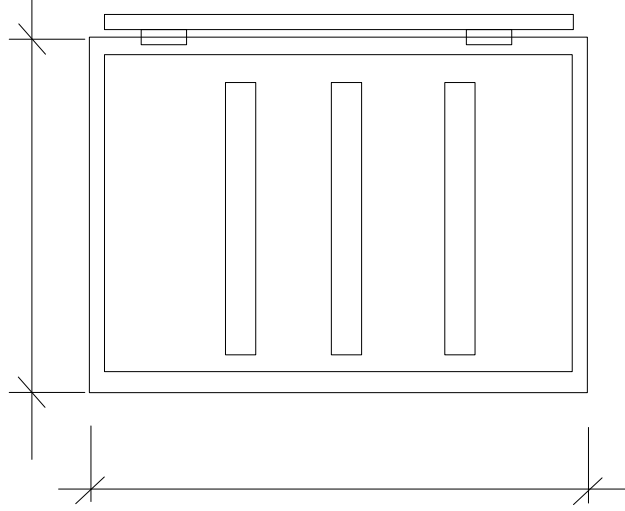

POZN.:

ROZVADĚČ UMÍSTIT DO PLAST. PILÍŘE  
NÁVRH ROZVADĚČE: NÁSTĚNNÝ S DVĚŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM  
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V /TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41  
TYP: HAGER VS318 TD 3 x 18 M = 54 M  
ROZMĚR: v500 X š390 X hl.99mm  
KRYTÍ: IP 40  
INSTALOVANÝ PŘÍKON: P<sub>i</sub> = 7 kW  
SOUDOBY PŘÍKON: P<sub>s</sub> = 7 kW  
KAŽDOU ŽÍLU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951			<div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584/7 , tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE</div>		
Objednatel:					
Investor: Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 36120 Karlovy Vary					
KÚ: Karlovy Vary	OÚ: Karlovy Vary	St.Ú: Karlovy Vary			
Stavba: KARLOVY VARY , HORNÍ NÁDRAŽÍ ÚPRAVA PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU			Formát		
			Datum	01 / 2018	
			Čís.zakázky	31 / 17	
			Proj.stupeň: PDPS		
Objekt:	B4.1 - KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN		Měřítko:	Číslo výkresu:	
Dílní část:	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
Obsah:	ROZVADĚČ R1		B4.1.6		

ROZVADĚČ R1

List 1 / 1

