



ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ DCK - ER222/NKP7P
V TYPOVÉM PLASTOVÉM PÍLÍŘI, HL.JISTIČE: 3 x 32A 3x25A

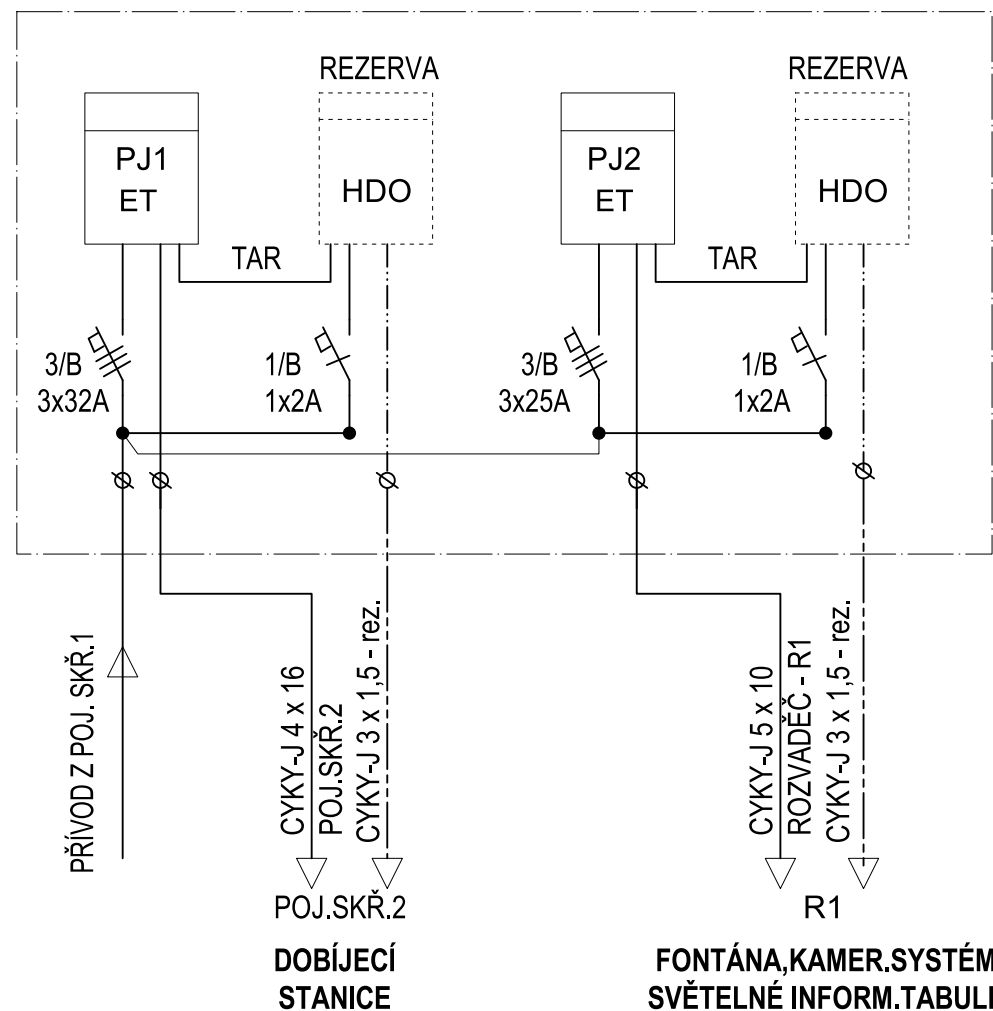

ROZVADĚČ: ELEKTROMĚROVÝ TYPOVÝ Z PLASTU;
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN stř. 50Hz; 400/230V/TN-C;
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ; KRYTÍM;
OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE;
SKŘÍŇ: DCK ER222
ROZMĚR:
Krytí: IP 44 / 20C ,
STUPEŇ MECHANICKÉ OCHRANY: IK101
INSTALOVANÝ PŘÍKON: 21,0 kW + 7,0kW
SOUDOBY PŘÍKON: 21,0 kW + 7,0kW
HLAVNÍ JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM: 3 x 32A - DOBÍJECÍ STANICE
HLAVNÍ JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM: 3 x 25A - INFORM.SYSTÉM, FONTÁNA,KAMER. SYSTÉM

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	
Objednatel:	Drahomír Holoubek Závodu míru 584/7 , tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Investor: Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 36120 Karlovy Vary		
KÚ: Karlovy Vary	OÚ: Karlovy Vary	St.Ú: Karlovy Vary
Stavba: KARLOVY VARY , HORNÍ NÁDRAŽÍ ÚPRAVA PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU		
Objekt: B4.1 - KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN	Formát	
Díleč část: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Datum	01 / 2018
Obsah: ROZVADĚČ RE	Čís.zakázky	31 / 17
	Proj.stupeň:	PDPS
	Měřítko:	Číslo výkresu: B4.1.5

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951			PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584/7 , tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:				
Investor: Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 36120 Karlovy Vary				
KÚ: Karlovy Vary	OÚ: Karlovy Vary	St.Ú: Karlovy Vary	Formát	
Stavba: KARLOVY VARY , HORNÍ NÁDRAŽÍ ÚPRAVA PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU			Datum	01 / 2018
			Čís.zakázky	31 / 17
			Proj.stupeň: PDPS	
Objekt:	B4.2 - PŘÍPOJKA DOBÍJECÍ STANICE		Měřítko:	Číslo výkresu: B4.2.4
Díleč část:	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
Obsah:	ROZVADĚČ RE			