


ODVODNĚNÍ ROŠTŮ MÍSY – AXONOMETRIE ROZVODU

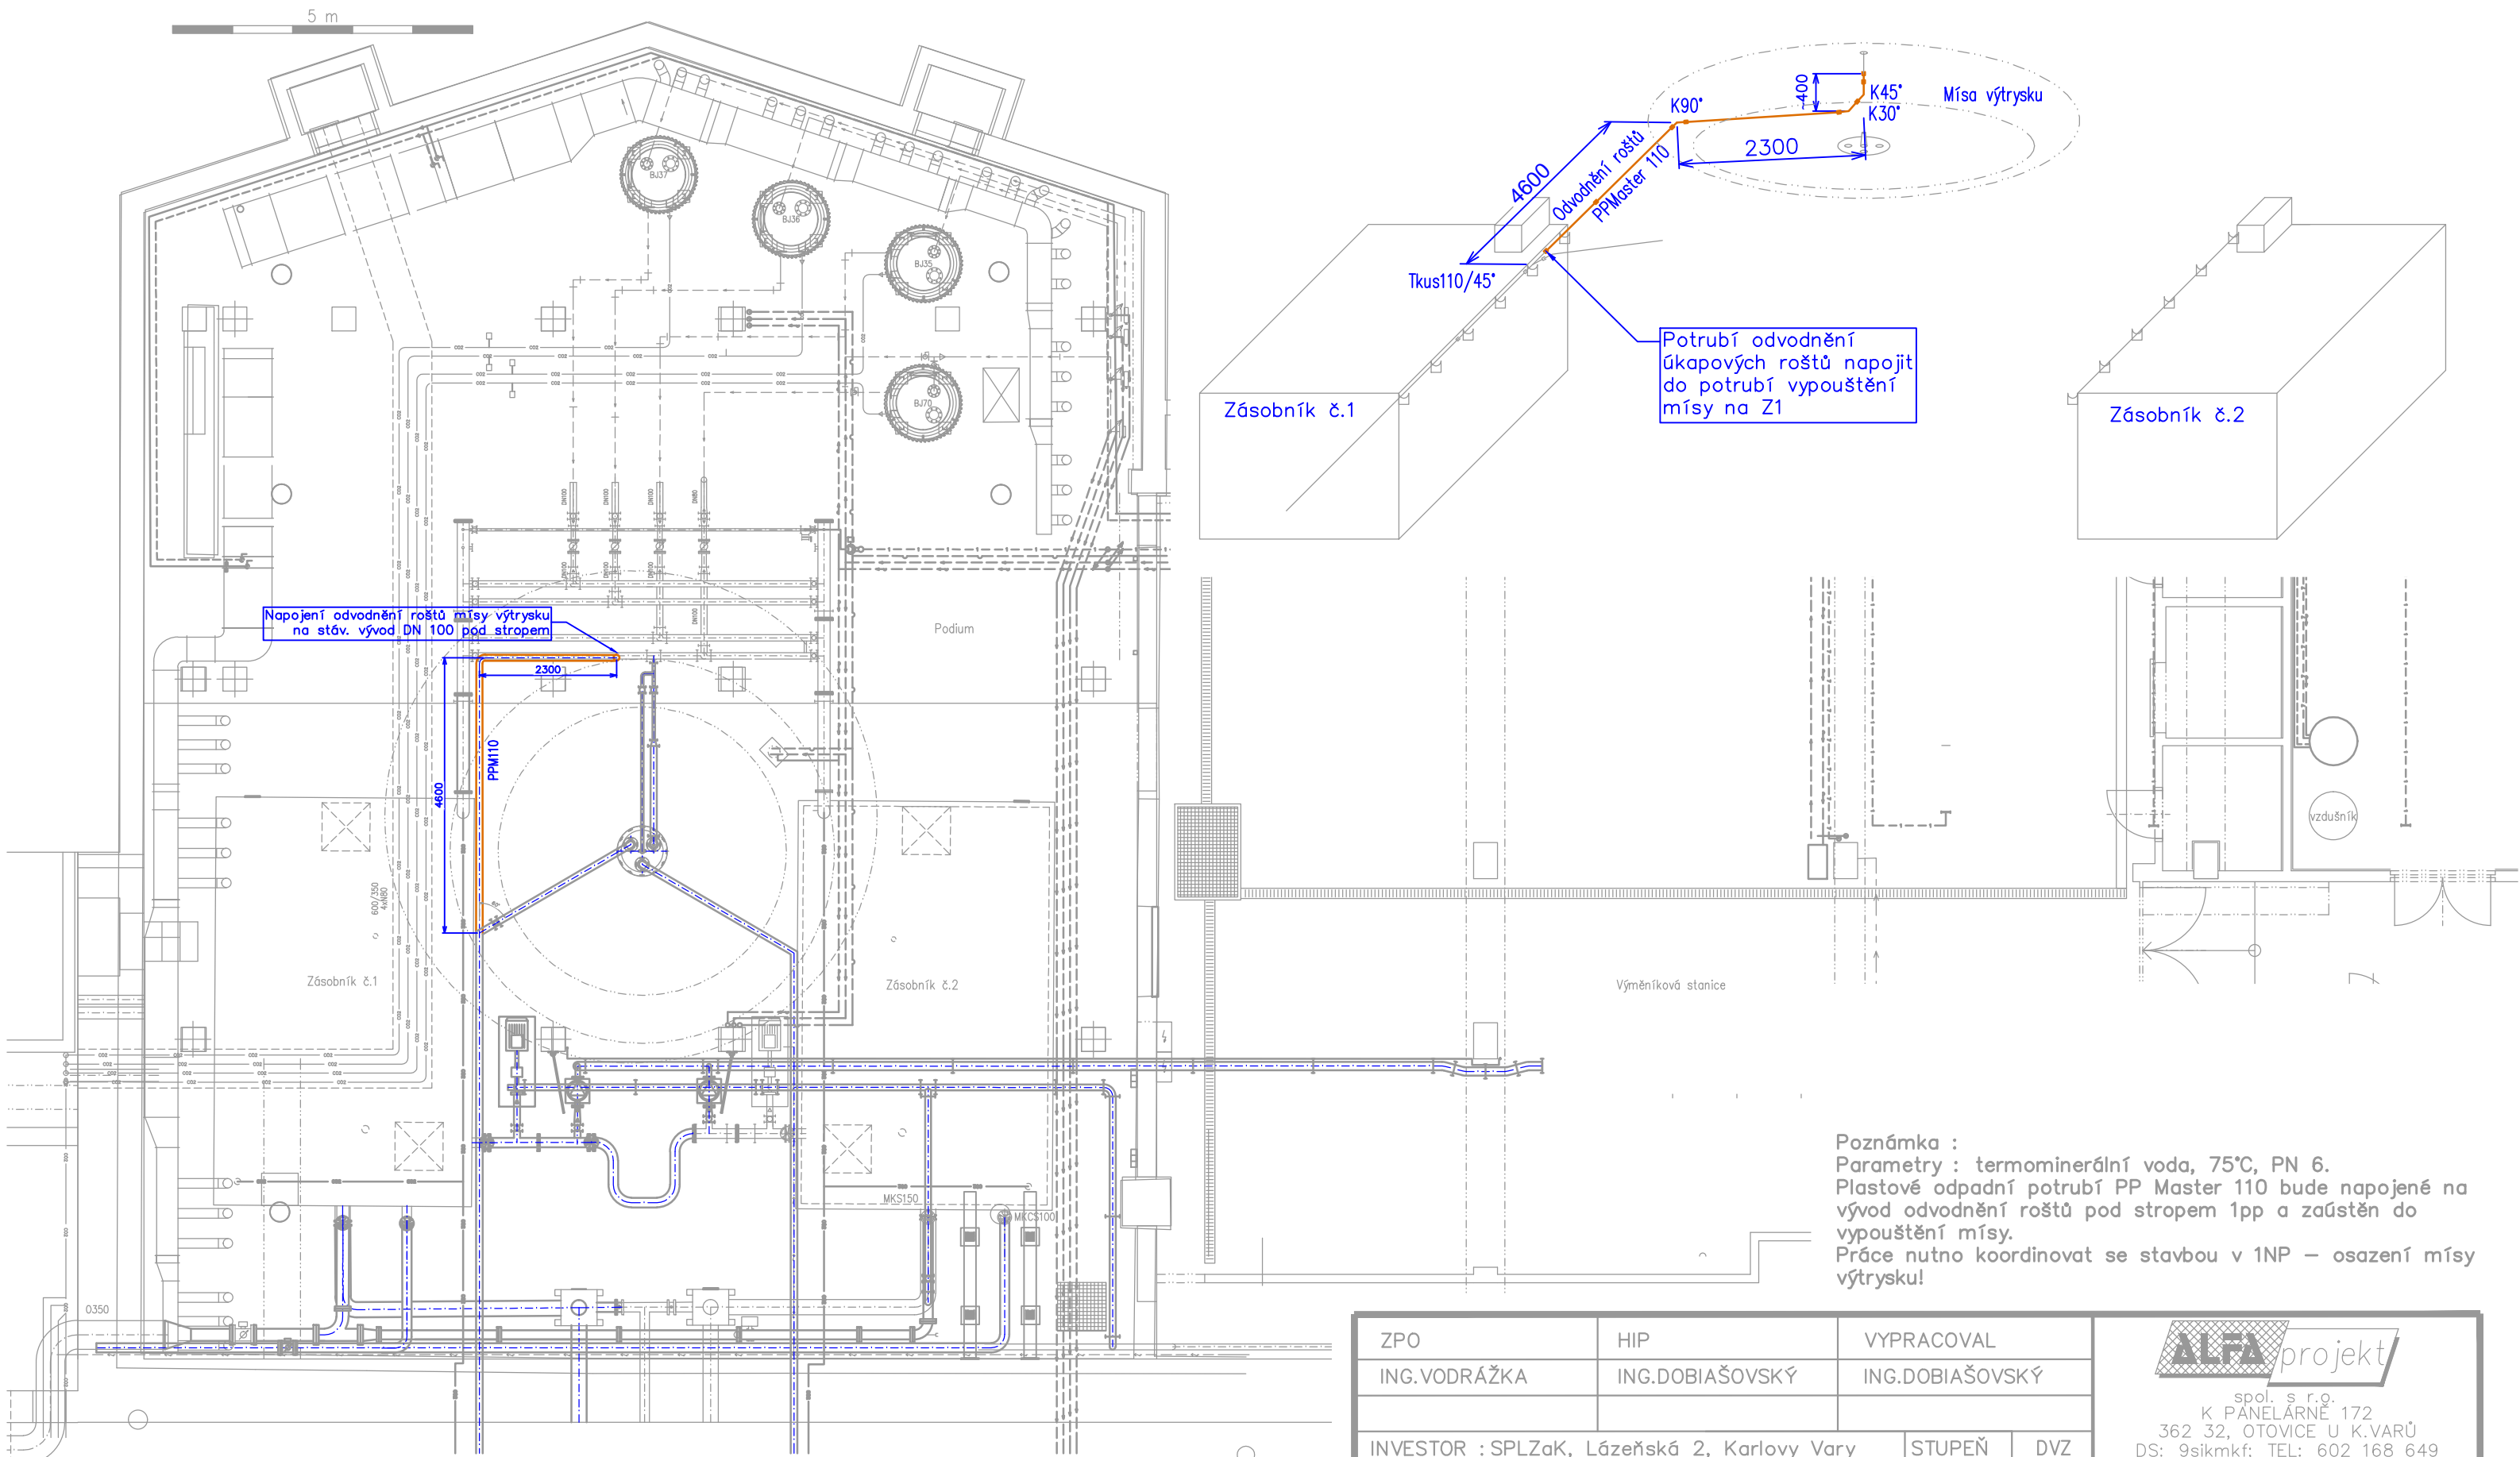

Poznámka :  
Parametry : termominerální voda, 75°C, PN 6.  
Plastové odpadní potrubí PP Master 110 bude napojené na  
vývod odvodnění roštů pod stropem 1pp a zaústěn do  
vypouštění mísy.  
Práce nutno koordinovat se stavbou v 1NP – osazení mísy  
výtrysku!

ZPO	HIP	VYPRACOVAL		<div></div> <div>spol. s r.o. K PANEĽÁRNĚ 172 362 32, OTOVICE U K.VARŮ DS: 9sikmkf; TEL: 602 168 649</div>
ING.VODRÁŽKA	ING.DOBIAŠOVSKÝ	ING.DOBIAŠOVSKÝ		
INVESTOR : SPLZaK, Lázeňská 2, Karlovy Vary		STUPEŇ	DVZ	
KARLOVY VARY, VŘÍDELNÍ KOLONÁDA – ŘEŠENÍ HAVARIJNÍHO STAVU VČETNĚ NAVAŽUJÍCÍ KRENOTECHNIKY, PROPOJE V 1.PP – 2.ETAPA				VED.STŘ. : ING.PALIVEC
IO 16 – NAPOJENÍ ODVODNĚNÍ ROŠTŮ MÍSY				DATUM : 03/2021
TECHNOLOGICKÁ ČÁST				MĚŘITKO : 1:100
				FORMÁT 2xA4
				ARCH.Č. : KV-4113-B/01/V-04.16