


R2 3L+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-S

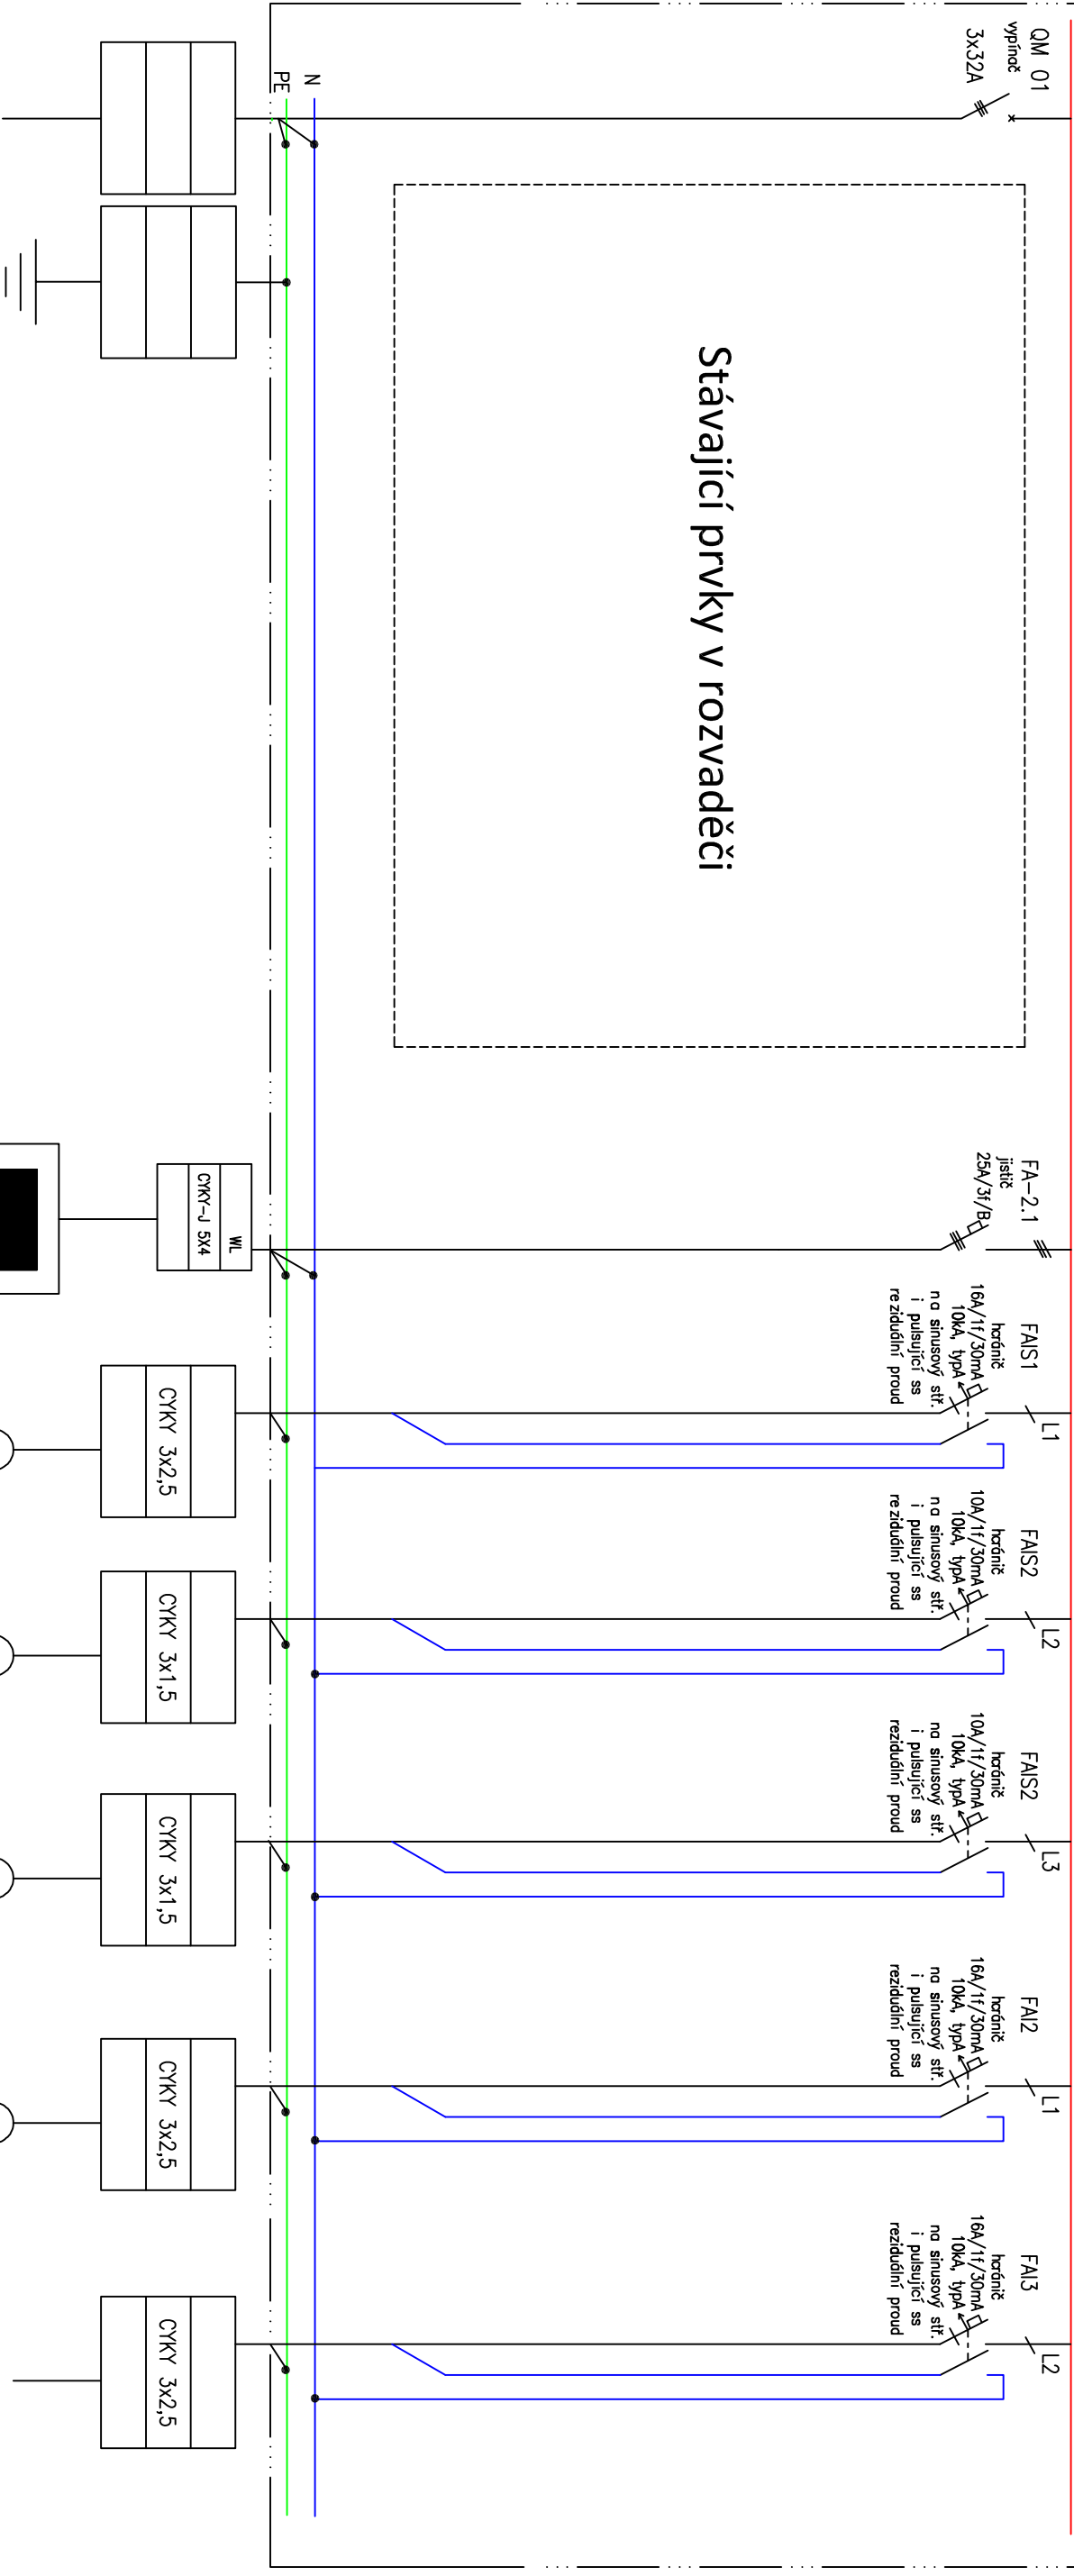

patr. rozv

Napěťová soustava: 3L+PEN/PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-S
Ochrana před úrazem el.proudem: základní—automatickým odpojením od zdroje
doplňková—proudovým chráničem 30mA

R2

Stávající Rozvodnice R2 Robotika 2104

STAVEBNÍ PROJEKTY		ANNA DINDÁKOVÁ		IČO: 433 35 501 DIČ: CZ6558166725	
Zodpovědný projektant:		ING. JAN BENDA		Paré č.	
Katastrální území:		STARÁ ROLE		Zakázkové číslo: 02032021	
Stavební úřad:		KARLOV VARY		Stupeň: DPS	
Obec:		KARLOV VARY		Datum: 10.2021	
				Formát: 6A4	
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOV VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 361 20 KARLOV VARY					
Autorizace:		název stavby:			
ZŠ TRUHLÁŘSKÁ 19, KARLOV VARY UČEBNA PŘÍRODOPISU A ROBOTIKY					
profese:		D.1.4.3. Elektroinstalace silnoproud		SO(PS): SO 01	
obsah výkresu:		SCHÉMA ROZVADĚČE RA2 - DOPLNĚNÍ			
		Č.výk.: D.1.4.3.8			