

## PROTOKOL O VYTYČENÍ

### PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PZ) – ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (EZ)

Číslo: 27/KV/2020

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zápis v OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 57165

#### Stanovisko GridServices, s.r.o.

Ze dne: 06.11.2018

Č.j.: 5001821801

#### Investor (žadatel)

Jméno: projekční kancelář Ing. Škubalová

Adresa: 32600 Plzeň, U Bachmače 1644/29

Telefon: p. Škubalová 377 455 842

#### Název stavby: Rekonstrukce MK - ulice Třeboňská - Karlovy Vary

Místo stavby: Rybáře

Ulice: Třeboňská

Číslo pop./orient.:

#### Rozsah vytyčovaného PZ, EZ

(uvést např. ulice, od č. p. do č. p. v rozsahu vyznačeném na map. situaci, od bodu do bodu)

V1/2 MAPA č. 2/3; 3/3

Rozsah vytyčeného zařízení v (m): 200

#### Vytyčení bylo provedeno

☐ Vizuálně, dle orientačního zaměření (dle ověřené dokumentace GridServices, s.r.o.)

☒ Hledačem typu: RD 8100

☐ Za pomoci kontrolních sond

Dne: 28. 2. 2020

#### Vedení trasy bylo vizuálně vyznačeno v terénu

☐ Barvou

☐ Kolíky

☐ Pomocí vnějších znaků

Při provádění prací je nutné dodržet stanovisko GridServices, s.r.o.

Veškeré zemní práce v blízkosti plynovodu je nutné provádět ručně – u NTL, STL PZ, EZ 1 m, u VTL PZ 4 m na každou stranu. Práce v bezprostřední blízkosti PZ, EZ provádět tak, aby nedošlo k porušení izolace nebo stěny PE potrubí. Jakékoliv nejasnosti v průběhu prací v blízkosti plynovodu konzultujte s GridServices, s.r.o. Přesné hloubkové uložení nebylo stanoveno. Toto je nutno ověřit ručně kopanou sondou. V případě nejasné trasy PZ, EZ budou v místech označených na situačním záznamu provedeny se zvýšenou opatrností rovněž ručně vykopané sondy k upřesnění umístění PZ, EZ.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu PZ, EZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ, EZ a kontrola PZ, EZ.

Kontrolu je možné objednat min. 5 dnů předem na: [www.innogy.cz](http://www.innogy.cz) nebo Zákaznická linka 800 11 33 55.

Objednatel prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno v požadovaném rozsahu.

#### Vytyčení provedl

#### Vytyčení převzal (organizace, provádějící firma)

HAUČEK

Jméno, příjmení

IP2

Funkce

Telefon

Podpis

Organizace

Jméno, příjmení

Funkce

Telefon

Podpis

Vytyčení má platnost 2 měsíce.

#### Přílohy:

Stanovisko OSS

Informační tiskopis

Mapová situace

Kontaktní centrum: NONSTOP linka 800 11 33 55, [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz), [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)


## INFORMACE

### PRO PRÁCE V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

1. Poloha plynárenského zařízení – PZ + EZ musí být známá (určí provozovatel vytyčením). S jeho polohou je nutné seznámit prokazatelně zainteresované zaměstnance na stavbě.
2. Pokud nejsou bezprostředně zahájeny práce, je nutné zaměření PZ + EZ zabezpečit proti poškození (např. proti zasypání barevného vyznačení, nebo zcizení kolíků).
3. Veškeré práce v ochranném pásmu PZ+EZ provádějte ručním způsobem – u NTL, STL PZ – 1 metr, u VTL PZ 4 metry na každou stranu, ochranné pásmo u EZ podz. zařízení je 1 m na každou stranu. Strojní zařízení používejte až po nalezení PZ + EZ pomocí ručně kopaných sond.
4. Práce v bezprostřední blízkosti PZ + EZ provádějte tak, aby nedošlo k jeho porušení (izolace ocel. plynovodů, porušení stěny PE potrubí).
5. Hloubkové uložení plynovodu vždy ověřte ručně kopanou sondou.
6. Jakékoliv podezření úniku plynu ihned oznámte na tel. 1239.
7. Při nejasnosti v průběhu zemních prací v blízkosti PZ + EZ si vyžádejte konzultaci se zaměstnanci společnosti GridServices, s.r.o.
8. Při vlastní stavbě musí zůstat pruh ochranného pásma na obě strany od PZ + EZ volný (zákaz skládky zeminy a jiného materiálu).
9. V případě nezpevněného povrchu nad trasou plynovodu není povoleno podélné pojíždění těžké techniky a těžkých mechanismů.
10. V případě terénních úprav je nutné zachovat stávající armatury a poklopy.
11. Jakékoliv porušení zařízení PZ + EZ neprodleně hláste na 1239.
12. V případě dotčení PZ + EZ a před jeho zakrytím je nutno vyžádat kontrolu dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení (křížení, odkrytí, souběh) od zaměstnance společnosti GridServices, s.r.o.

Žádost o kontrolu a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo na Zákaznické lince 800 11 33 55.

V případě ukončení nadzemní stavby, pro kterou bylo provedeno vytyčení, je nutné si vyžádat také kontrolu splnění podmínek provozovatele PZ + EZ k této stavbě.



## PROTOKOL O KONTROLE PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PZ) – ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (EZ)

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zápis v OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 57165

Číslo protokolu o vytyčení: 27/KV/2020

Stanovisko GridServices, s.r.o., ze dne: 06.11.2018

Č. j.: 5001821801

### Investor (žadatel)

Jméno: Stav-elektro s.r.o.

Adresa: 32600 Plzeň, U Bachmače 1644/29

Telefon: p. Škubalová 377 455 842

Název stavby (místo stavby): Rekonstrukce MK - ulice Třeboňská - Karlovy Vary

### Místo vytyčení

Místo stavby: Rybáře

Ulice: Třeboňská

Číslo pop./orient.:

### PZ, EZ dotčené stavbou – předmět prací

#### Dotčené PZ, EZ

☐ NTL ☐ STL ☐ VTL ☐ VVTL ☐ PKO ☐ el. zařízení ☐ RS ☐ PRS ☐ DPD

#### Upřesnění místa – rozsah kontroly

Diagnostická kontrola:

☐ ANO

☐ NE

Pořízená fotodokumentace:

☐ ANO

☐ NE

#### Kontrola křížení / souběhu

Datum:

Křížení:

Vyhovuje

☐ ANO

☐ NE

Provedl:

Souběh:

Vyhovuje

☐ ANO

☐ NE

#### Závady zjištěné při kontrole a požadavky na jejich odstranění

#### Investor (žadatel o kontrolu) se zavazuje odstranit závady v termínu:

Požadavek zaměstnance GridServices, s.r.o., na opětovné přizvání ke kontrole po odstranění závad:

☐ ANO

☐ NE

Vydání souhlasu s kontrolou dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ dne:

Jméno:

Podpis:

Souhlas:

☐ ANO

☐ NE

Kontrolu dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ je možné objednat minimálně 5 pracovních dnů předem na [www.innogy.cz](http://www.innogy.cz) nebo na Zákaznické lince 800 11 33 55

#### Protokol ke kontrole plynárenského, elektrického zařízení inogy převzal žadatel o kontrolu

Místo a datum podpisu:

Jméno, příjmení

Funkce

Podpis







## PROTOKOL O KONTROLE PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PZ) – ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (EZ)

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zápis v OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 57165

Číslo protokolu o vytyčení: 27/KV/2020

Stanovisko GridServices, s.r.o., ze dne: 06.11.2018

Č. j.: 5001821801

### Investor (žadatel)

Jméno: Stav-elektro s.r.o.

Adresa: 32600 Plzeň, U Bachmače 1644/29

Telefon: p. Škubalová 377 455 842

Název stavby (místo stavby): Rekonstrukce MK - ulice Třeboňská - Karlovy Vary

### Místo vytyčení

Místo stavby: Rybáře

Ulice: Třeboňská

Číslo pop./orient.:

### PZ, EZ dotčené stavbou – předmět prací

#### Dotčené PZ, EZ

☐ NTL ☐ STL ☐ VTL ☐ VVTL ☐ PKO ☐ el. zařízení ☐ RS ☐ PRS ☐ DPD

#### Upřesnění místa – rozsah kontroly

Diagnostická kontrola:

☐ ANO

☐ NE

Pořízená fotodokumentace:

☐ ANO

☐ NE

#### Kontrola křížení / souběhu

Datum:

Křížení:

Vyhovuje

☐ ANO

☐ NE

Provedl:

Souběh:

Vyhovuje

☐ ANO

☐ NE

#### Závady zjištěné při kontrole a požadavky na jejich odstranění

#### Investor (žadatel o kontrolu) se zavazuje odstranit závady v termínu:

Požadavek zaměstnance GridServices, s.r.o., na opětovné přizvání ke kontrole po odstranění závad:

☐ ANO

☐ NE

Vydání souhlasu s kontrolou dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ dne:

Jméno:

Podpis:

Souhlas:

☐ ANO

☐ NE

Kontrolu dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ je možné objednat minimálně 5 pracovních dnů předem na [www.innogy.cz](http://www.innogy.cz) nebo na Zákaznické lince 800 11 33 55

#### Protokol ke kontrole plynárenského, elektrického zařízení inogy převzal žadatel o kontrolu

Místo a datum podpisu:

Jméno, příjmení

Funkce

Podpis





projekční kancelář Ing.  
Škubalová  
U Bachmače 1644/29  
32600 Plzeň

naše značka  
5001821801

vyřizuje  
Jaroslav Kápička

datum  
06.11.2018

Věc:

**Rekonstrukce MK - ulice Třeboňská - Karlovy Vary**

K.ú. - p.č.: Rybáře

Stavebník: projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 1644/29, 32600 Plzeň

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o výskytu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v zájmovém území vyznačeném v příloze.

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ provozovaná PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě. Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Toto stanovisko LZE použít pro:

- případné upřesnění polohy PZ jeho vytýčením. Vytýčení provede příslušná regionální oblast a to ZDARMA. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Objednání vytýčení se provádí na portálu Distribuce plynu online: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>.

Toto stanovisko NELZE použít pro:

- jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění  
- územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.  
- realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pokud chcete využít poskytnuté informace pro zpracování projektové dokumentace, sdělujeme Vám tyto další informace:

1) O poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě (dgn,dwg) lze požádat prostřednictvím služby Vektorová data, která je dostupná na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>. Tato služba je určena odborné veřejnosti (projekční firmy) a obcím a krajům (oblast územního plánování).

2) Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>.

3) Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábřovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)  
I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

4) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PLÁNOVANÉ STAVBĚ PŘED REALIZACÍ, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se připravuje plynárenská stavba (rekonstrukce, nová výstavba, přeložka). V případě, že se bude jednat o připravovanou investici GasNet, s.r.o., požadujeme Vaši stavbu koordinovat s naším záměrem.

5) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PROVEDENÉ VÝSTAVBĚ, KTERÁ NENÍ UVEDENA DO PROVOZU, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti je vybudováno PZ, které bude v blízké době uvedeno do provozu. Na tato PZ se vztahují ochranná, případně bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o možnosti poskytnutí digitálních dat (dgn,dwg) a podmínky výdeje získáte na adrese: <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>.

6) Pokud Vaše zájmové území protíná PÁSMO VLIVU ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ SKAO, je třeba individuálního posouzení v závislosti na připravované stavbě. V tomto případě kontaktujte techniky odboru externích požadavků zákazníků: Zdeněk Kocourek, Ing. Martin Majkut ([zdenek.kocourek@innogy.com](mailto:zdenek.kocourek@innogy.com), [martin.majkut@innogy.com](mailto:martin.majkut@innogy.com)), kteří Vám poskytnou podrobné informace.

7) V případě potřeby dalších informací k poskytnutým mapovým podkladům kontaktujte technika externích požadavků prostřednictvím Kontaktního systému <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/> (Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení).

Plynofikace nemovitosti:

Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího odběrného místa musí být projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě. Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet, s.r.o. <https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/>.

V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě (připojení více odběrných míst), musí být toto projednáno s vlastníkem sítě GasNet, s.r.o.. Podrobné informace naleznete na stránkách <https://www.gasnet.cz/cs/obec-developer/>.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001821801 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.


GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Jaroslav Kápíčka  
Vedoucí zpracování externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001821801 ze dne 06.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: projektční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 1644/29, 32600 Plzeň. K.ú.: Rybáře.

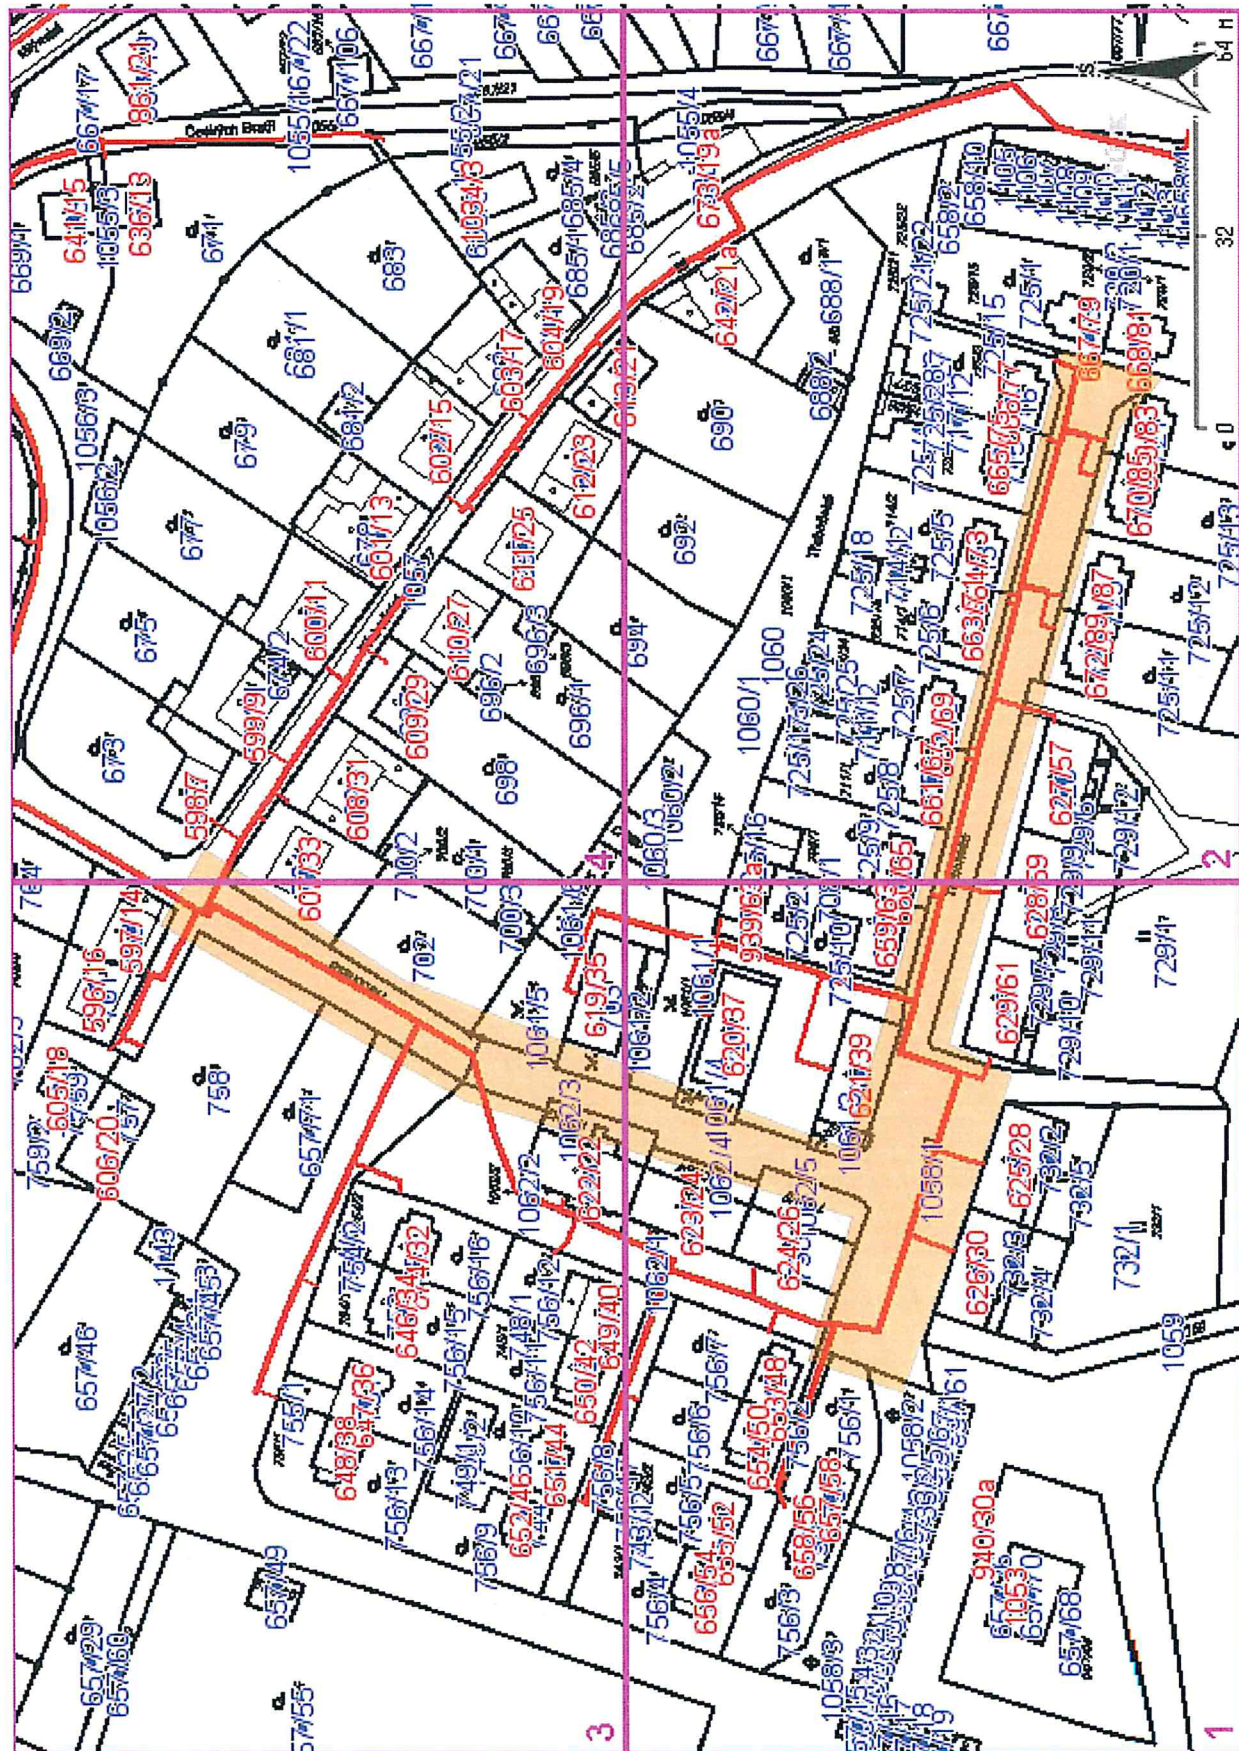

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	






Legenda:

linie plynovodu	NTL	STL	VTL	VVTL	nefunkční	plánovaná stavba před realizací	ve výstavbě, neuvečeno do provozu
regulační stanice							
ochranné zařízení							
kabel							
elektropřípojka							
kabel protikorozi ochrany							
anodové uzemnění							
stanice katodové ochrany							
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO							

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 1644/29, 32600 Plzeň. K.ú.: Rybáře.

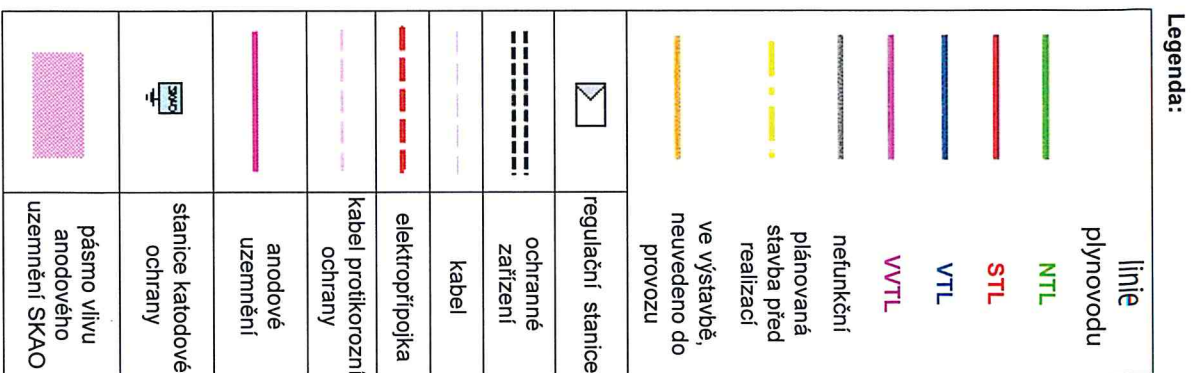






Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 1644/29, 32600 Plzeň. K.ú.: Rybáře.



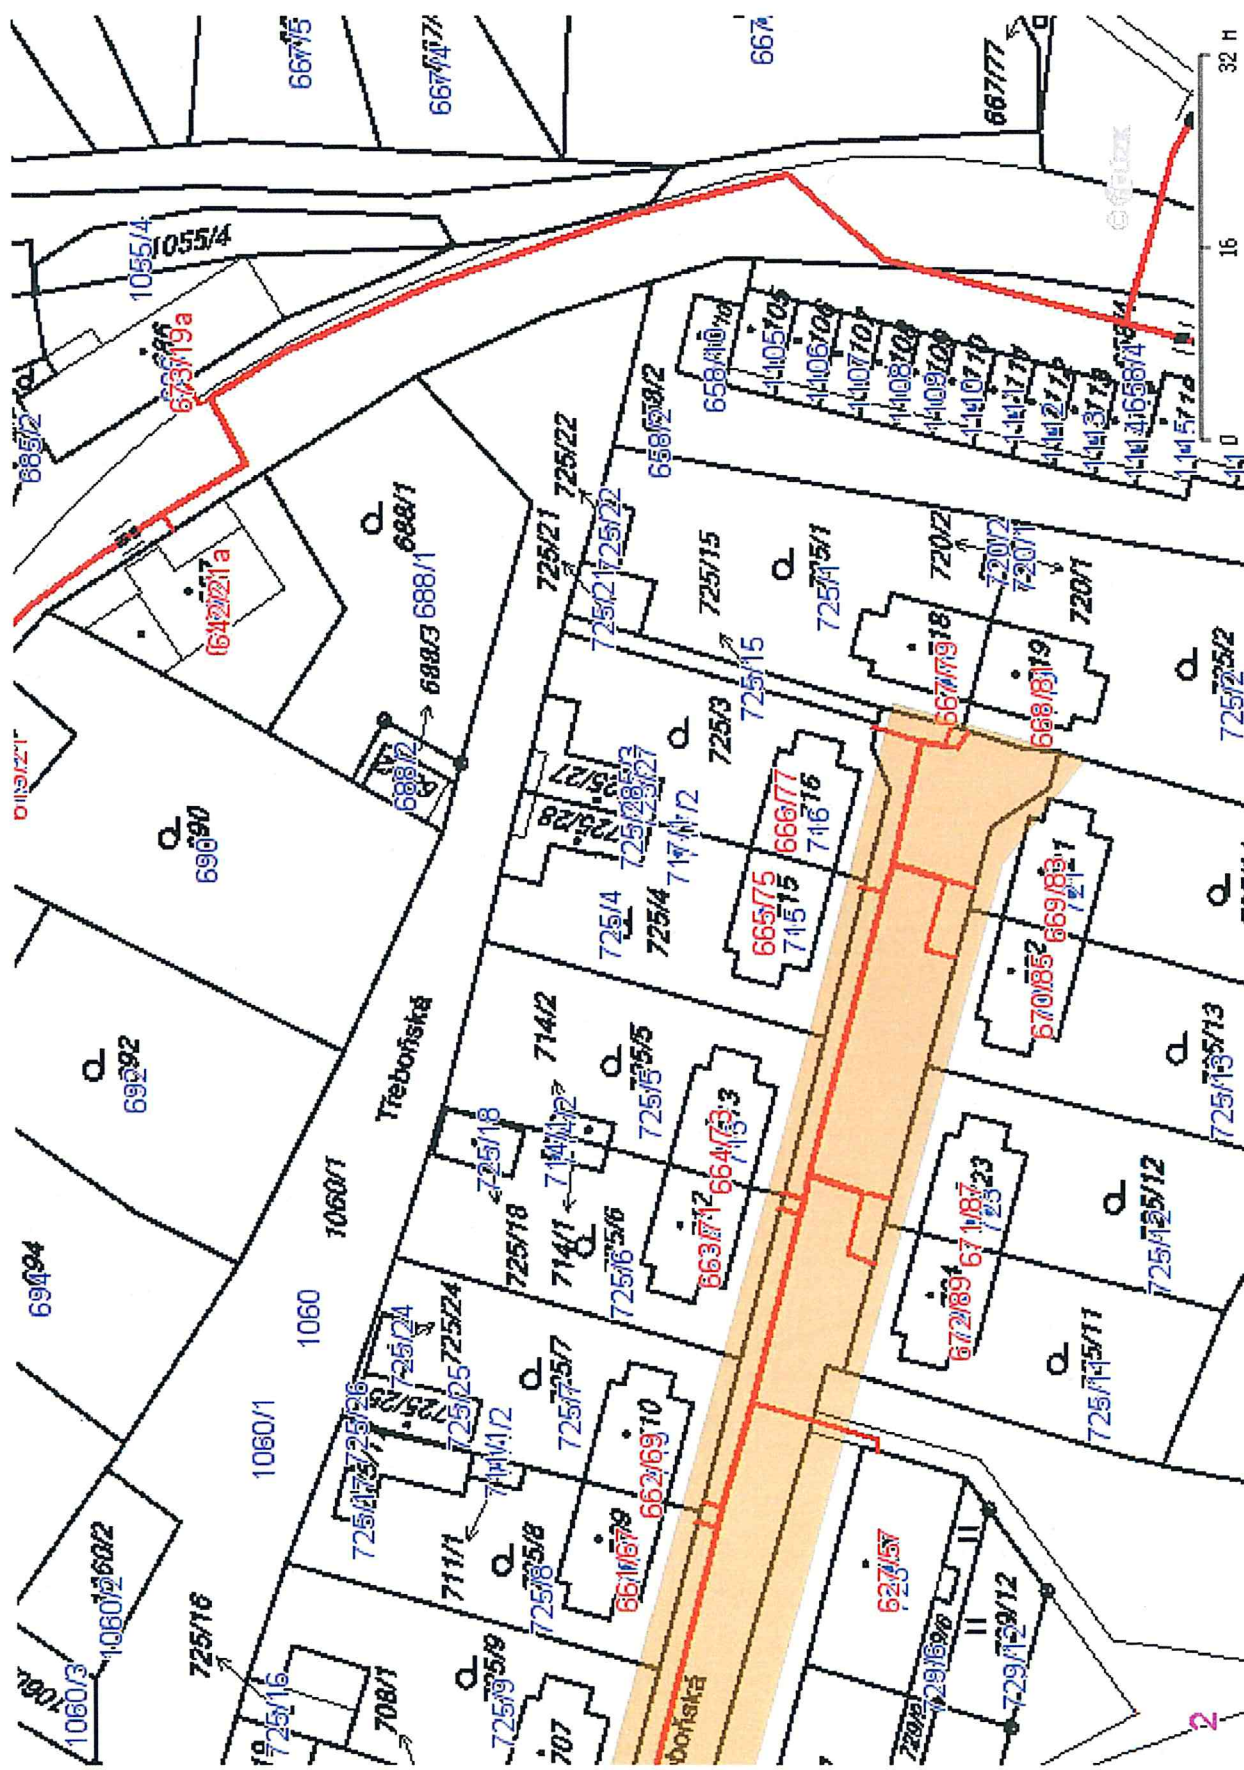

# Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	