


PŮDORYS 1.NP

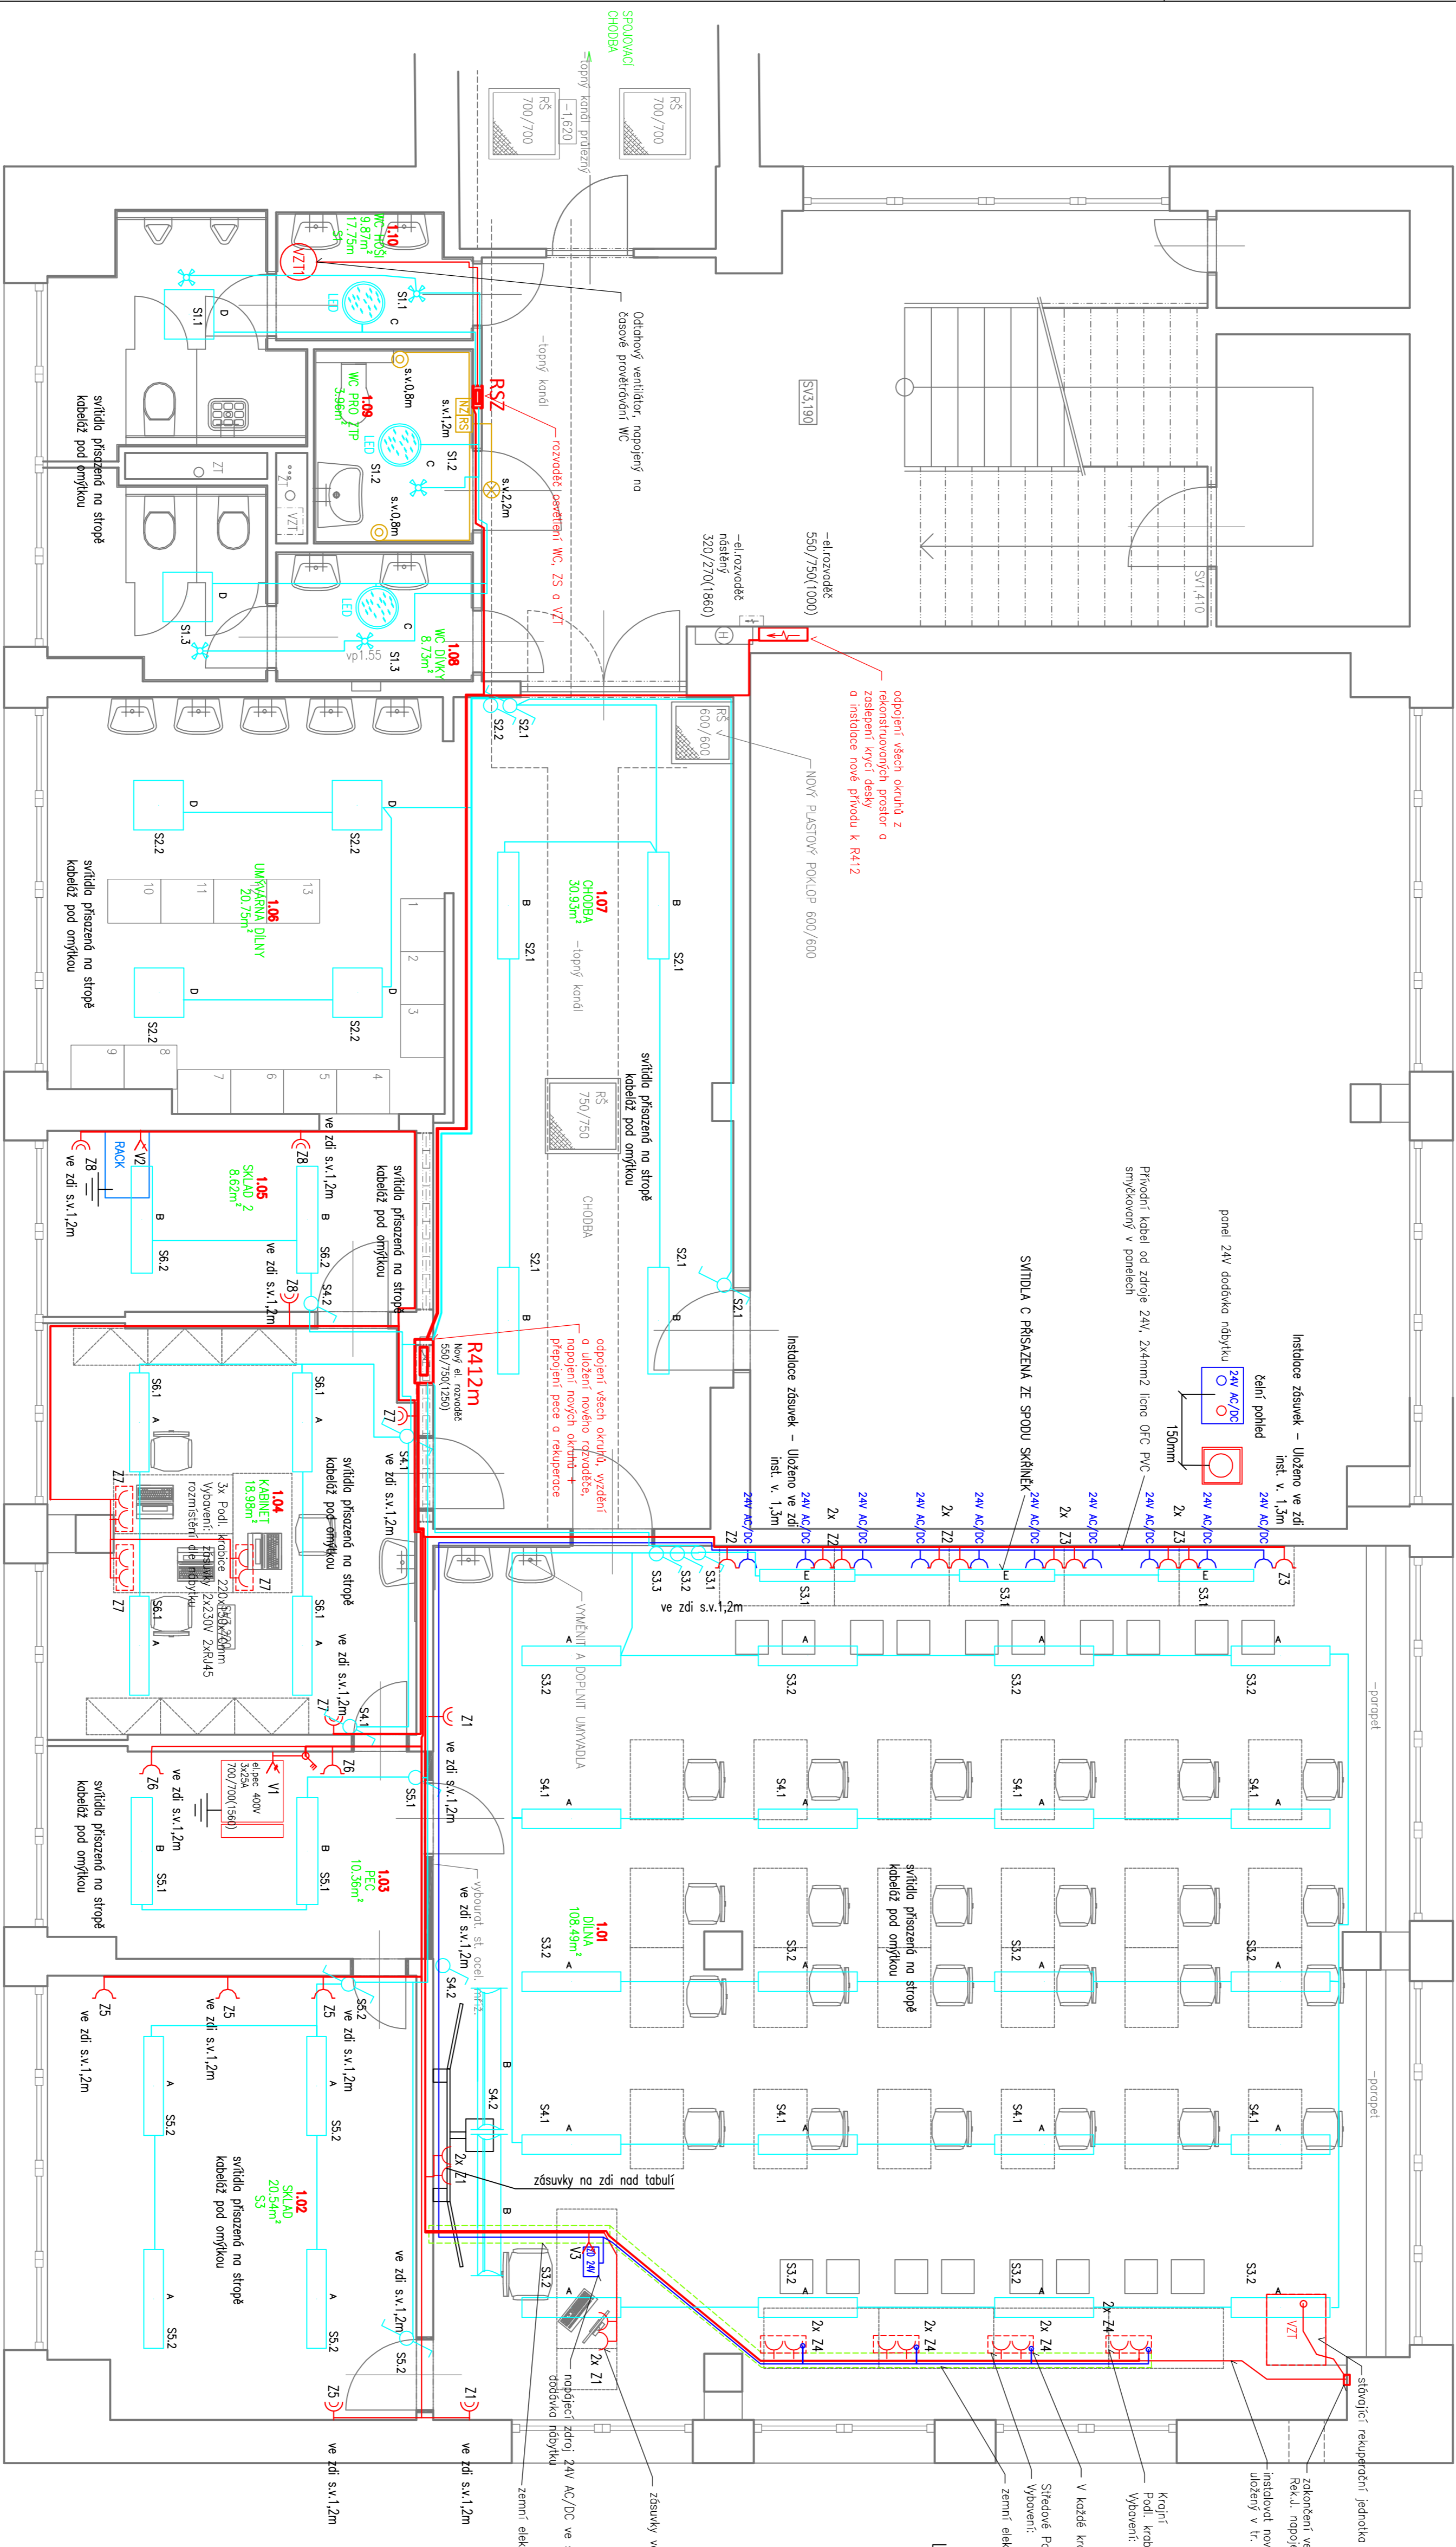

Tabulka místností

| Číslo | Učebna |
|-------|----------------|
| 1.01 | DILNA |
| 1.02 | SKLAD |
| 1.03 | PEC |
| 1.04 | KABINET |
| 1.05 | SKLAD 2 |
| 1.06 | UMYVÁRNA DILNY |
| 1.07 | CHODBA |
| 1.08 | WC DILNY |
| 1.09 | WC PRO ZTP |
| 1.10 | WC HOŠI |

POZNÁMKA:

Napájecí soustava:
3-NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (PE)
3-NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (PEH)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:


při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

Legenda:

- 2x moduluje jednotná zásuvka v podl. krabici, 16A/250V
- Jednotná zásuvka pod omítkou, 16A/250V, IP20
- Dvojnásobná zásuvka pod omítkou, 16A/250V, IP20
- Jednotná zásuvka pod omítkou, 16A/250V, IP44 s krytem
- Elektro rozváděč
- Zemní kabelový kanál v podlaze
- Vpínací zapnutí křížový
- Vpínací zapnutí jednotkový
- Stropní přítomnostní spínač světla
- Zdr. sign. - vyhodnocovací modul s resetem
- Zdr. sign. - aktivaci tlačítko nastěnné
- Zdr. sign. - signálka se směrovou nastěnnou
- Zdr. sign. - napájecí zdroj 12-24VAC

Legenda svítidel:

| Označení svítidla | Typ | Název | Světelný zdroj | Počet |
|-------------------|---------------------|---|-----------------------------------|-------|
| A | MODUS ARE3008RXZY | Základní přisazené LED svítidlo, ledové 2x svítidlo | 1 x LED, 28W, 3050nm, Ra80, 4000K | 28 |
| B | MODUS E303008RXMO | Přisazený/zářivka, LED svítidlo, opalový kryt | 1 x LED, 28W, 3000nm, Ra80, 4000K | 8 |
| C | MODUS BRSL K0480V5 | Přisazené LED svítidlo, opalový kryt, průměr 480mm | 1 x LED, 44W, 4800nm, Ra80, 4000K | 3 |
| D | MODUS E304008SXO | Přisazený/zářivka, žluté LED svítidlo, opalový kryt | 1 x LED, 36W, 4300nm, Ra80, 4000K | 6 |
| E | MODUS SQ22000M40/ND | Přisazené LED svítidlo s napáčením | 1 x LED, 20W, 2200nm, Ra80, 4000K | 3 |

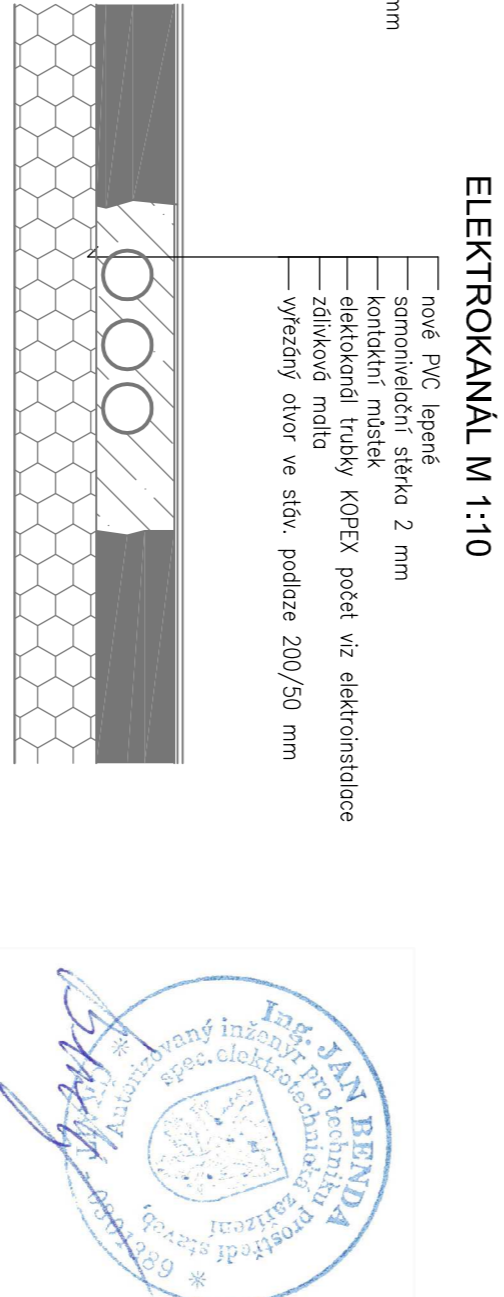

ING. JAN BENDA, UVALSKÁ 10 K. VARY, 360 09
e-mail: benda.projekt@email.cz, tel.: 737505582

JČO: 118 78 380
DIČ: CZ760121886

| | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| Zadávající projektant: | ING. JAN BENDA | Zadávací číslo: | 02032021 | Prac. č. |
| Konstruktér (druhy): | RVBARE | Stupeň: | DPS | |
| Stavební úřad: | KARLOVY VARY | Datum: | 12.2021 | |
| Dle: | KARLOVY VARY | Forma: | 6A4 | |

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKOVSKÁ 2035/21, 361 20 KARLOVY VARY

ZŠ KRUSNOHORSKÁ 11, KARLOVY VARY

UČEBNA DILNY

| | | | | |
|----------------|---------------------------------|---------|-------|-----------|
| podlaží: | D.1.4.3 Elektronická silnoproud | SC(P): | SO 01 | č.č.k.: |
| obsah výkresu: | SVĚTELNÉ A ZÁSUVKOVÉ OKRUHY | úroveň: | 1:50 | D.1.4.3.3 |