



PUDORYS 2.NP

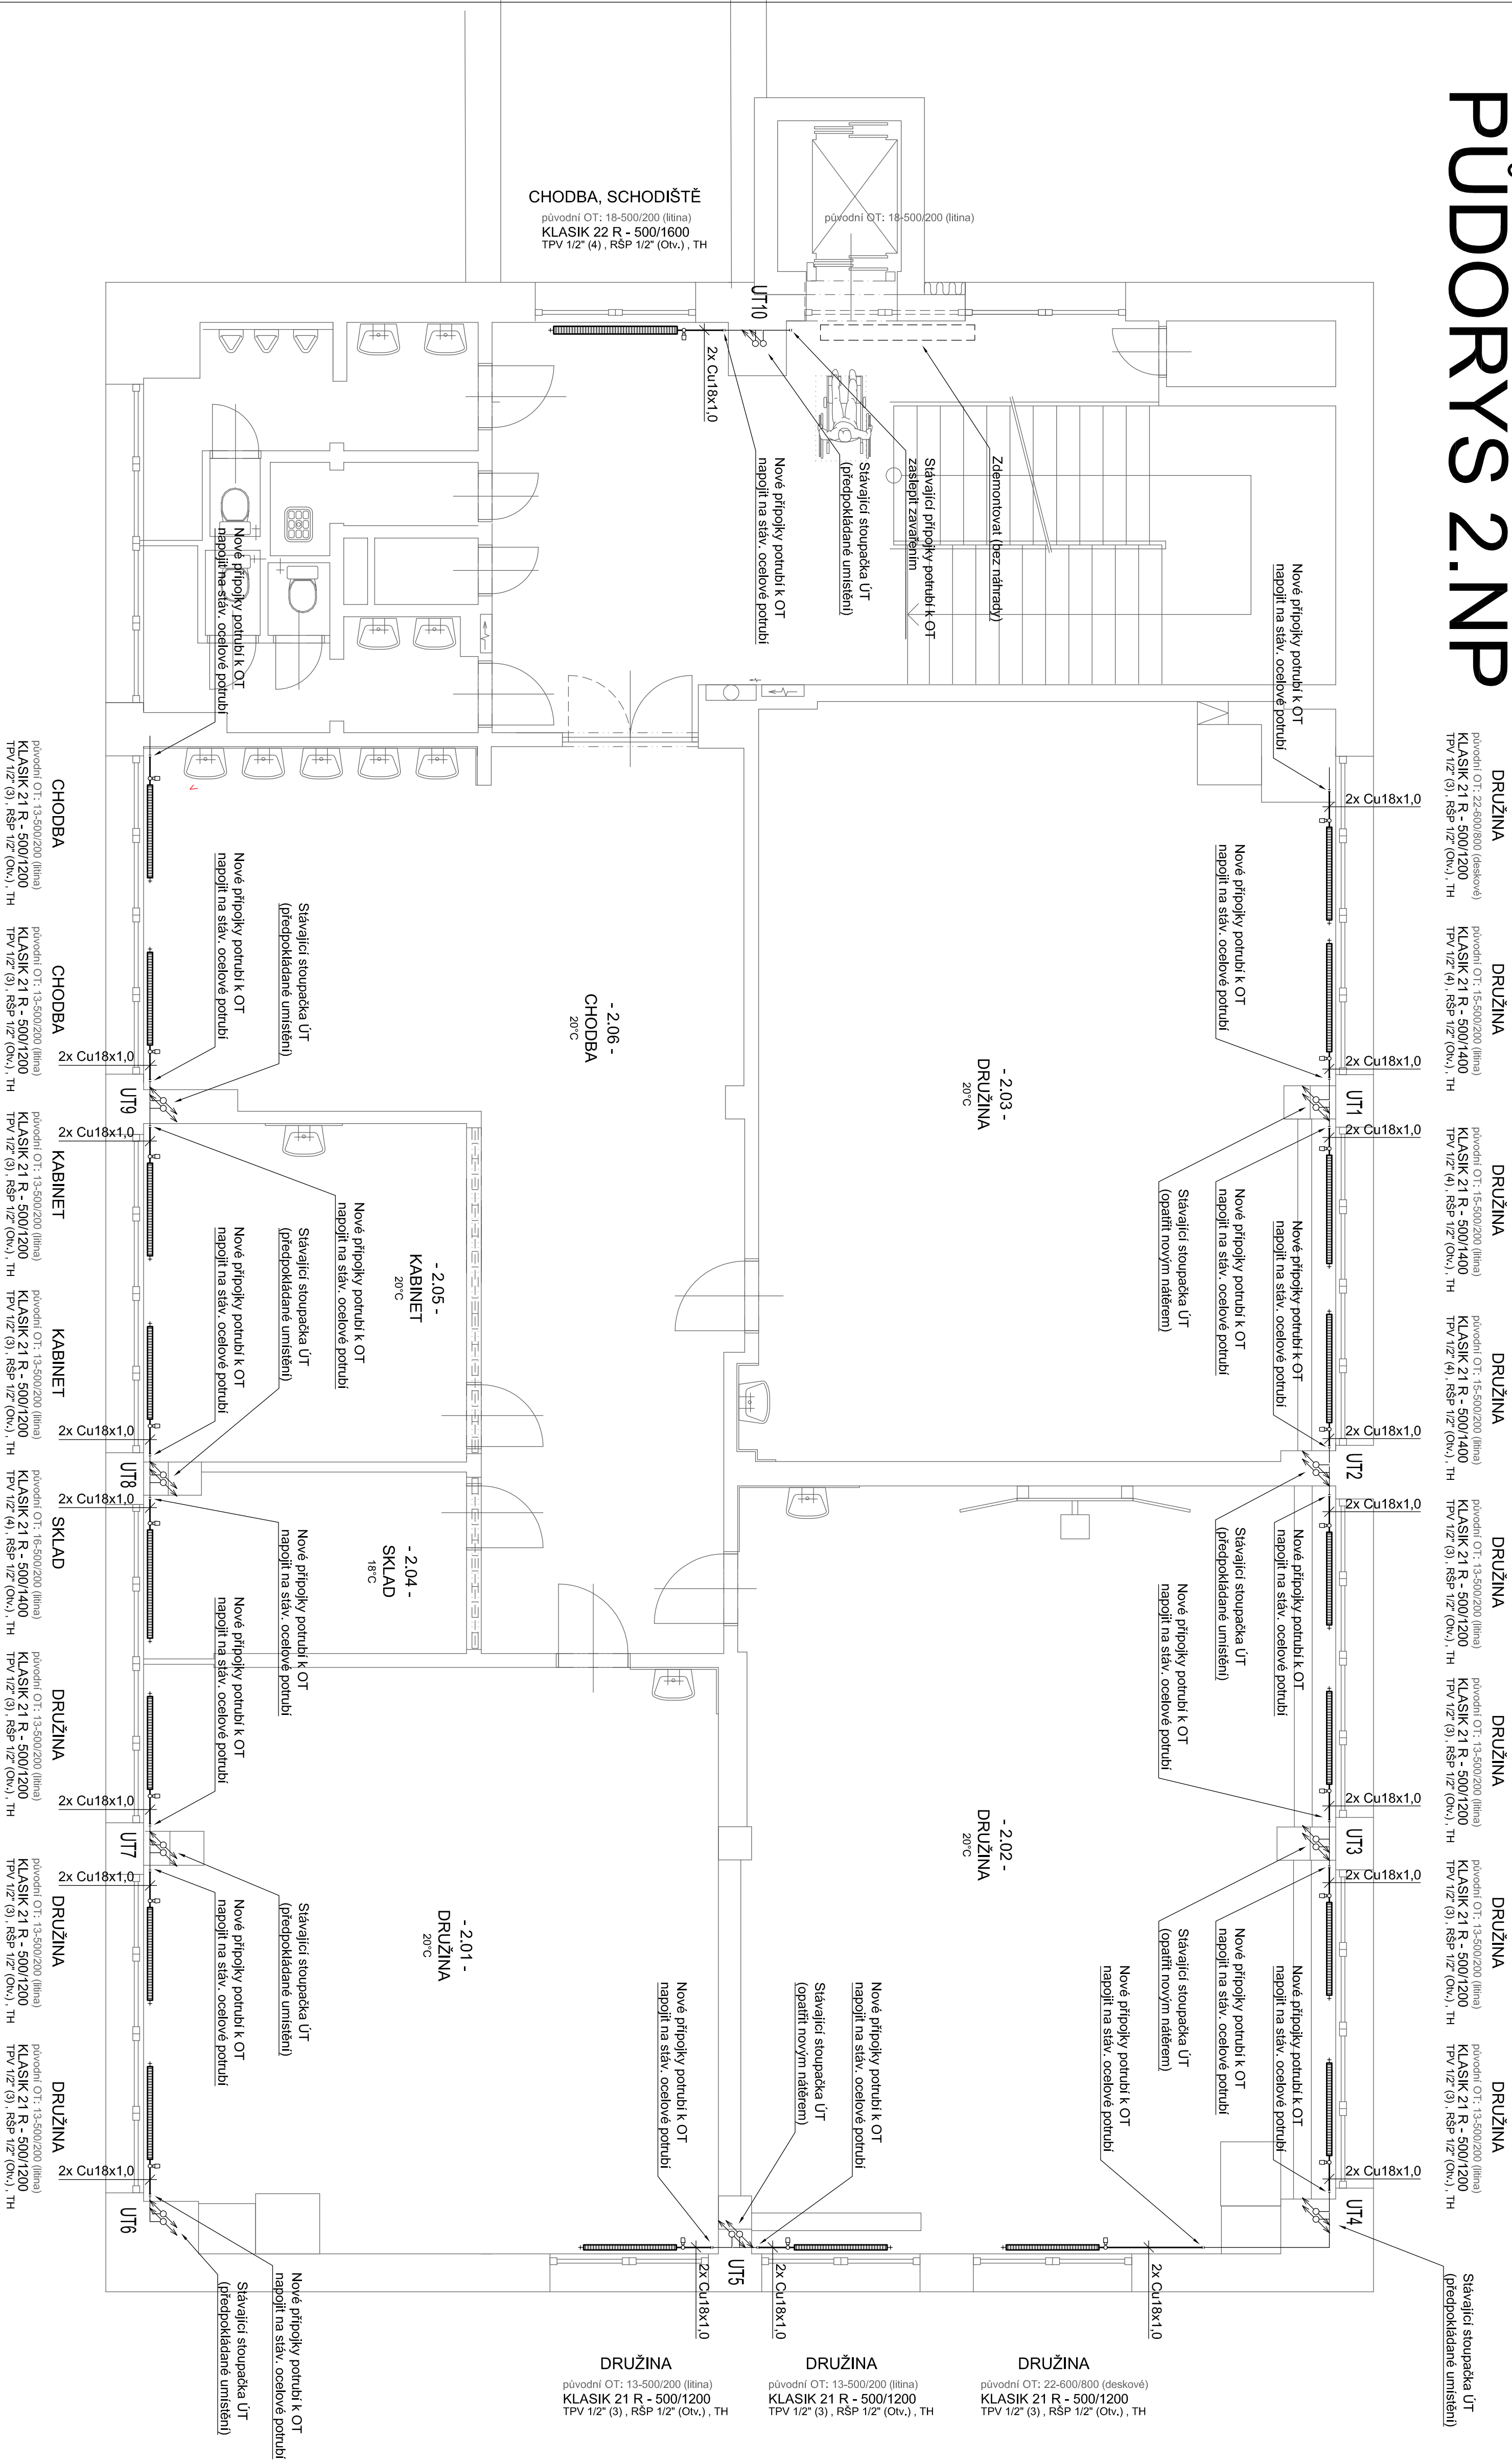

Uzivo	Ime	Ploha [m ²]	Obrad [m]	Vysok [m]	Podlota
2.01	DRUŽINA	55,68	31,7	3,23	PVC
2.02	DRUŽINA	75,77	35,64	3,23	PVC
2.03	DRUŽINA	73,59	35,18	3,23	PVC
2.04	SKLAD	9,66	3,32	3,23	PVC
2.05	KABINET	18,31	17,12	3,23	PVC
2.06	GRADBA	59,12	40,64	3,23	PVC
2.07	SCHÖNHEIT	29,48	29,86	3,23	PVC

LEGENDA OZNAČENÍ OTOPNÝCH TĚLES:

KLASIK 22 R - 500/1400

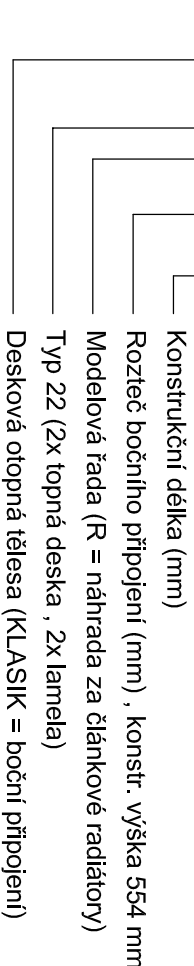

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:



Nové otopné deskové těleso typ KLASIK - R (určené pro náhradu za
článek otopná tělesa), konstrukční výška tělesa 554 mm, rozteč připojení
500 mm, uchyceno na konzoly Z-U290 (var. vzdálenost uchycení)

(5)

Přímé regulační šroubení s přednastavením kv, Js 1/2" (naplno otevřeno)

OT

Stávající otopné těleso litinové, článkové (zdemontovat)

LEGENDA POTRUBÌ:

Stávající přírodní potrubí ÚT (ponechat a opatřit novým nátěrem)

Stávající zpeřné potrubí ÚT (ponechat a opatřit novým nátěrem),

Navržené přírodní potrubí ÚT (měděné potrubí

Navržené zpětné potrubí ÚT (měděné potrubí)

POZNÁMKA:

Je-li v projektové dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tímto výrobkem (nebo touto technologií) definován minimální požadovaný standard

[illegible]