


3L+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

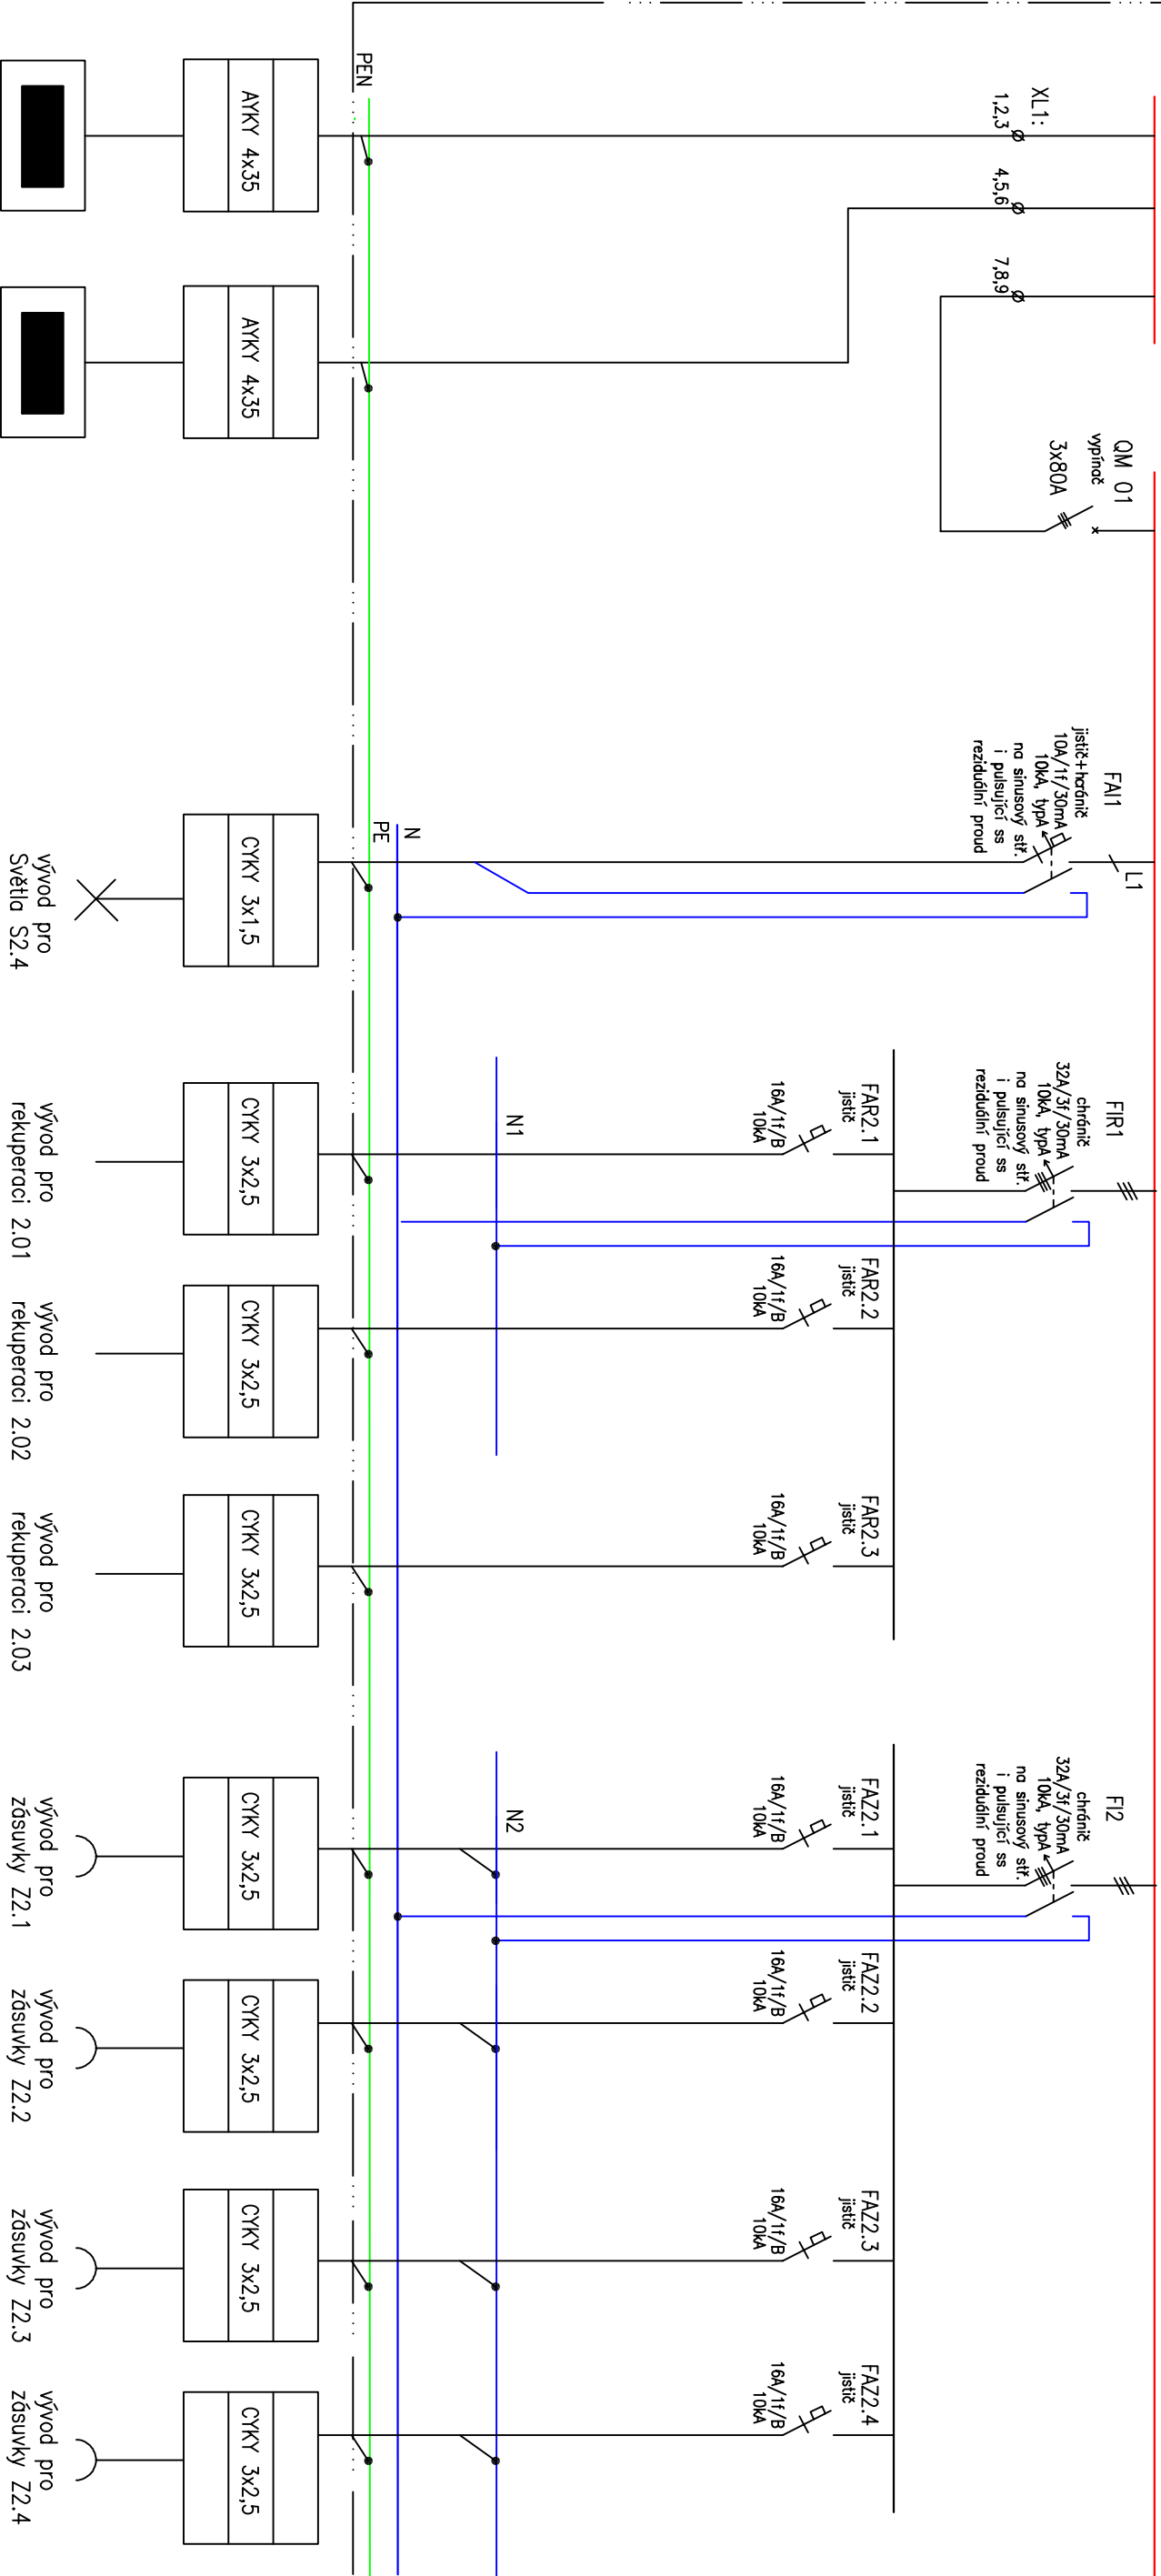


Chodbový rozvaděč ocelový 114 M
(3 x 38)–800/700, protipožární, kouřotěsný
P.O. EI 30 DP1S (30 min.)

Napěťová soustava: 3L+PEN/PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana před úrazem el.proudem: základní–automatickým odpojením od zdroje
doplňková–proudovým chráničem 30mA

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| ING. JAN BENDA, ÚVALSKÁ 10, K. VARY, 360 09, e-mail: benda.projekce@email.cz, tel.: 737505582 | | | | IČO: 118 78 380 DIČ: CZ7606121886 | |
| Zodpovědný projektant: Katastrální území: Stavební úřad: Obec: | | ING. JAN BENDA RYBAŘE KARLOVY VARY KARLOVY VARY | | Zakázkové číslo: Stupeň: Datum: Formát: | |
| Investor: | | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 360 01 KARLOVY VARY | | Paré č. | |
| název stavby: | | | | | |
| ZŠ KRUŠNOHORSKÁ 11, KARLOVY VARY DRUŽINA | | | | | |
| profese: | | D.1.4.3 Elektroinstalace silnoproud a slaboproud | | SQ(PS): SO 01 | |
| obsah výkresu: | | SCHÉMA ROZVADĚČE RS-D2 SVĚTELNÉ A ZÁSUVKOVÉ OKRUHY | | Č.výk.: D.1.4.3-5.2 | |

3L+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-S

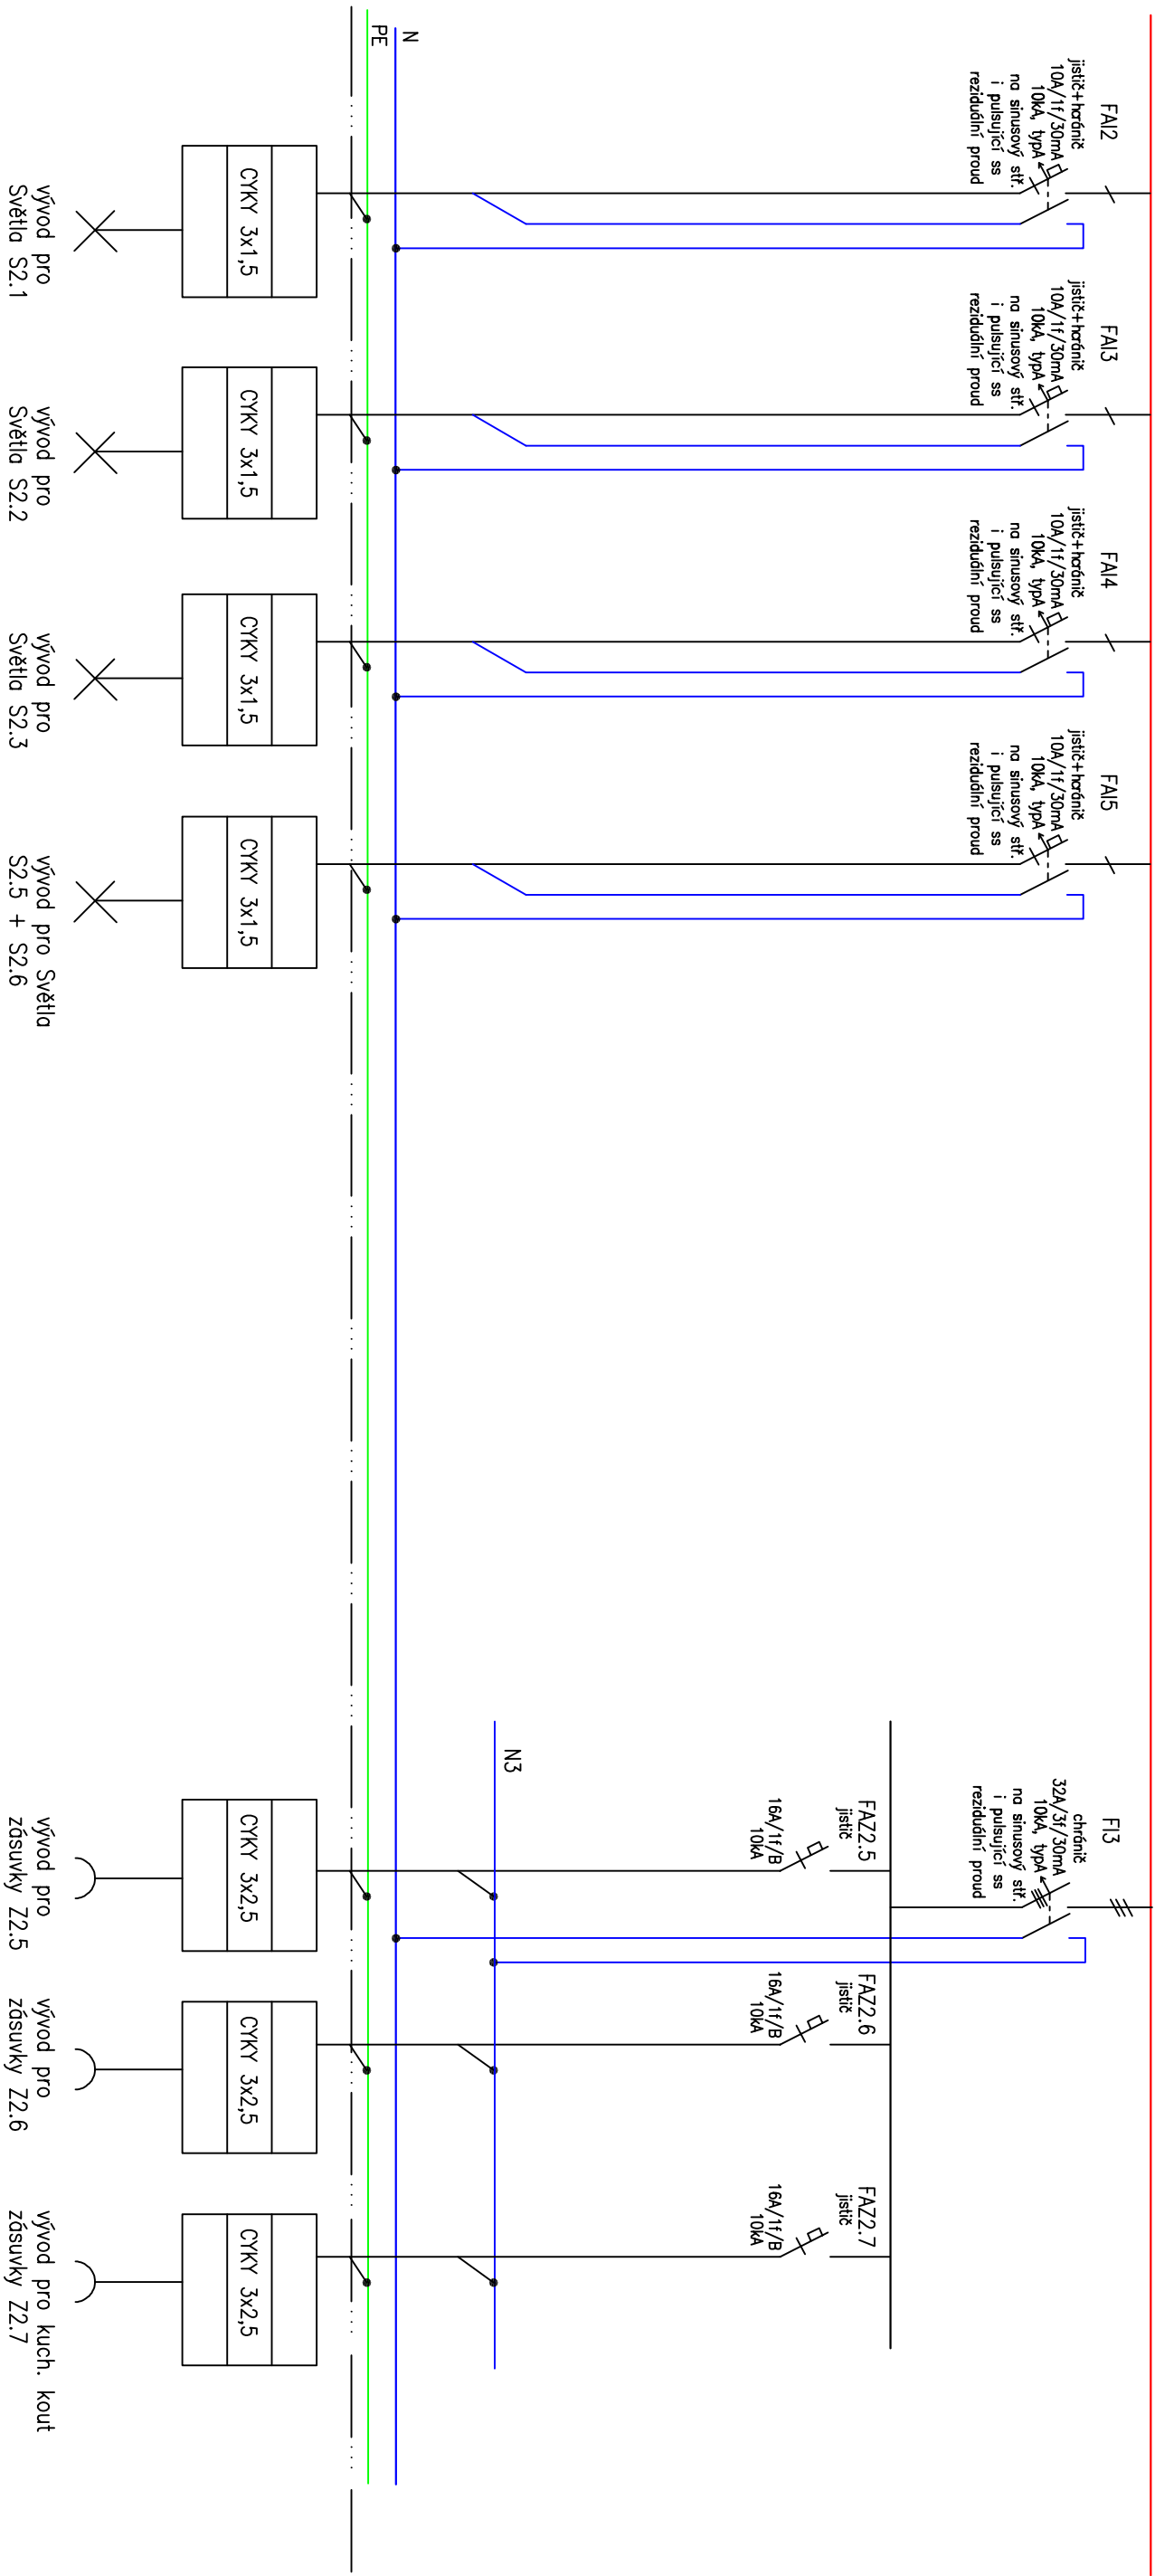

Chodbový rozvaděč ocelový 114 M
(3 x 38)–800/700, protipožární, kouřotěsný
P.O. EI 30 DP1S (30 min.)

Napěťová soustava: 3L+PEN/PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana před úrazem el.proudem: základní–automatickým odpojením od zdroje
doplňková–proudovým chráničem 30mA

| | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| ING. JAN BENDA, ÚVALSKÁ 10, K. VARY, 360 09, e-mail: benda.projekce@email.cz, tel.: 737505582 | | | | IČO: 118 78 380 DIČ: CZ7606121886 | |
| Zodpovědný projektant: Katastrální území: Stavební úřad: Obec: | | ING. JAN BENDA RYBÁŘE KARLOVY VARY KARLOVY VARY | | Paré č. | |
| Investor: | | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 360 01 KARLOVY VARY | | | |
| název stavby: | | | | | |
| ZŠ KRUŠNOHORSKÁ 11, KARLOVY VARY DRUŽINA | | | | | |
| profese: | | D.1.4.3 Elektroinstalace silnoproud a slaboproud | | SO(PS): SO 01 | |
| obsah výkresu: | | SCHÉMA ROZVADĚČE RS-D2 SVĚTELNÉ A ZÁSUVKOVÉ OKRUHY | | Č.yk.: D.1.4.3-5.2 | |

