


RS-D1

3L+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

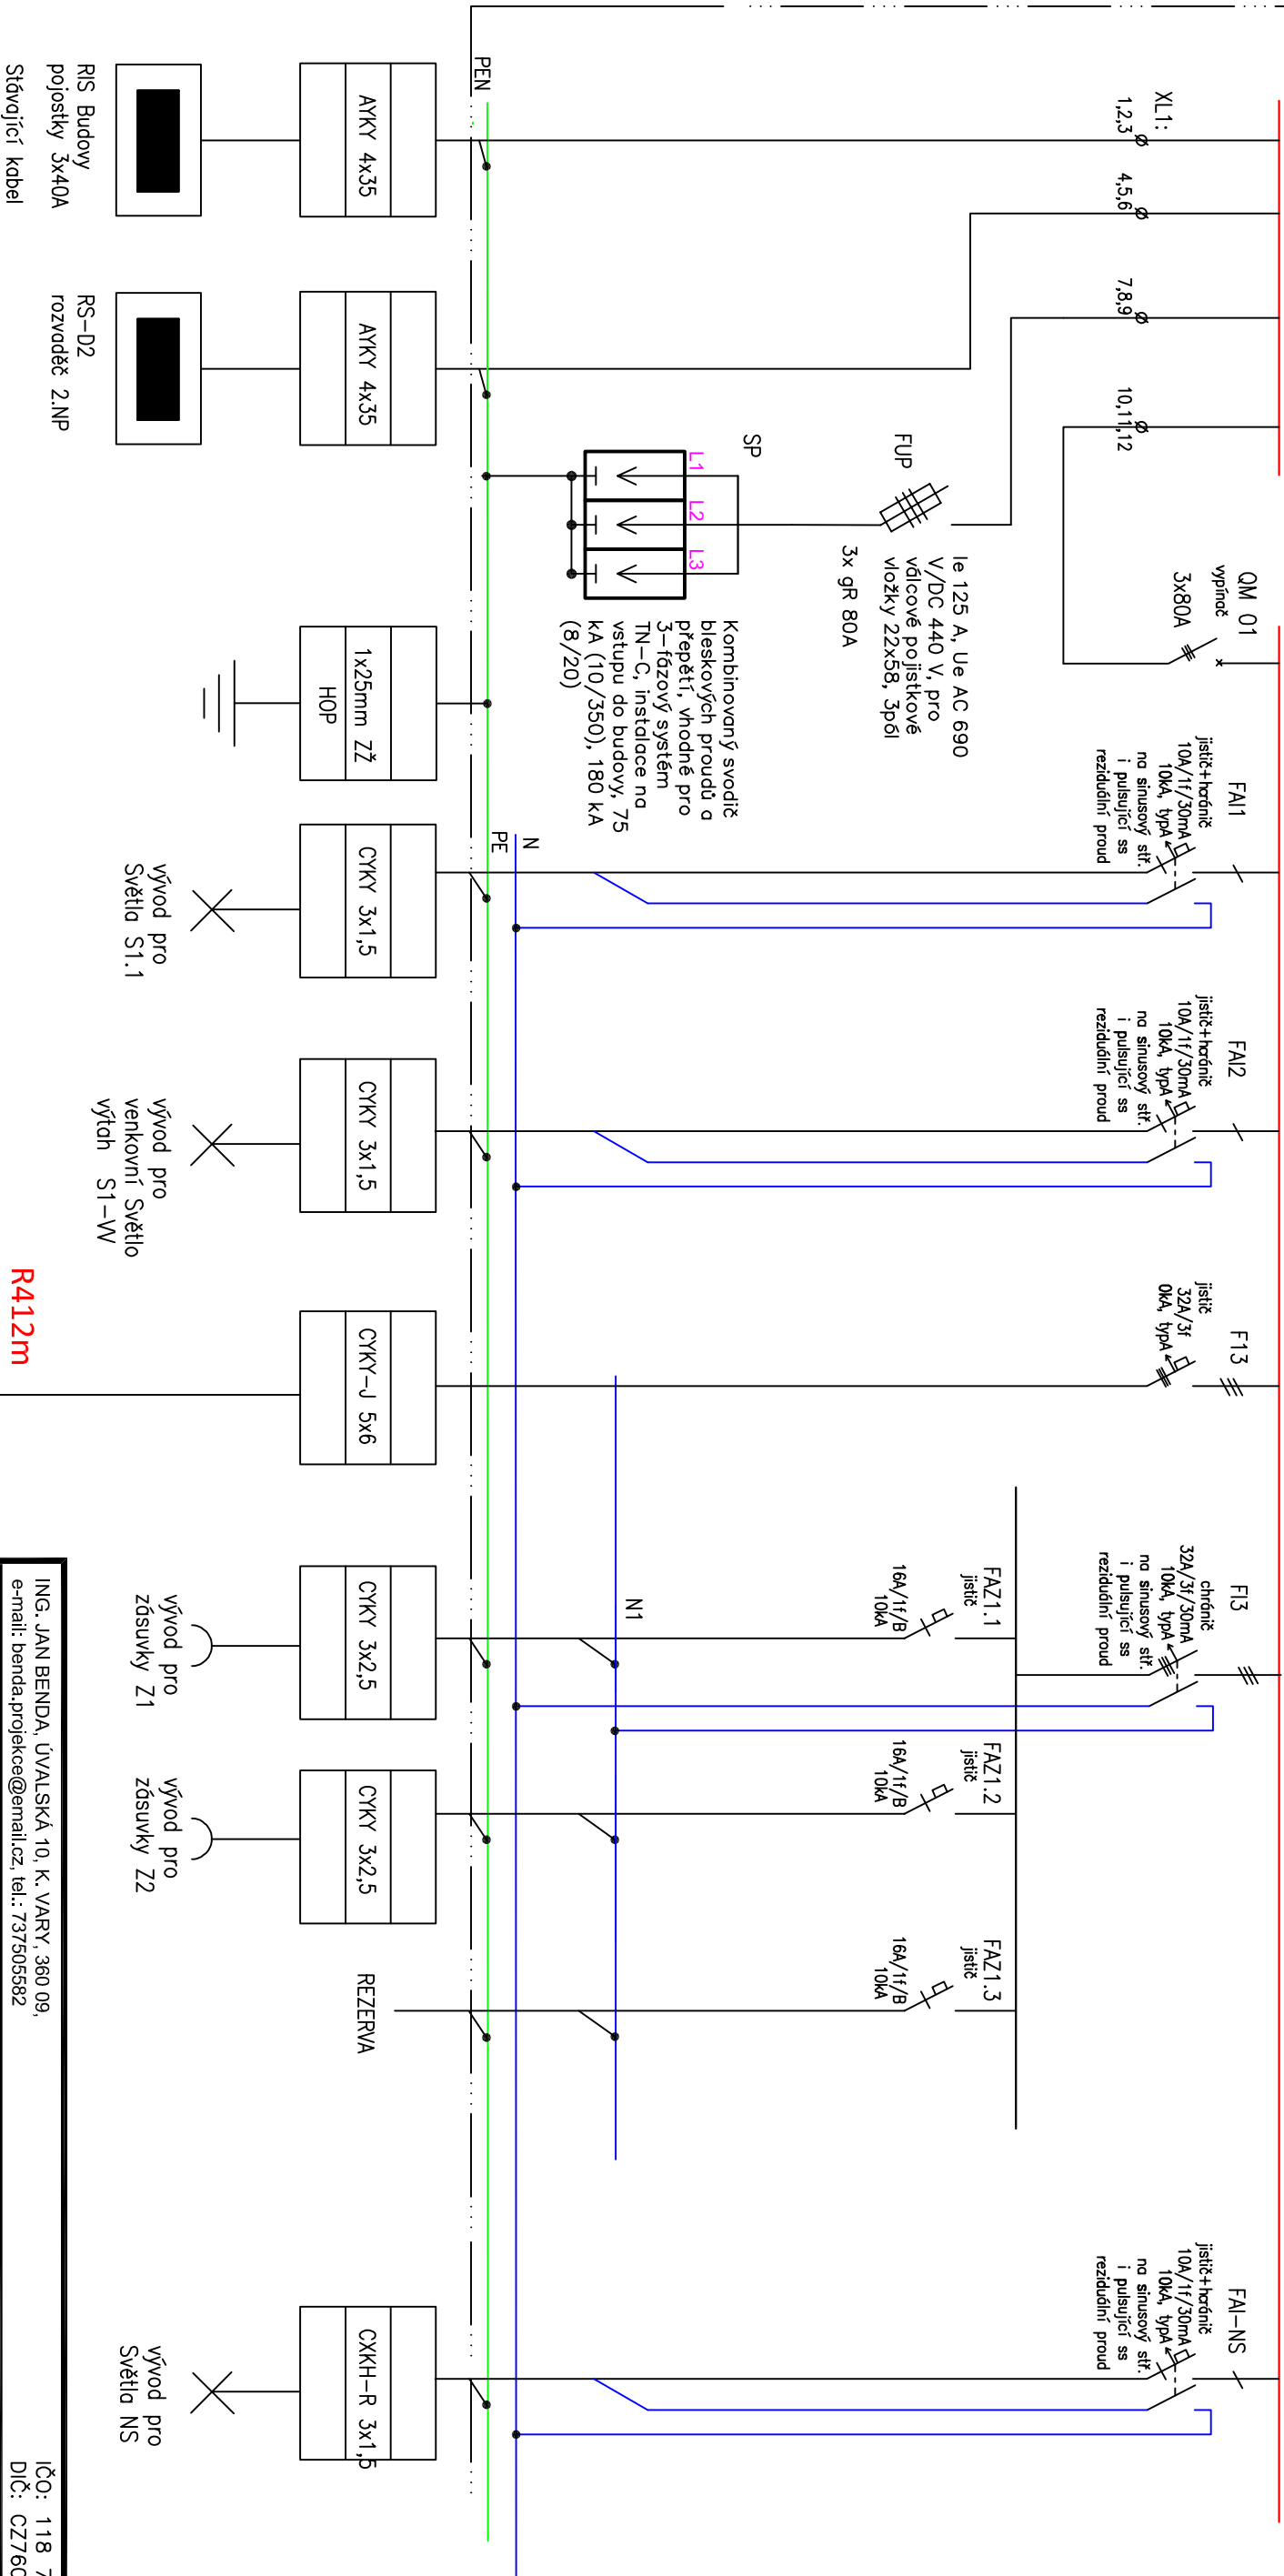

RS-D1

Chodbový rozvaděč ocelový 114 M  
(3 x 38)–800/700, protipožární, kouřotěsný  
P.O. EI 30 DP1S (30 min.)

Napěťová soustava: 3L+PEN/PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S  
Ochrana před úrazem el.proudem: základní–automatickým odpojením od zdroje  
doplňková–proudovým chráničem 30mA


R412m

Napojení  
Rozvaděče  
dílny z 1. etapy

ING. JAN BENDA, ÚVALSKÁ 10, K. VARY, 360 09, e-mail: benda.projekce@email.cz, tel.: 737505582				IČO: 118 78 380 DIČ: CZ7606121886	
Zodpovědný projektant:		ING. JAN BENDA		Zakázkové číslo: 30082022	
Katastrální území:		RYBAŘE		Stupeň: DPS	
Stavební úřad:		KARLOVY VARY		Datum: 1/2023	
Obec:		KARLOVY VARY		Formát: 2A4	
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 360 01 KARLOVY VARY					
název stavby:					
ZŠ KRUŠNOHORSKÁ 11, KARLOVY VARY					
DRUŽINA					
profese:				SO(PŠ): SO 01	
obsah výkresu:				Č.výk.: D.1.4.3-5.1	
SCHÉMA ROZVADĚČE RS-D1 SVĚTELNÉ A ZÁSUVKOVÉ OKRUHY					

RS-D1

3L+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN–S

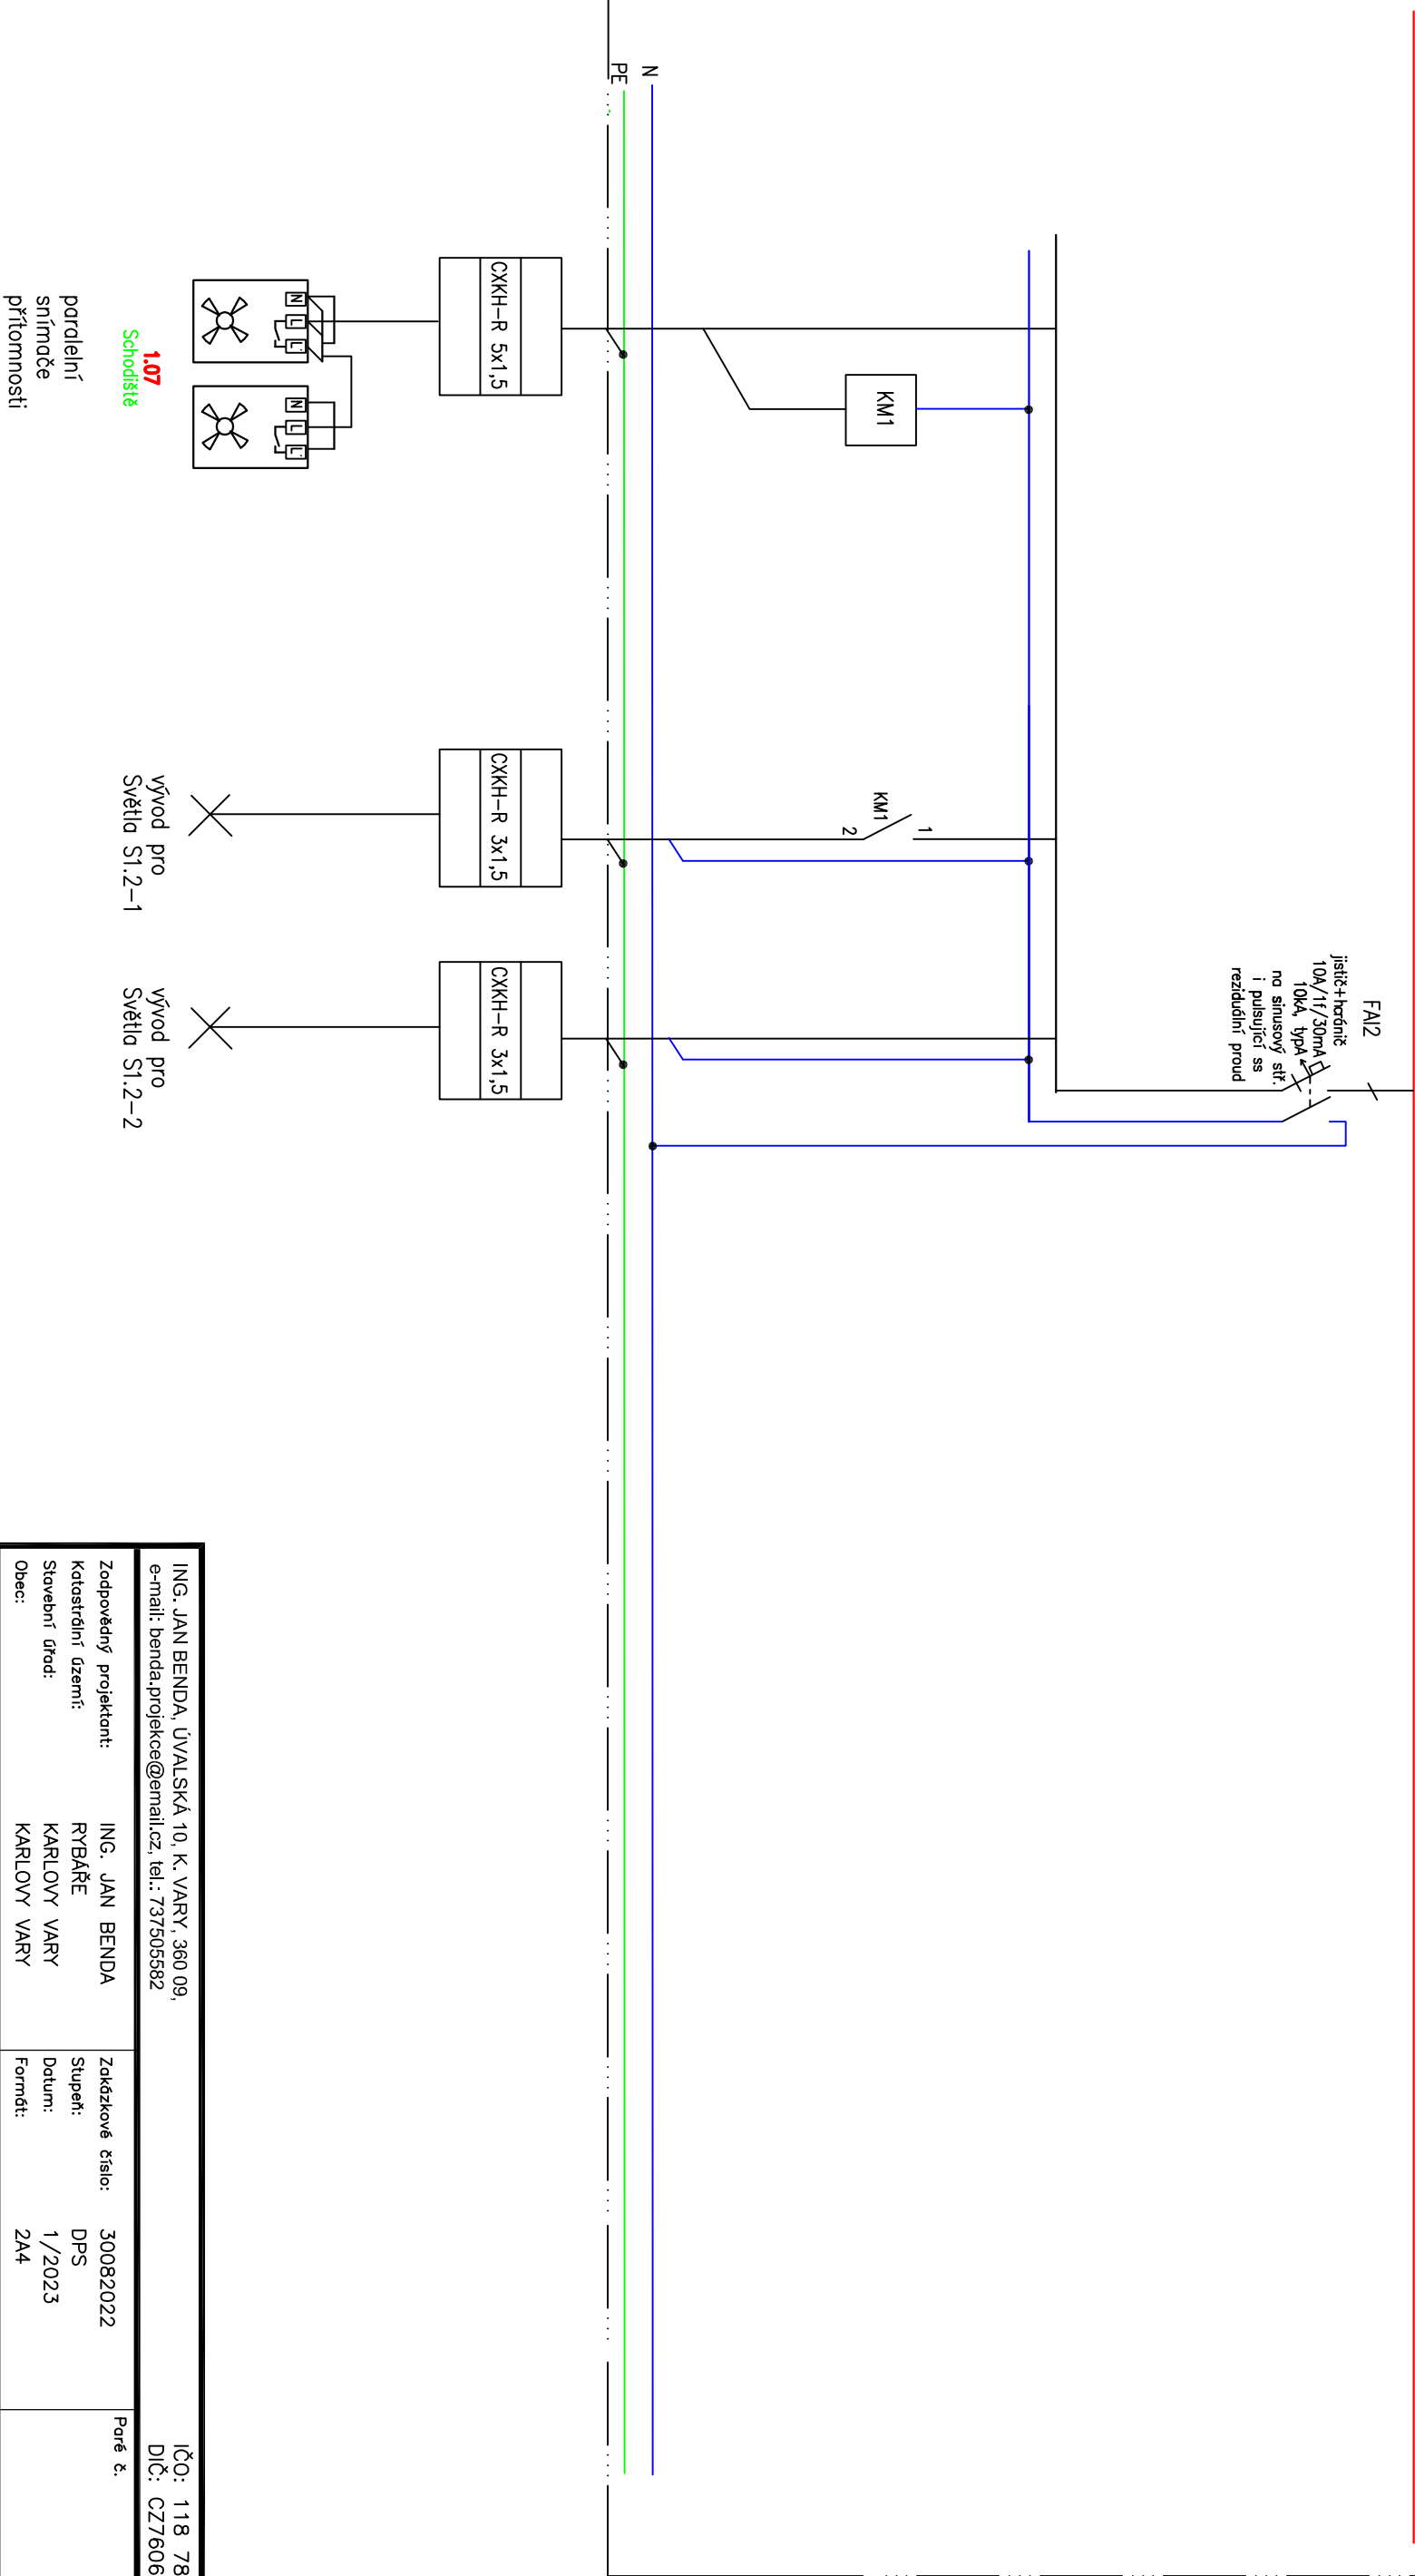

RS-D1

Chodbový rozvaděč ocelový 114 M  
(3 x 38)–800/700, protipožární, kouřotěsný  
P.O. EI 30 DP1S (30 min.)  
Napěťová soustava: 3L+PEN/PE+N, 400/230V, 50Hz, TN–C–S  
Ochrana před úrazem el.proudem: základní–automatickým odpojením od zdroje  
doplňkové–proudovým chráničem 30mA

ING. JAN BENDA, ÚVALSKÁ 10, K. VARY, 360 09, e-mail: benda.projekce@email.cz, tel.: 737505582			IČO: 118 78 380 DIČ: CZ7606121886	
Zodpovědný projektant:	ING. JAN BENDA	Zakázkové číslo:	30082022	Paré č.:
Katastrální území:	RYBAŘE	Stupeň:	DPS	
Stavební úřad:	KARLOVY VARY	Datum:	1/2023	
Obec:	KARLOVY VARY	Formát:	2A4	
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 360 01 KARLOVY VARY				
název stavby:				
ZŠ KRUŠNOHORSKÁ 11, KARLOVY VARY DRUŽINA				
profese:	D.1.4.3 Elektroinstalace silnoproud a slaboproud			SO(PS): SO 01
obsah výkresu:	SCHÉMA ROZVADĚČE RS-D1 SVĚTELNÉ A ZÁSUVKOVÉ OKRUHY			Č.výk.: D.1.4.3-5.1