


Plynový spotřebič typu "C"
 Plynový kotel TURBO
 Jmenovitý výkon 35 kW
 $Q = 4,20 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$
 Kul.uz. - 20, Filtř - 20
 (Odkouření 80 mm komínovým
 průduchem, přívod vzduchu potrubím
 80 mm z venkovního prostoru)

Kul. uzávěr DN32 před plynoměrem,
 plynoměr dle OTP dodavatele plynu
 a kul. uzávěr DN32 za plynoměrem.
 Pro potřeby PD je uvažováno s
 plynoměrem G4 (rozteč 250 mm).

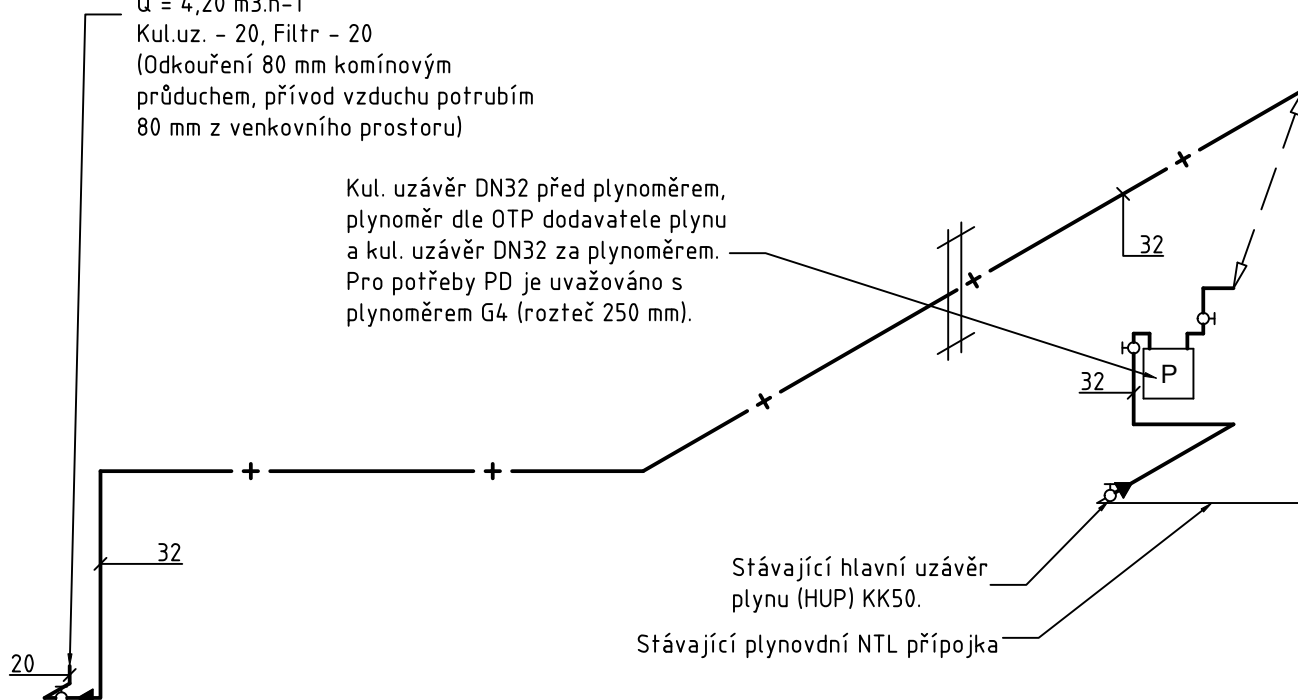

LEGENDA POTRUBÍ:

| | |
|--|---------------------------|
| | Potrubí PVC KG splaškové |
| | Potrubí PVC KG dešřové |
| | Potrubí PP hluktlumicí |
| | Připojovací potrubí PP HT |
| | Potrubí studené vody |
| | Potrubí teplé vody |
| | Potrubí cirkulace |
| | Plynovod |

Měřítko



| | | | |
|--|----------------|---|------------|
| VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Vomáčka | DATUM: 01/2024 | ING. Vomáčka Ondřej www.vomackaondrej.cz gsm: 724 288 898 projekce@vomackaondrej.cz Ke Hřišti 202, 37371 Hlincová Hora IČ: 76583414 | Č.KOPIE: |
| AUTORIZOVAL: Miroslav Vomáčka | FORMÁT: 1A4 | | |
| STUPEN: Provedení stavby (DPS) | MĚŘITKO: 1:50 | | |
| INVESTOR: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 36120 | | | Č.VÝKRESU: |
| Stavební úpravy bytového domu Komenského 27 parc.č. 89/4, 90/6, 202, 471/3; k.ú. Doubí u Karlových Varů | | | |
| D.1.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | | | 16 |
| OBSAH VÝKRESU: AXONOMETRIE - plynovod | | | |