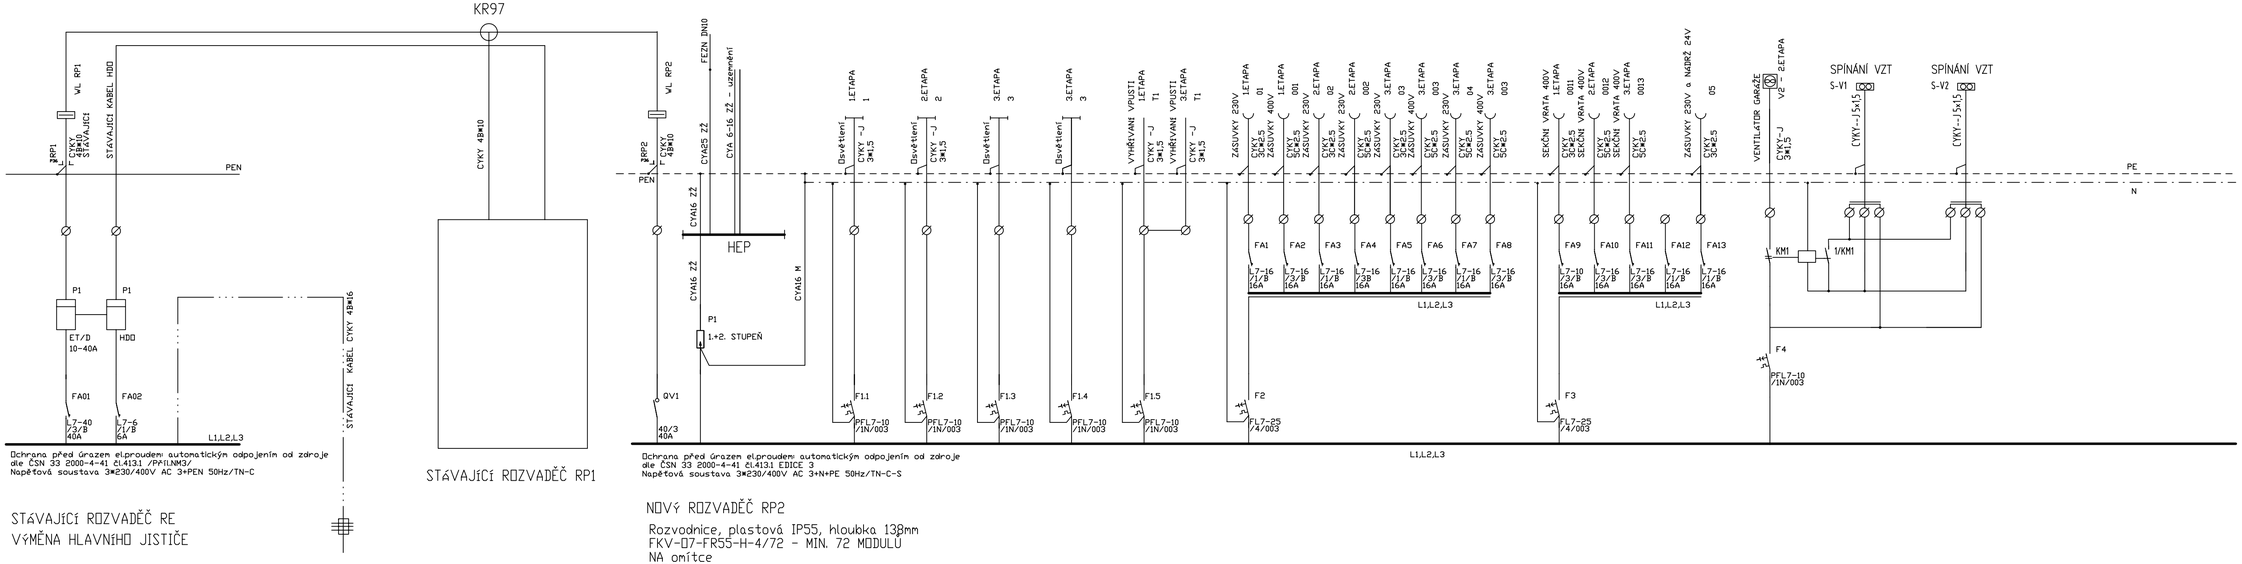

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RE
VÝMĚNA HLAVNÍHO JISTIČE

NOVÝ ROZVADĚČ RP2

Rozvodnice, plastová IP55, hloubka 138mm
FKV-07-FR55-H-4/72 - MIN. 72 MODULŮ
NA omítce
IP55

NÁPLŇ:
QV1 – VYPÍNAČ NA DIN LIŠTU 40A/3P/400V
P1 – SVODIČ PŘEPĚTÍ TŘÍDY 1*2, 4P
F1.1_5MF4,F5 – PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU 10A/1N/30mA
FA1,3,5,7,12,13 – JISTIČ PL7-16A/B/230V
FA2,4,6,8-11- JISTIČ PL7-16A/B/400V
KM,KM2 – STYKAČ 4P/400V, CÍVKA 230V

I N S T A L A C E :

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41ed.3, ČL.413-1, PŘÍLOHA NM3
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3*230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC

P O Z N :

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A PŮDORYS ELEKTROINSTALACE
VEŠKERÉ DETAILY BUDOU UPŘESNĚNY NA STAVBĚ INVESTOREM

Vypracoval: Bedřich Chmelík	Zodp. projektant: Bedřich Chmelík	HIP: Ing. Roman Gajdoš	GP: GD PROJEKT - ING. ROMAN GAJDOŠ KARLOVY VARY – BEZRUČOVA 10
			ZP: Bedřich Chmelík IČO:15712231 tel: 604971721 e-mail: bed.chmelik@volny.cz
Investor: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 36021 Karlovy Vary			
Akce: PŘÍSTAVBA MONTOVANÝCH GARÁŽOVÝCH HAL NA POZEMKU p.č. 64/31 k.ú, TAŠOVICE PRO HZ TAŠOVICE, U BRODU Č.P. 231 - ETAPIZACE D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Datum 04/2023
			Účel PSP
			Č. zakázky C04/2023
Obsah výkresu: SCHÉMA ZAPOJENÍ			Měřítko -
			Č. PŘÍLOHY 5.