



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SO 102

M 1:50

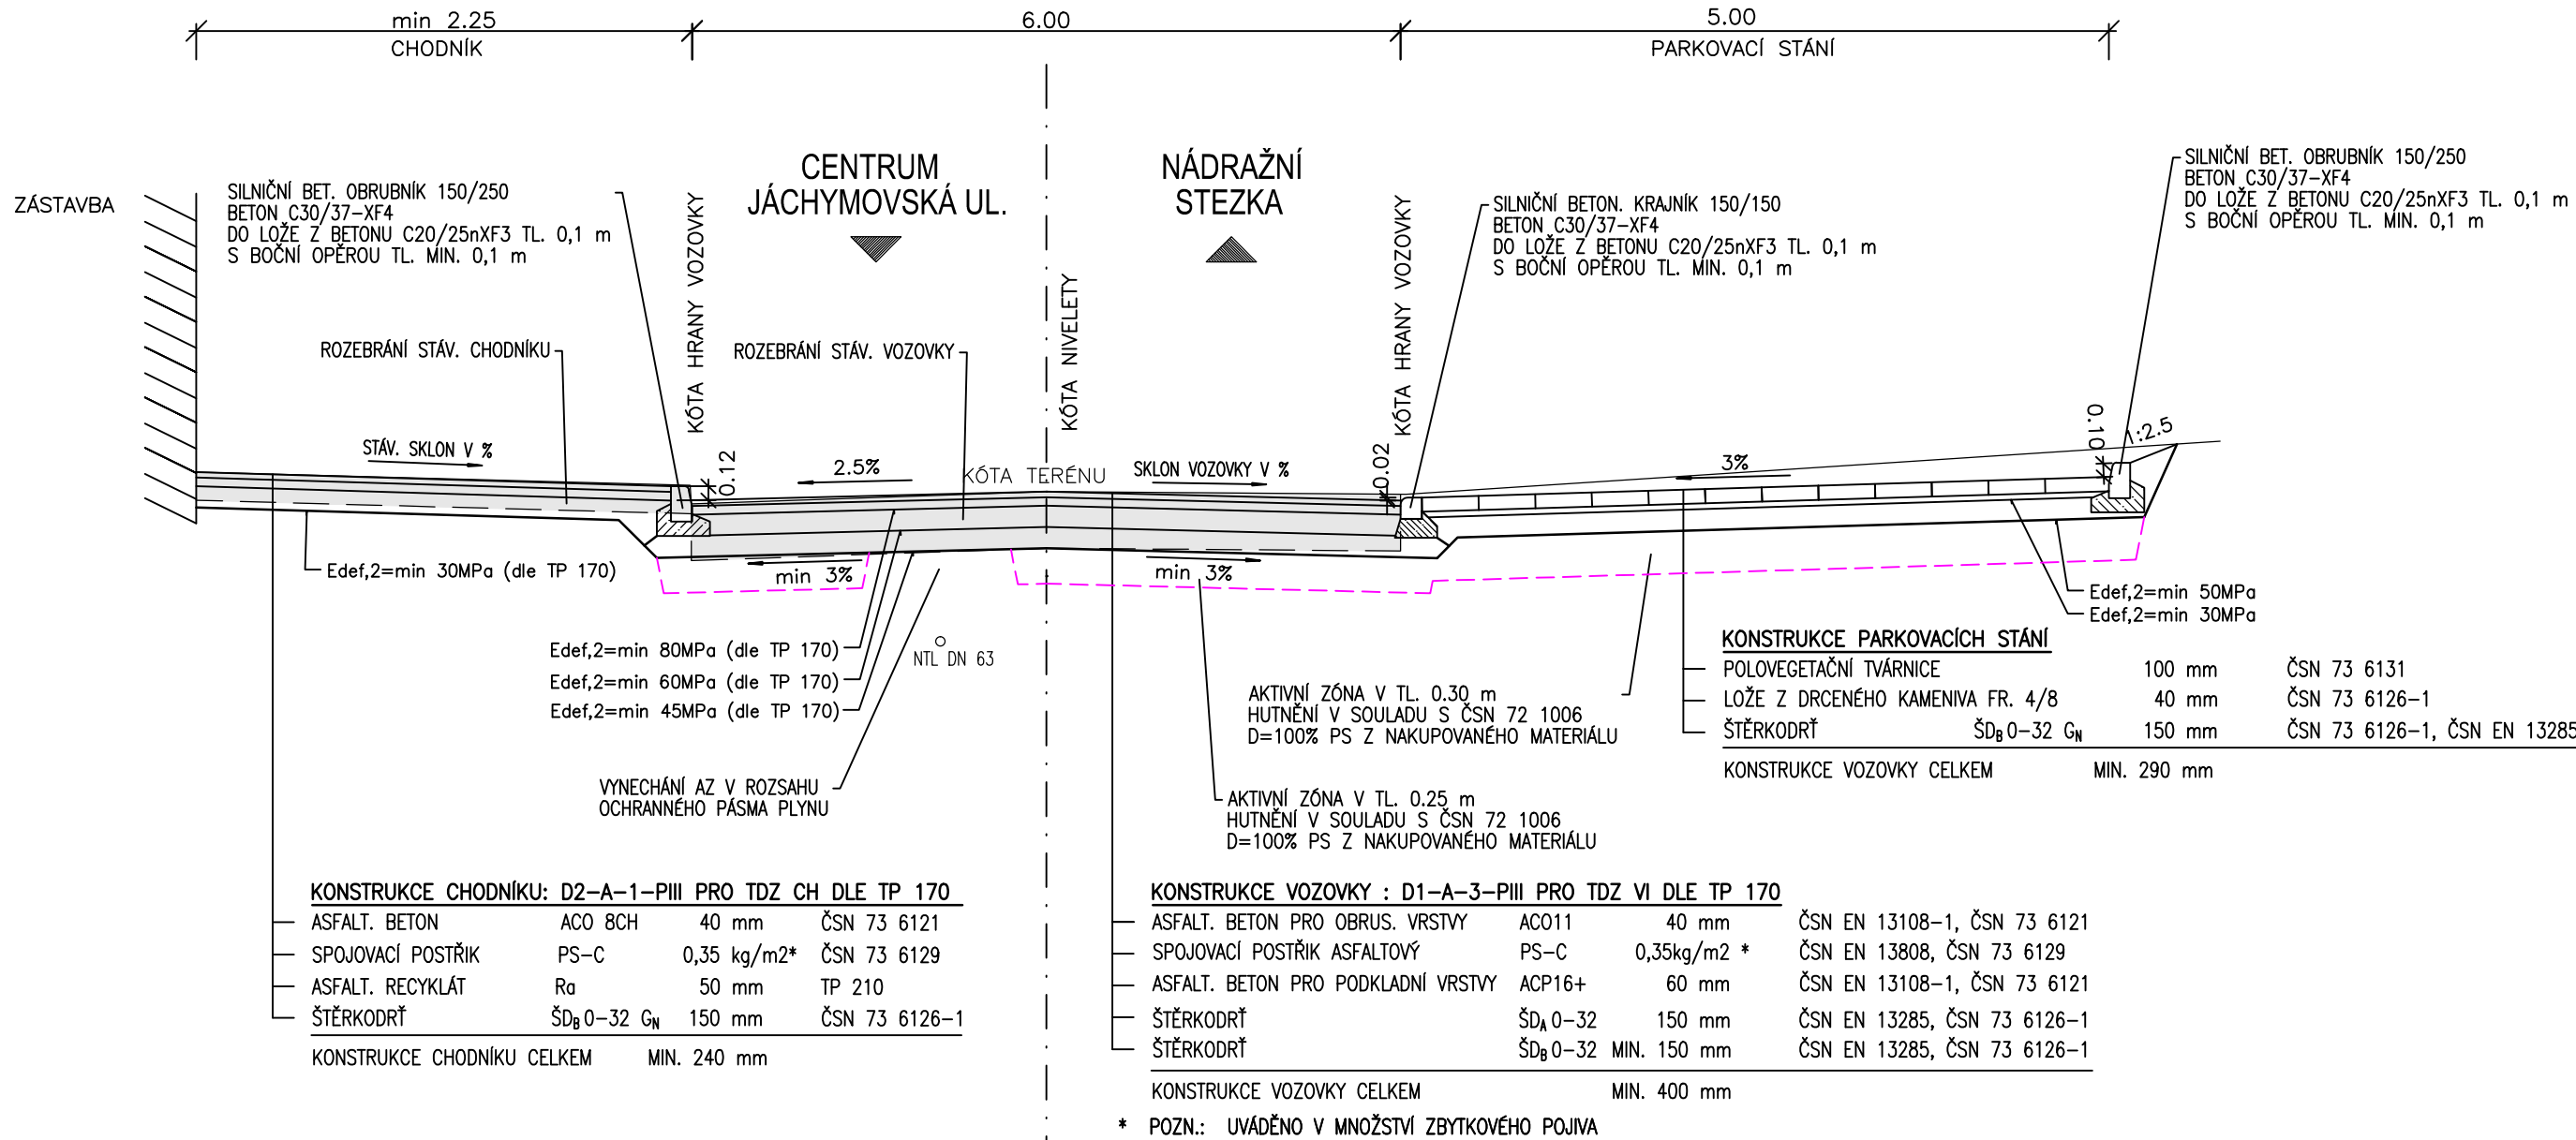

ULOŽENÍ BEZTLAKOVÉHO POTRUBÍ
PLAST DN 200 SN16

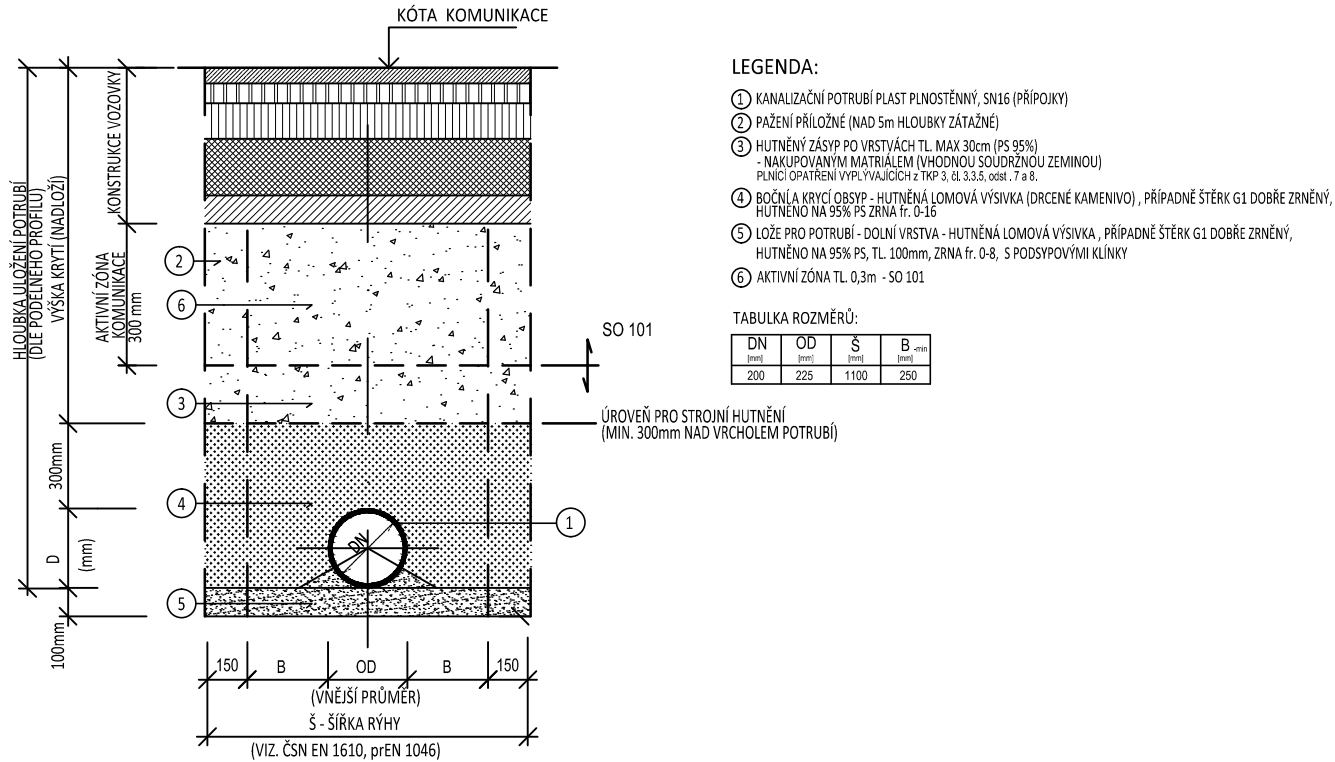

ČÁST D1
SO 102

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

OBJEDNATEL:

Karlovy VARY

STATUTÁRNÍ MĚSTO K. VARY

MOSKEVSKÁ 2035/21

361 20 KARLOVY VARY

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Dat.schránka: 4kifr54
Zpracovatelský útvar: Ateliér Karlovy Vary – Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary, Tel.: 353 303 211, E-mail: mailbox@kv.pragoprojekt.cz

| | | |
|---|---|---|
| Navrh/vypracoval: Ing. Milan ŠTEFKA podpis: | Zodpovědný projektant: Ing. Milan ŠTEFKA podpis: | Ředitel ateliéru Karlovy Vary: Ing. Pavel ŠLAPA |
| Technická kontrola: Ing. Jan FRONĚK podpis: | Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel ŠLAPA podpis: | |

| | | | |
|---------------|---|----------------|--------------|
| Kraj: | KARLOVARSKÝ | Číslo zakázky: | 24-421-2-000 |
| Obec: | KARLOVY VARY | Číslo akce: | 20-149 |
| Objednatel: | STATUTÁRNÍ MĚSTO K. VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, K. VARY 361 20 | Datum: | 02/2025 |
| Název stavby: | KARLOVY VARY, ULICE U TRATI - REKONSTRUKCE | | |
| Objekt: | ÚPRAVA UL. U TRATI – JIH | Formát: | 3xA4 |
| Příloha: | VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SO 102 | Měřítko: | 1:100 |
| | | Stupeň: | PDPS |
| | | Číslo přílohy: | 4. |