


Rozvod užitkové vody z potrubí PE d25 bude dovezen ke kovanému zahradnímu sloupku, který bude vybaven hadicovým ventilem. Přesné umístění sloupku určí investor s ohledem na plánované rozvržení zahrady. Potrubí bude provedeno ve spádu směrem k nádrži tak, aby ho bylo možno před zimními měsíci vypustit! V nádrži bude vypouštěcí ventil.

Ponorné čerpadlo na dešťové vody s integrovanou řídicí jednotkou a s plovákovým spínačem, který bude zajišťovat ochranu proti běhu na sucho. Čerpadlo bude vybaveno tepelnou ochranou. Napojení na výtlačné potrubí bude přes zpětnou klapku. Parametry: Q=3,0 m3/h; H=32m; Příkon 0,9 kW; Zap. tlak 2,2 bar

Šachta DN1000 s regulovaným odtokem z retenční nádrže o průtoku 0,5 l/s a s havarijním přepadem pro případ havarijního přetečení nádrže.

Retenční nádrž pro pozdržení přívalových dešťů tvořená železobetonovou prefabrikovanou jímkou o celkovém užitém objemu 16,4 m3. V jímcě bude rezervován akumulační objem 5,0 m3, který bude sloužit k závlaze zeleně na pozemku investora. Retenční objem 11,4 m3 bude postupně odpouštěn do kanalizace.

Napojeno na na kanalizační přípojku (viz výkres situace)



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m²
0.01	CHODBA	3,13
0.02	SCHODIŠTĚ	7,02
0.03	SKLAD	5,80
0.04	SKLEPY	7,47
0.05	SKLEP	2,74
0.06	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	3,24
0.07	CHODBA	3,50
0.08	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,07
0.09	PRADELNA / SUŠARNA	7,96
0.10	MÍSTNOST TZB	12,65
0.11	PŘEDSÍŇ	6,74
0.12	UMYVADLO + VÝLEVKA	3,33
0.13	WC	1,44
0.14	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	24,40
0.15	DÍLNA	11,36
0.16	KOLÁRNA / KOČÁRKY	13,70
0.17	GARÁŽ	11,26

LEGENDA POTRUBÍ:


- Potrubí PVC KG splaškové
- Potrubí PVC KG dešťové
- Potrubí PP hluktlumící
- Přípojovací potrubí PP HT
- Potrubí studené vody
- Potrubí teplé vody
- Potrubí cirkulace
- Plynovod

LEGENDA VÝTOK. ARMATUR:

- SUB Stojánková umyvadlová baterie
- SDB Stojánková dřezová baterie, dlouhé raménko
- NSB Nástěnná sprchová baterie, vč. sprchového kompletu
- NVLB Nástěnná výlevková (dřezová) baterie, dlouhé raménko
- RV Rohový ventil
- NPV Nástenný pračkový ventil
- NMV Nástěnný myčkový ventil

LEGENDA ZAŘ. PŘEDMĚTŮ:

- WC Klozet
- U Umyvadlo
- S Sprcha
- D Dřez
- AP Automatická pračka
- M Myčka nádobí
- VL Výlevka
- B Zásobník teplé vody (bojler)
- PK Plynový kotel

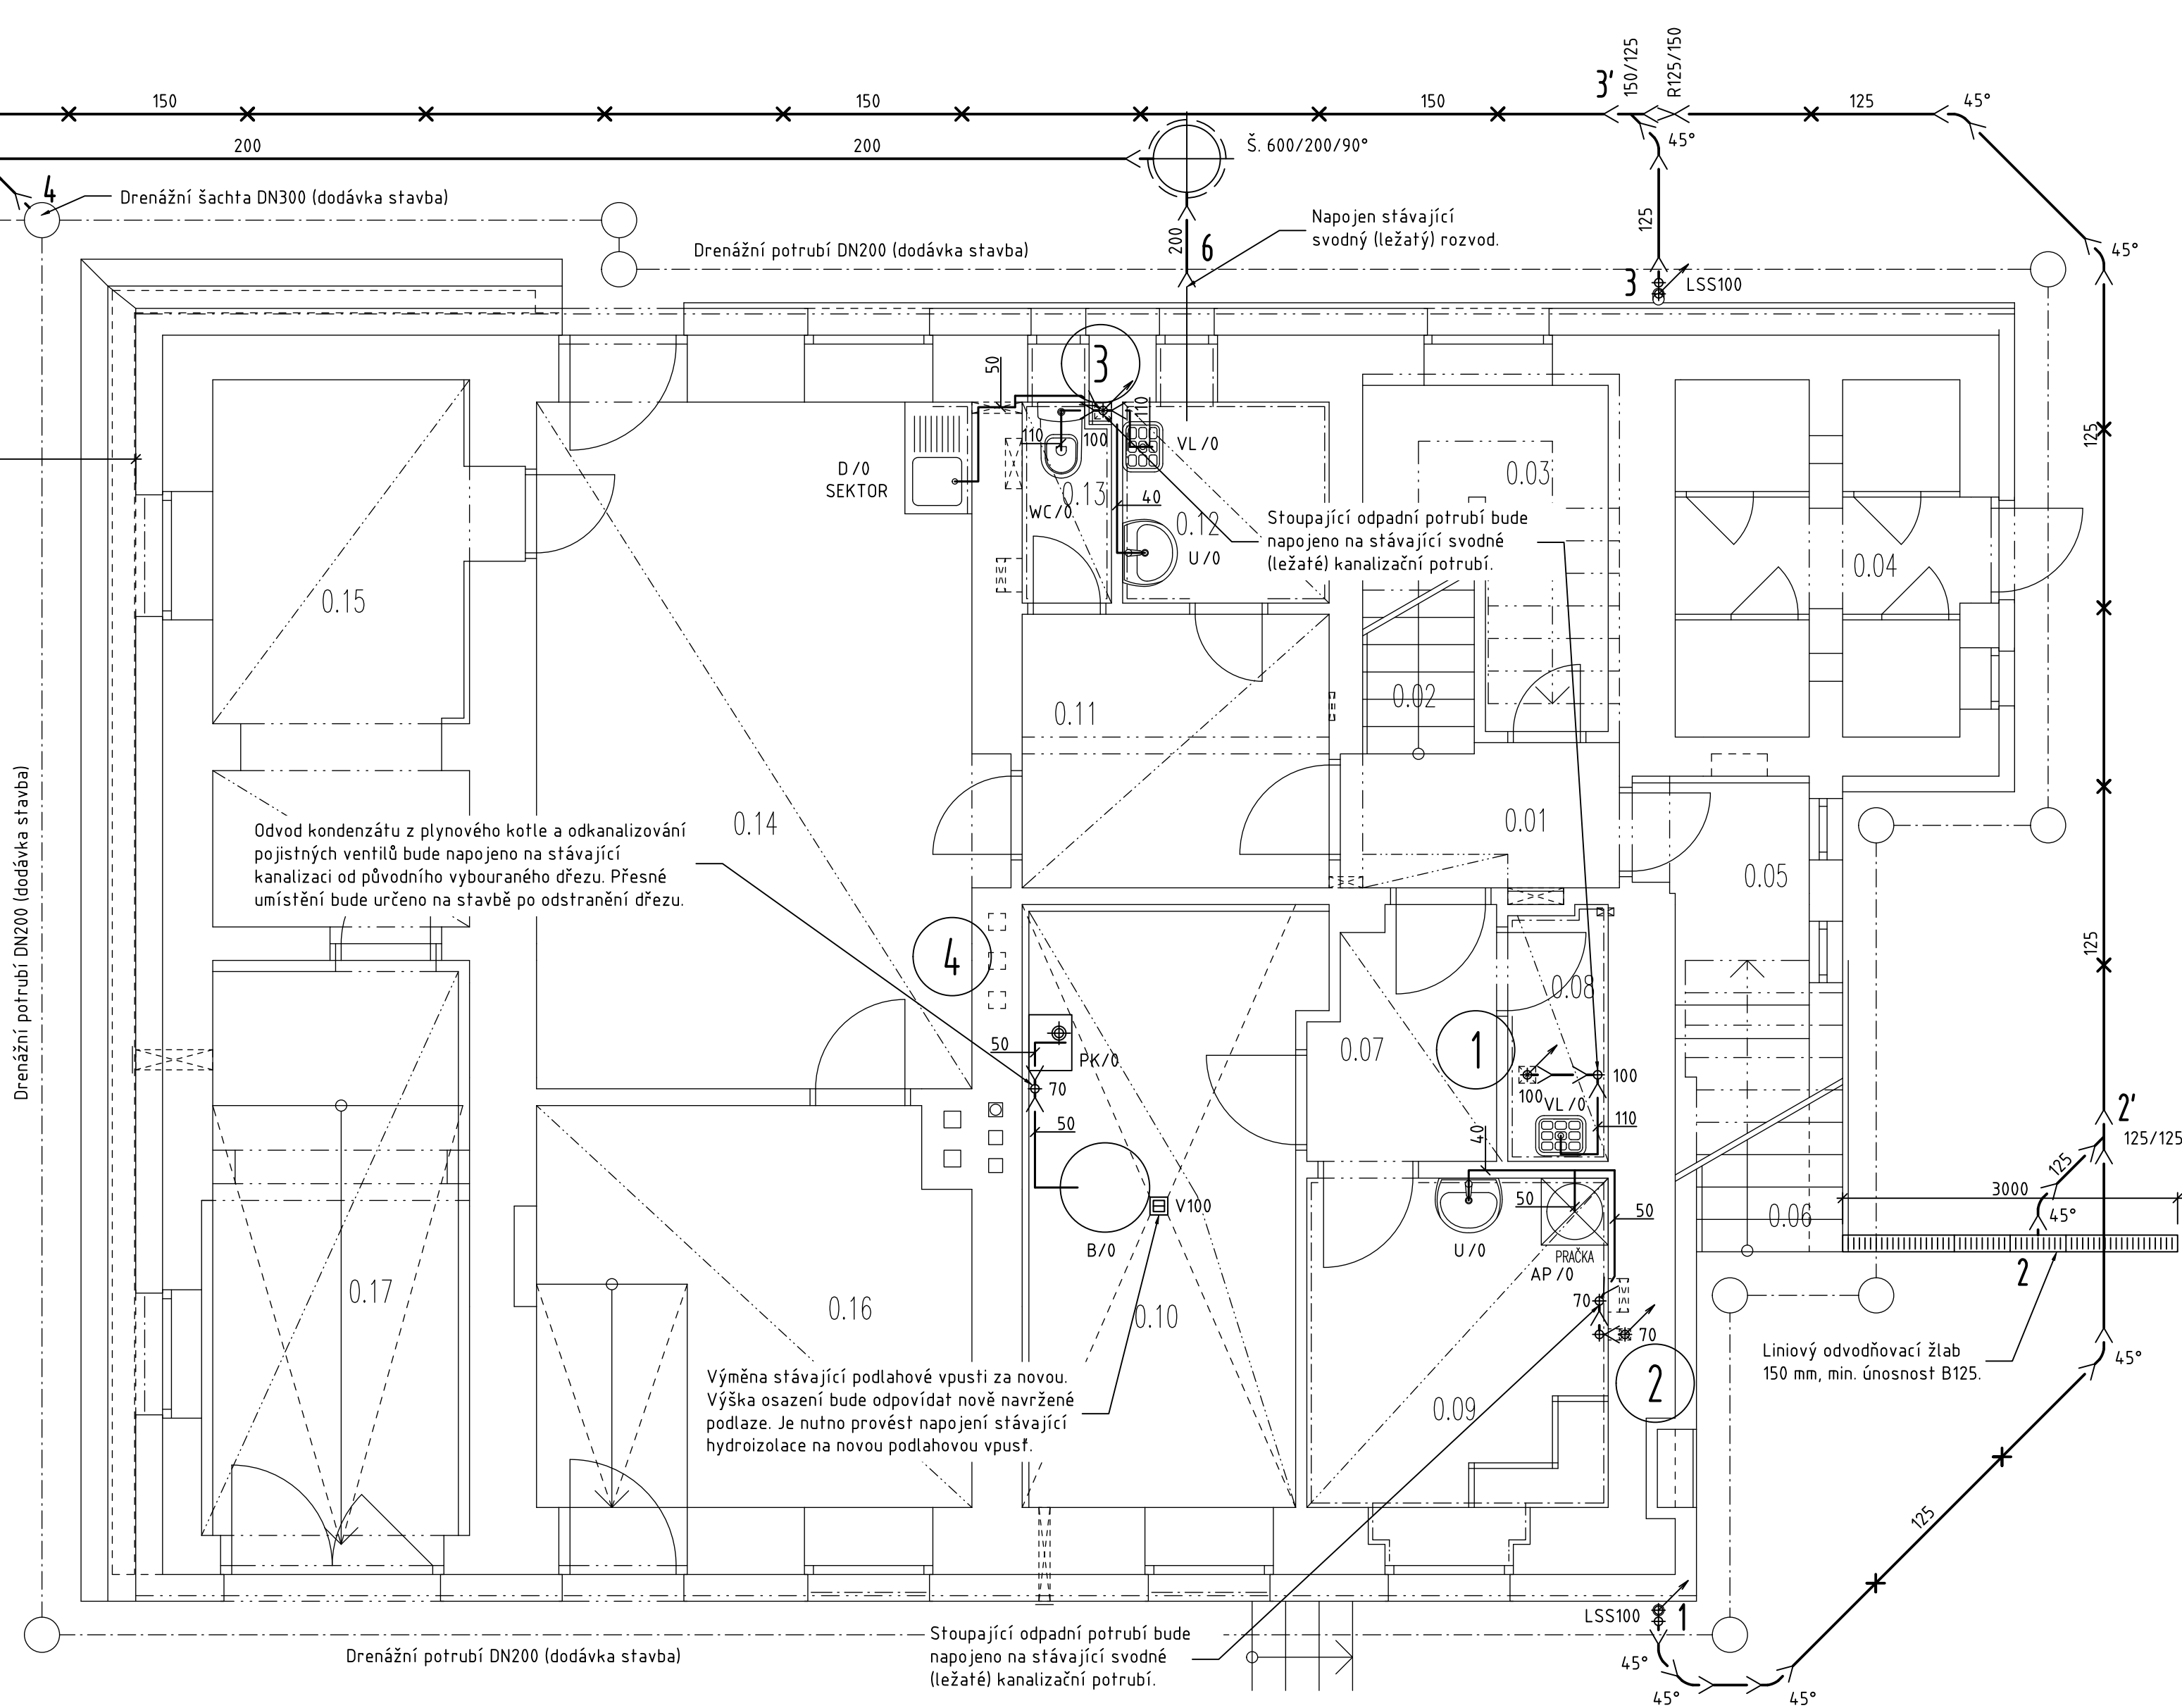

VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Vomáčka		DATUM: 01/2024	<div>ING.</div> <div>Vomáčka Ondřej</div> <div>www.vomackaondrej.cz gsm: 724 288 898 projekce@vomackaondrej.cz Ke Hřišti 202, 37371 Hlincová Hora IČ: 76583414</div>	Č.KOPIE:
AUTORIZOVAL: Miroslav Vomáčka		FORMAT: A4		
STUPEN: Provedení stavby (DPS)		MĚŘÍTKO: 1:50		
INVESTOR: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 36120			Č.VÝKRESU: 2	
Stavební úpravy bytového domu Komenského 27 parc.č. 89/4, 90/6, 202, 471/3; k.ú. Doubí u Karlových Varů				
D.1.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP – kanalizace				