
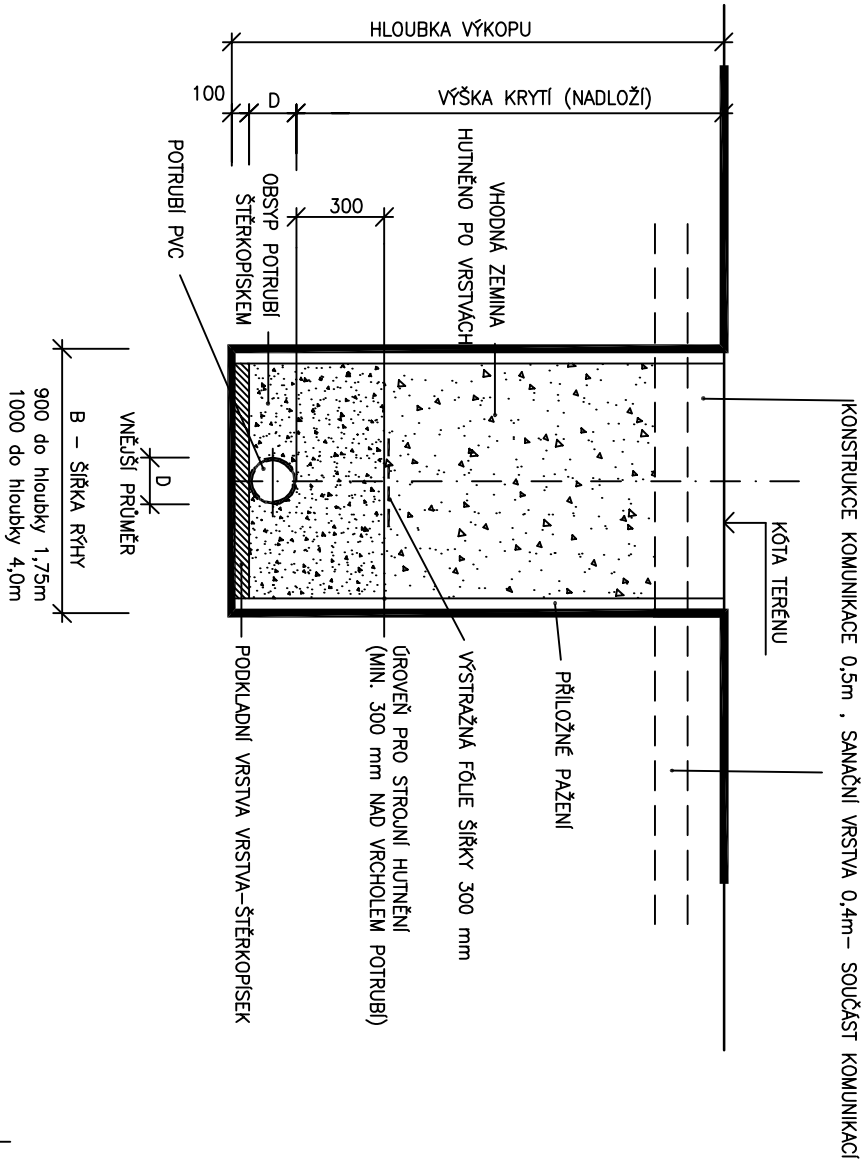


ULOŽENÍ KAMENINOVÉHO POTRUBÍ – NA BETONOVÉ SEDLO
KAMENINOVÉ POTRUBÍ – DN 300
VE VOLNÉM TERÉNU VE VOZOVCE

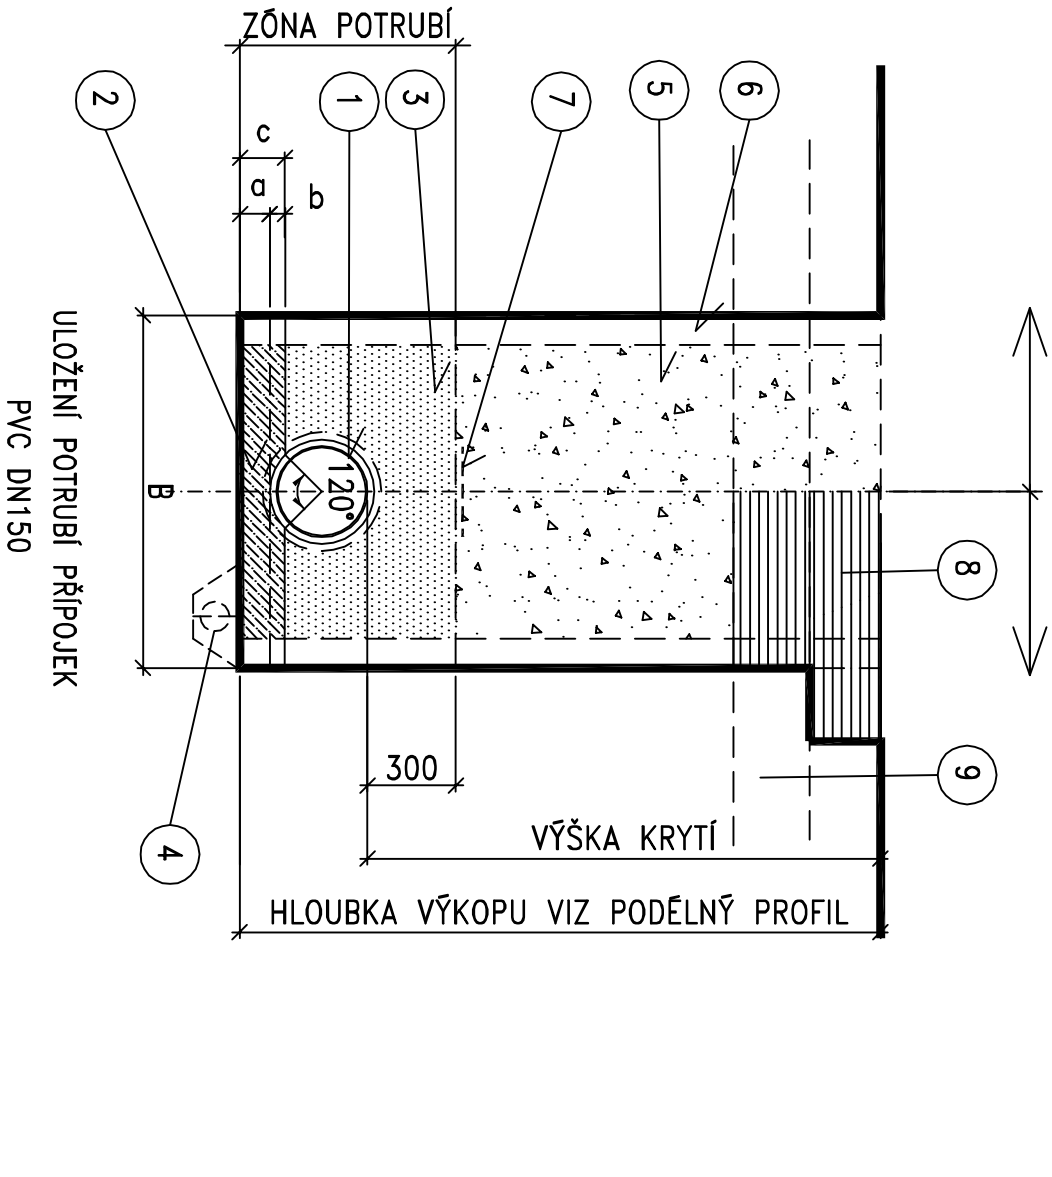

LEGENDA :

- 1 – KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z KAMENINY
- 2 – BETONOVÉ SEDLO BETON C12/15 (ÚHEL SEDLA 120°)
- 3 – BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM ZHUTNĚNÝ MIN. NA 95% PS
- 4 – DRENÁŽ DN100 S OBSYPEM ŠTERKU PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY
- 5 – HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY
- 6 – SVISLÁ STĚNA PAŽENÁ PŘÍLOŽNÍM PAŽENÍM
- 7 – VÝSTRAŽNÁ FÓLIE – ŠÍŘKA MIN. ØPOTRUBÍ+100
- 8 – KONSTRUKCE VOZOVKY – SOUČÁST KOMUNIKACÍ
- 9 – SANAČNÍ VRSTVY – SOUČÁST KOMUNIKACÍ

POZNÁMKA : V PŘÍPADĚ VÝSKYTU VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ VODY NEBO NEVHODNÝCH ZEMLIN V ZÁKLADOVÉ SPÁŘĚ BUDE POD BET. SEDLO PROVEDEN HUTNĚNÝ POLŠTÁŘ ZE ŠTERKODRTI 16/32 – tl. 150mm

KAMENININA :					
DN	150	200	250	300	400
B=	1100	1100	1100	1200	1400
a=	100	100	100	100	100
b=	47	61	75	89	122
c=	147	161	175	189	222

VYPRACOVAL		PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	PROJEKTOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Ing. Zdeněk ČERNÝ CHLUM 29, 332 04 NEZVĚSTICE IČ : 88538254 tel.: 732500344 , E-mail:		
Ing. Z. Černý		Ing. Z. Černý		Ing. D. Škubalová			
OBEC, KRAJ: KARLOV VARY, KARLOVARSKÝ		KAT. ÚZEMÍ: DRAHOVICE		DRUH PD	PDPS		
INVESTOR: MĚSTO KARLOV VARY		AKCE: KARLOV VARY , oprava komunikace ulice Vítězná a Prašná		ČÍSLO ZAKÁZKY	-		
				FORMÁTY A4	2		
				DATUM	04/2013		
OBSAH: SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE		VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ		MĚŘÍTKO	-		
				Č. VYHOTOV.	DÍL	Č. PŘÍLOHY	
					C4	4	

kcemy@vp.u.cz