


DLE POŽADAVKU INVESTORA JE JEZÍRKO NAVRŽENO JAKO SAMOČISTÍCÍ BIOTOP. PLOCHA JEZÍRKA JE CCA 59 m2, KUBATURA CCA 46 m3. ODBORNÍCI VŠAK KONSTATUJÍ, ŽE BEZ POUŽITÍ URČITÉ TECHNOLOGIE NEBUDE SAMOČISTÍCÍ MECHANIZMUS FUNKČNÍ A ZA KRÁTKOU DOBU BUDE Z JEZERA ZELENÁ BAŽINA.

PŘÍPADNÁ TECHNOLOGIE ZAHRNUJE INSTALACI SBĚRNÉ NÁDOBY KDE JE UMÍSTĚNO ČERPADLO A VZDUCHOVACÍ VÁLEC. V JEZÍRKU JE NAINSTALOVÁN SKIMMER A DNOVÁ VPUSŤ. TAKÉ JE MOŽNO PŘIPOJIT MALÝ VODOPÁD NEBO POTŮČEK. NUTNO PODOTKNOUT ŽE V PŘÍKADĚ TAKOVÉHO JEZÍRKA JSOU NUTNÉ KAŽDOROČNÍ INVESTICE DO KULTUR BAKTERIÍ, KTERÉ JEZÍRKO ČISTÍ. JEZÍRKO MUSÍ BÝT POSTAVENO TAK, ABY BAKTERIE MOHLY CO NEJLÉPE FUNGOVAT. TAKÉ SE MUSÍ ZAJISTIT PRAVIDELNÉ DOPOUŠTĚNÍ ODPAŘENÉ VODY.

ŘEZ A-A

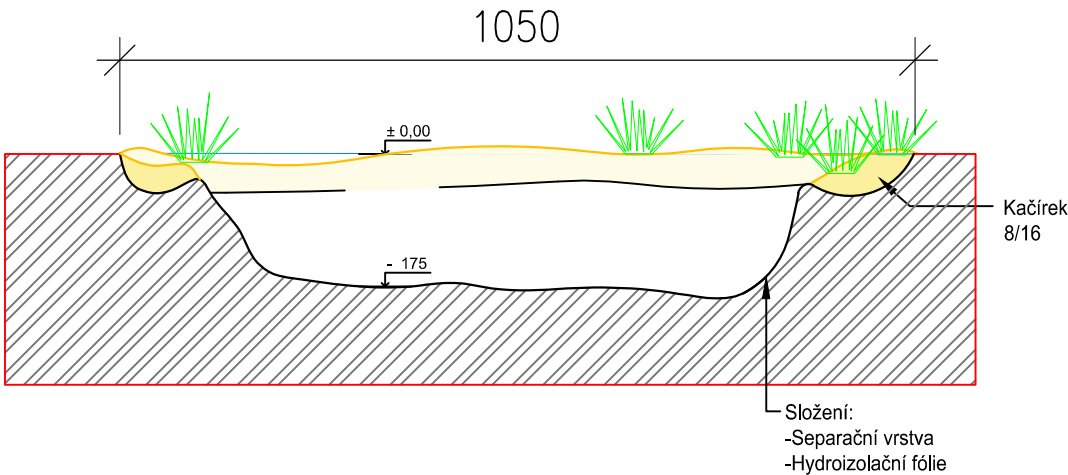

Výkres je vytištěn v měřítku a nesmí být zvětšován ani zmenšován. Veškeré rozměry musí být zkontrolovány a ověřeny dodavatelem. V případě objevení odchylek a dalších chyb je nutno okamžitě uvědomit projektanta. Veškeré uvedené materiály a vybavovací předměty musí být detailněji vyspecifikovány na základě předloženého vzorku. Výkres nenahrazuje dílenskou/výrobní dokumentaci.

KÓTY V CENTIMETRECH

ARTECHNIC s.r.o.			
Investor:	Statutární město Karlovy Vary		
Akce:	Centrum zdraví a bezpečí- Karlovy Vary - I.ETAPA		
Místo:	Karlovy Vary - Tuhnice	Datum:	8. 2013
Stupeň:	PDPS	Formát:	
Objekt:	CB20 JEZÍRKO	Měřítko:	1:100
Výkres:	CB20 SITUACE	Výkres č.:	D.1.1.4.s01
Autoři:	ing.J.Černý, ing.arch.Z.Lstibůrek		