

"Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary"  
SO 02 - CVIČNÉ BUDOVY / CB 08 - IZS, garáže


Rozvaděč R08


TYP PROVEDENÍ: plastový rozvaděč na povrch s dveřmi  
KRYTÍ: IP40 (IP20 s otevřenými dveřmi)  
TYP: 3.řadový - 54 modulů  
ROZMĚRY: š/v/hl 426/600/125 mm  
SPODNÍ HRANA: + 1,2m  
NÁTĚR: Typový  
OBSLUHA: Osoby poučené  
PRÍVOD (Y): Horem  
VÝVODY: Horem

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (SB100)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (R08)  
  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 2:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - proudovým chráničem  
- doplňujícím ochranným pospojováním

CELKOVÝ INSTALOVANÝ  
PŘÍKON: **Pi = 13,2 kW**  
MAXIMÁLNÍ VÝPOČTOVÉ  
ZATÍŽENÍ (SOUDOBOST): **Pvmax = 7,9 kW**

	PROJEKTANT AKCE / M. Klimešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	Investor / Statutární město Karlovy Vary, MMKV Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary	Projekt / "Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary" dokumentace provedení stavby SO 02 - CVIČNÉ BUDOVY / CB 08 - IZS, garáže	D.1.1.4. e - technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika	ROZVADĚČ R08	Zakázkové číslo: <b>03-2013</b>  Číslo výkresu: D.1.1.4.e.03 /SO02-cb08	Datum: <b>09/2013</b>		17	
							List /	<b>1</b>		
							Listu /			

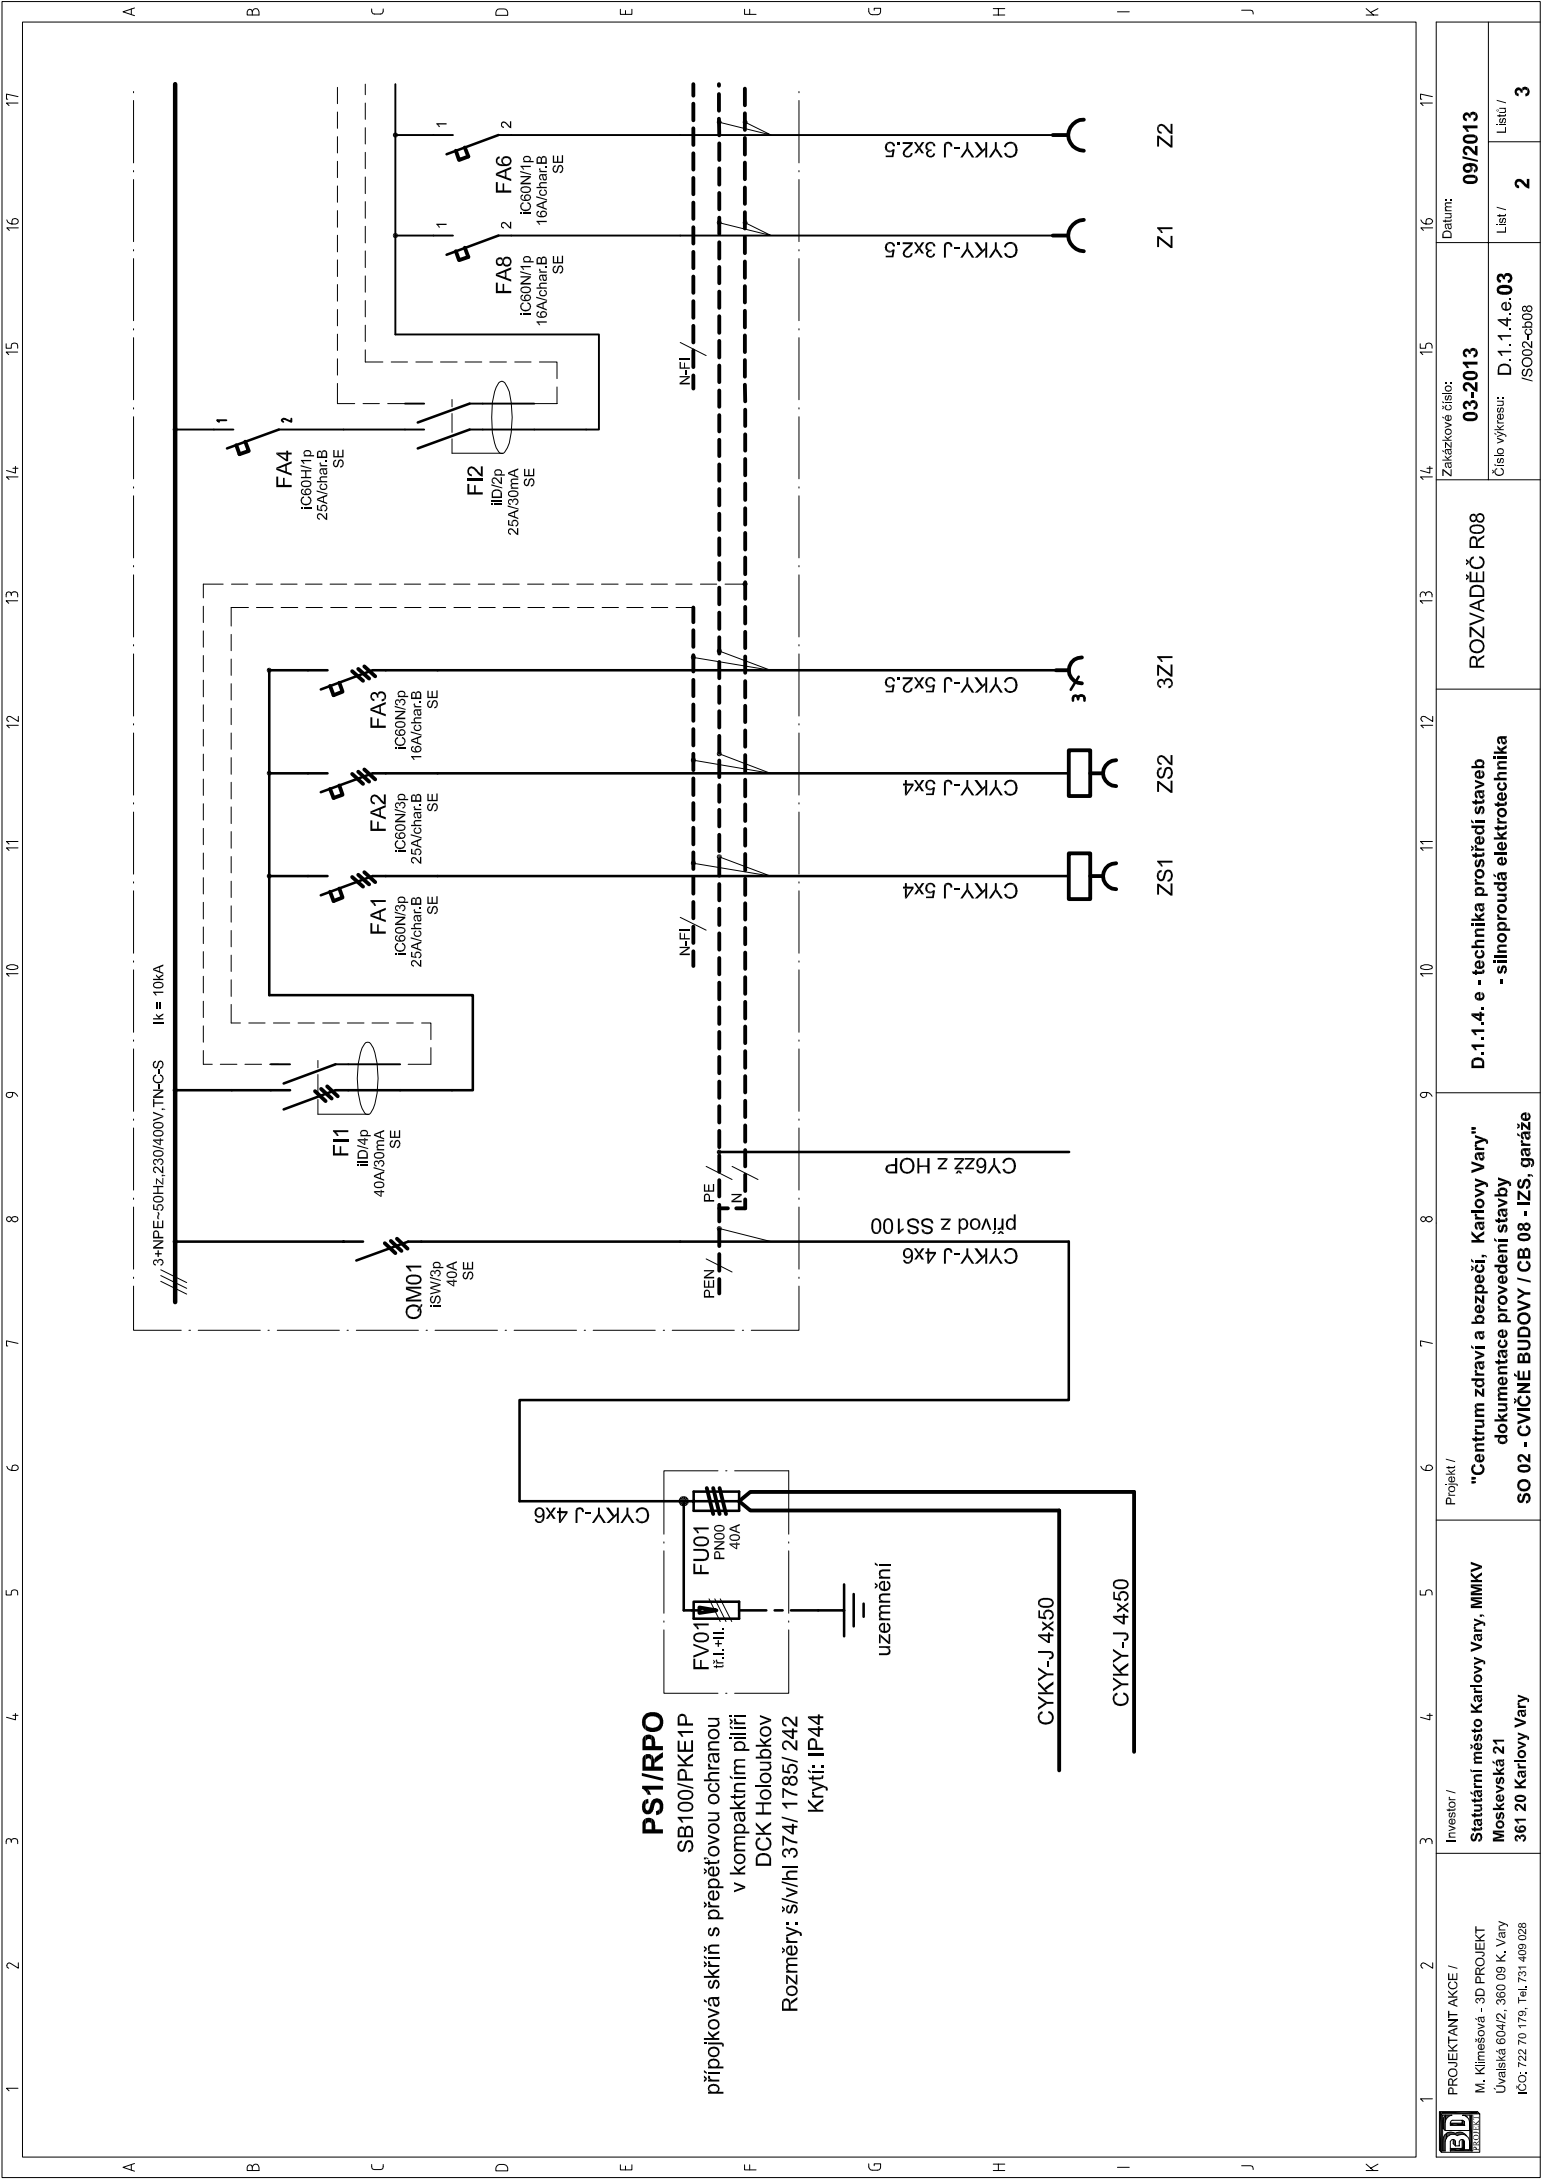

**PS1/RPO**  
SB100/PKE1P  
připojková skříň s přepětovou ochranou  
v kompaktním plášti  
DCK Holoubkov  
Rozměry: š/v/hl 374/ 1785/ 242  
Krytí: IP44

	PROJEKTANT AKCE / M. Klimešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	Investor / <b>Statutární město Karlovy Vary, MMKV</b> <b>Moskevská 21</b> <b>361 20 Karlovy Vary</b>	Projekt / <b>"Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary"</b> <b>dokumentace provedení stavby</b> <b>SO 02 - CVIČNÉ BUDOVOY / CB 08 - IZS, garáže</b>	<b>D.1.1.4. e - technika prostředí staveb</b> <b>- silnoproudá elektrotechnika</b>	<b>ROZVADĚČ R08</b>	Zakázkové číslo: <b>03-2013</b>		Datum: <b>09/2013</b>	
						Číslo výkresu: <b>D.1.1.4.e.03</b>		List / <b>2</b>	
						/SO02-cb08		Listu / <b>3</b>	

