


VODOVOD ROZVINUTÝ ŘEZ

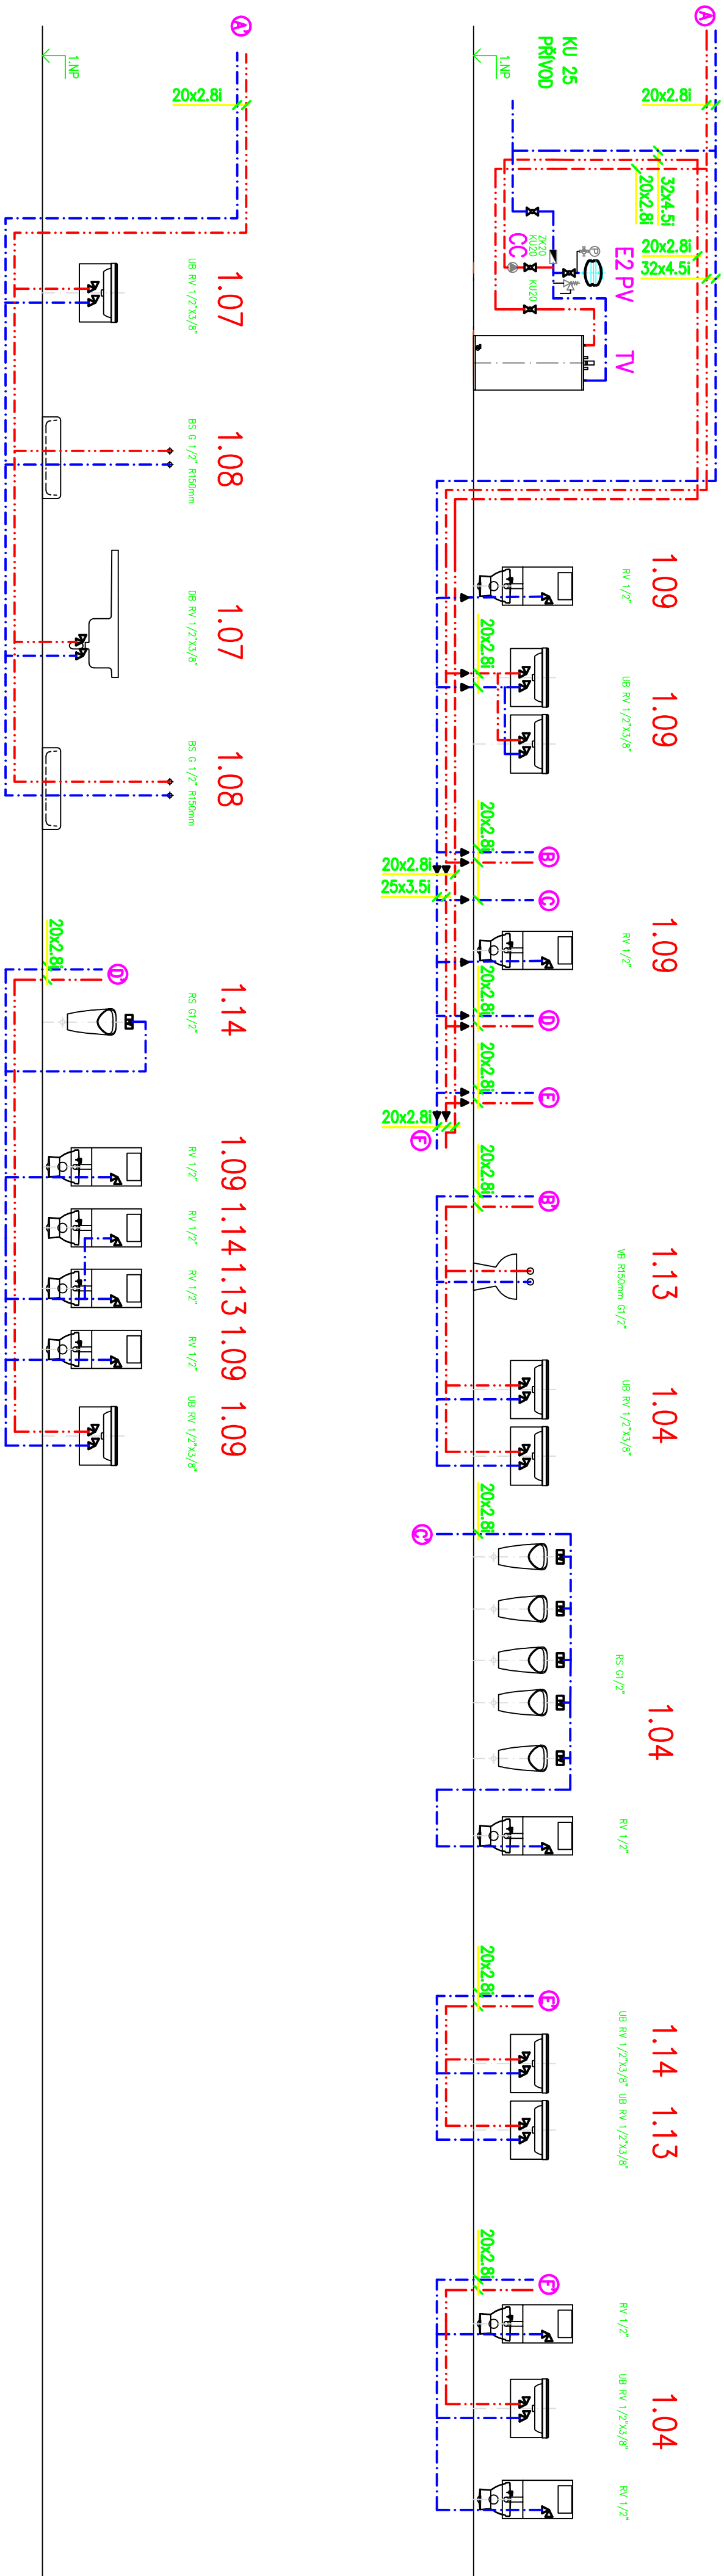

Potrubi			
Oznočení	Název	Materiál	Izolace
SV	Studená voda	Statický kopolymer propylen PP-R (PP typ3)-PN16	20mm
C/R	cirkulace	Statický kopolymer propylen PP-R (PP typ3)-PN16	20mm
TV	teplá voda	Statický kopolymer propylen PP-R (PP typ3)-PN16	20mm
LEGENDA			
Stroje a zařízení			
Oznočení	Název	Materiál	Pozn.
TV	Zásobník teplé vody	423 L viz PD Topení	
CC	Cirkulační čerpadlo	Grundfos UPS 25-40	
EZ	Aquamot	Aquamot Reflex 12 l, pojistovací ventil 630 kPa DN20, manometr,	

Zařizovací předměty			
Označení	Název	Material	Připojení
UM	Umývadlo	Keramické umývadlo 60cm OLYMP 810613, stojánková baterie OLYMP 311611, sítón	R $\frac{1}{2}$ × $\frac{3}{8}$
UM-ZTP	Umývadlo	Umývadlo pro tělesné postižené KOLLO Novo Top bez boríer,bat.s prodlouženou pákou	R $\frac{1}{2}$ × $\frac{3}{8}$
WC	WC zvěšené	WC zvěšené Olymp 820611 , WC modul Gebert DUOFIX 111.300.00.5	R $\frac{1}{2}$
WC-ZTP	WC	WC pro tělesné postižení KERAMAG Vitalis + modlo WC KOLLO bez boríer,délka 85cm	R $\frac{1}{2}$
Pi	Pisod	Odsávací urnel Golem antitvondel s radarovým senzorem GOLEM 84.3070, provedení 483, napájecí zdroj 885071	G $\frac{1}{2}$
DR	Dřez	Dvojdřez nerez, baterie dřezová stojánková NARIIVA 35111JL	R $\frac{1}{2}$ × $\frac{3}{8}$
M	Myčka		R $\frac{1}{2}$
SK	Sprchový kout	Sprchový kout Ravak 90x90cm, bat.spr.nast.R150mm	G $\frac{1}{2}$

HLAVNÍ ARCHITEKT - autor		VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
Ing. arch. Miloslav Bokota	Pavel Stejskal č.a.0300714	Ing. arch. Miloslav Bokota	
INVESTOR	Statutární město Karlovy Vary, MMKV, Moskevská 21, 361 20		
PROFESE	D.1.1.4a - Technika prostředí staveb ZTI		
mail: bokota@volny.cz, tel: +42075995577			
FORMÁT	A2		
DATUM	8 / 2013		
STUPEŇ	DPS		
Č. ZAKÁZKY	03-2013		
MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.4a5 /S002-cb01		