


ULOŽENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJEK PVC DN150

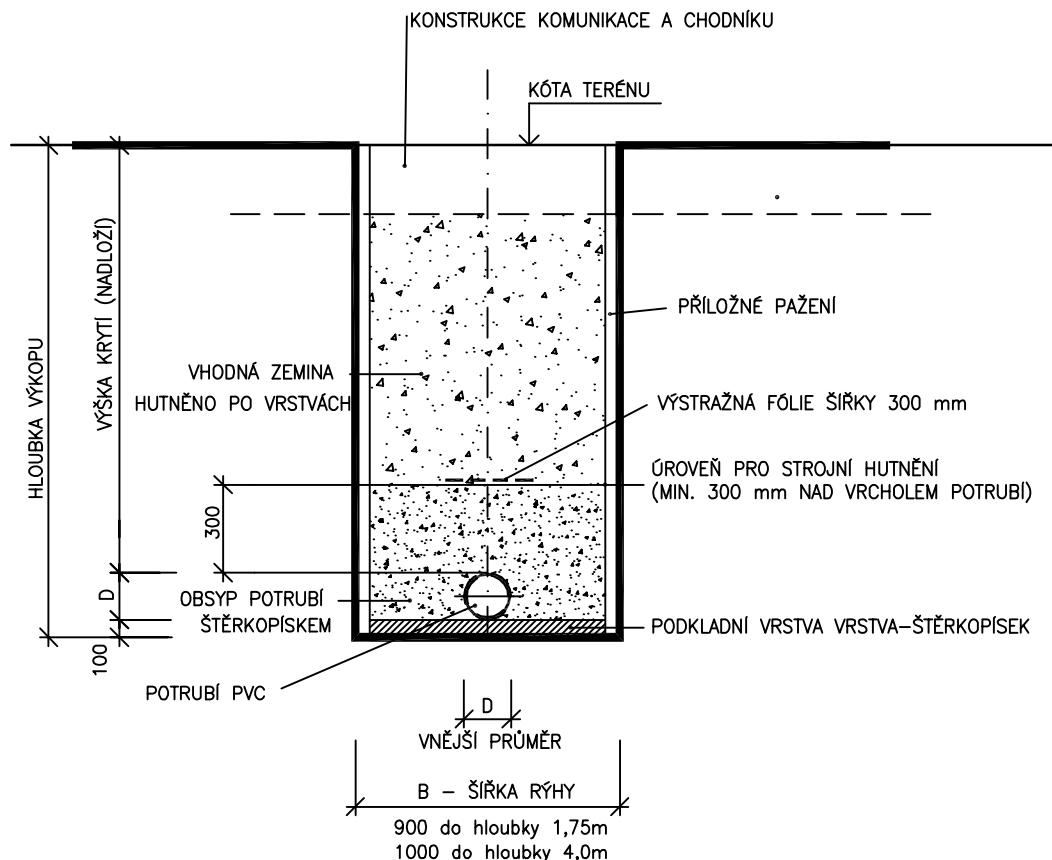

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	PROJEKTOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Ing. Zdeněk ČERNÝ CHLUM 29, 332 04 NEZVĚSTICE IČ : 88536254 tel.: 732500344 , E-mail: zcerny@vpu.cz		
Ing. Z. Černý	Ing. Z. Černý		Ing. D. Škubalová			
OBEC, KRAJ: KARLOVY VARY, KARLOVARSKÝ		KAT. ÚZEMÍ: DRAHOVICE		DRUH PD	PDPS	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY				ČÍSLO ZAKÁZKY	-	
AKCE: KARLOVY VARY - rekonstrukce ulice Vítězná - II. etapa				FORMÁTY A4	1	
				DATUM	04/2014	
				MĚŘÍTKO	-	
OBSAH: SO 301 NAPOJENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ				Č.VYHOTOV.	DÍL	Č. PŘÍLOHY
					D2	4