




KŘÍŽENÍ PLYNOVODU SE SILOVÝMI KABELY

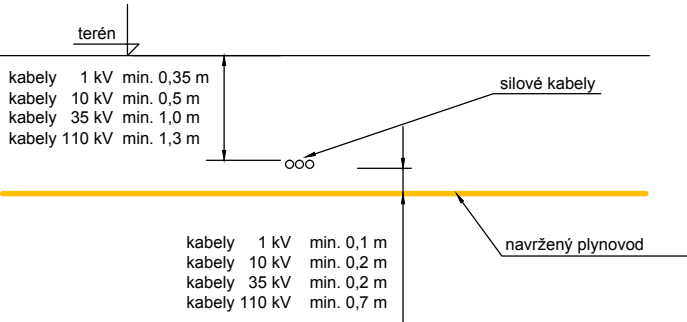


KŘÍŽENÍ PLYNOVODU SE SDĚLOVACÍMI KABELY

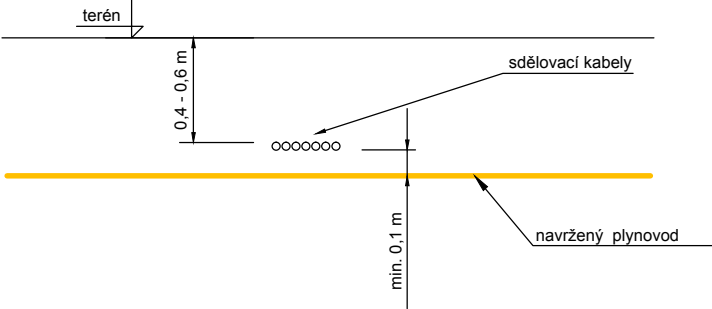


KŘÍŽENÍ PLYNOVODU A STOKY
- případy použití chráničky:

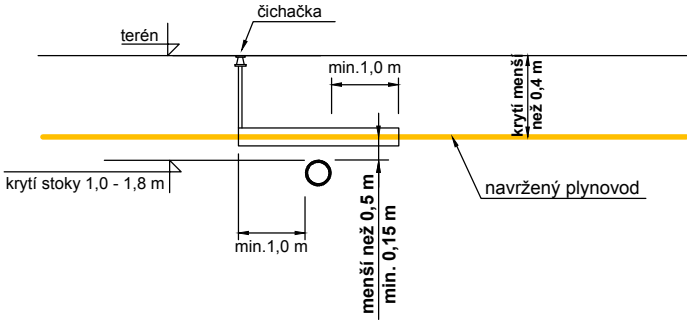

KŘÍŽENÍ PLYNOVODU S VODOVODEM

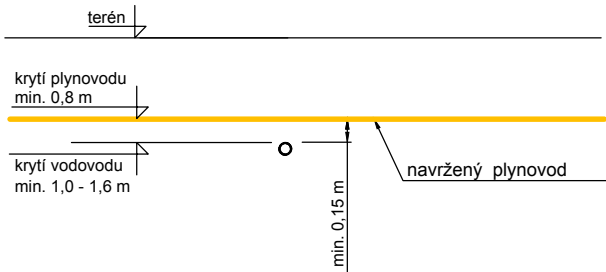


ULOŽENÍ PE POTRUBÍ V RÝŽE

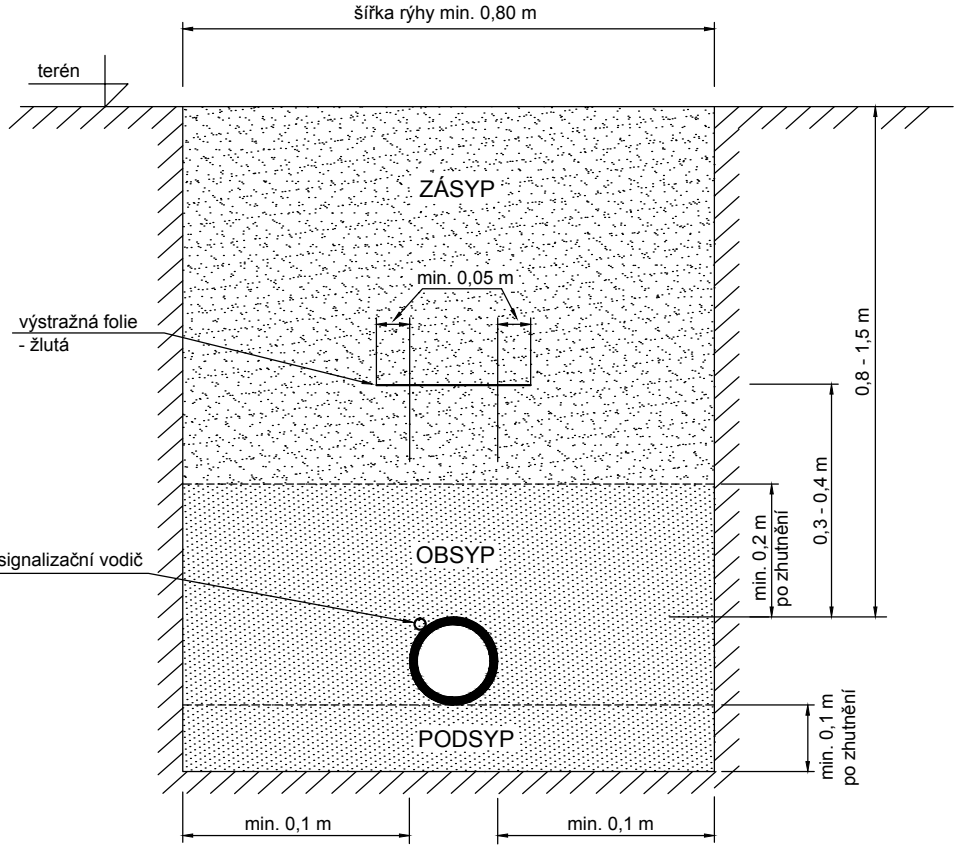

POZNÁMKA:
Pro **podšyp** a **obsyp** potrubí lze použít jen těžný písek bez ostrohranných částic do velikosti 8 mm s ojedinělými zrny do 16 mm. Zeminu nebo jiný materiál lze použít jen po dohodě s budoucím provozovatelem.

ULOŽENÍ PE POTRUBÍ V RÝŽE
asfaltový chodník

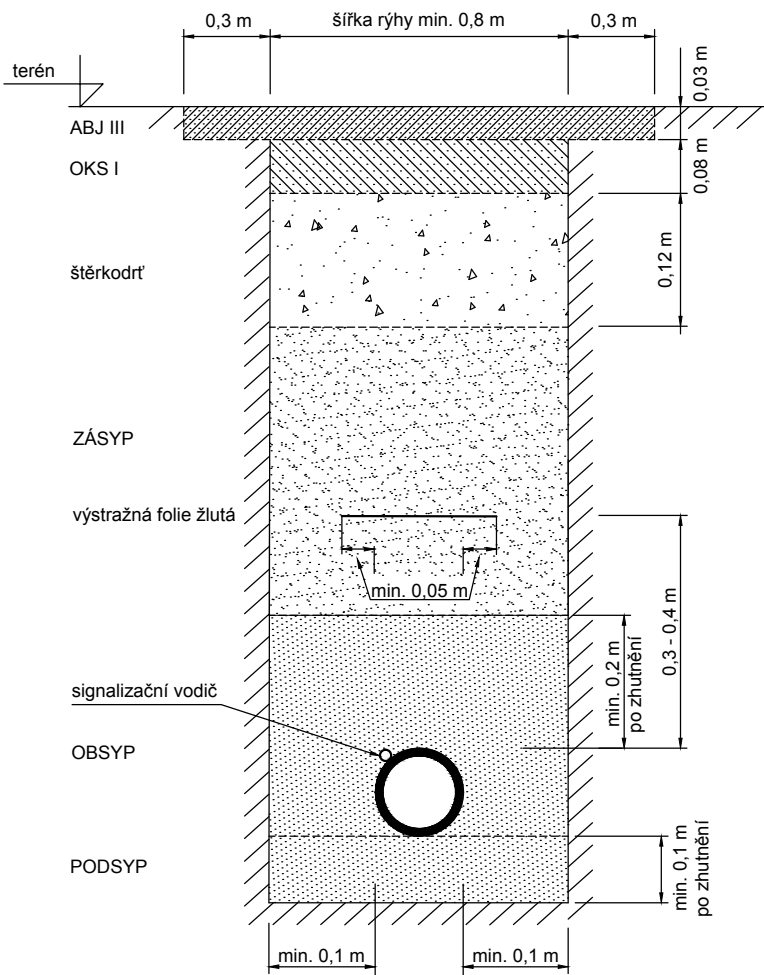

NUTNO RESPEKTOVAT:

ČSN 73 6005
ČSN EN 12 007
TPG 702 01

Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém B.p.v.

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	Woring s.r.o. Na Roudné 1604/93 301 00 PLZEŇ IČO: 29159342 DIČ: CZ29159342 GSM: 775 263 503 E-mail: info@woring.cz		
O.Boček	Ing. Pavel Korecký	Ing. Pavel Korecký			
OBEC, KRAJ: Karlovy Vary, Karlovarský kraj			STUPEŇ PD	PDPS	
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY			DATUM	03/2014	
AKCE: KARLOVY VARY, REVITALIZACE OBLASTI KOLEM HLÁVKOVY ULICE			ČÍSLO ZAKÁZKY	14W22 008	
			MĚŘÍTKO	-	
OBSAH: SO 501 - PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU			Č. PŘÍLOHY	DÍL	Č. PARÉ

Ing. Pavel Korecký, Kaštanová 20, 326 00 Plzeň Projekty - Engineering - Montáž a servis plynových zařízení		Tel.: 377 455 170-1 Fax.: 377 471 787 e-mail: projekty@korecky.cz		IČO: 13889923 DIČ: CZ430812064	
vypracoval: O.Boček	zodpov.proj.: Ing. Pavel Korecký	zakázka: 14003		stupeň: PDPS	
investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY		datum: 03/2014		č. výkresu: D.2.01.7	
akce: KARLOVY VARY, REVITALIZACE OBLASTI KOLEM HLÁVKOVY ULICE		formát: 3A4		měřítko: kopie:	
obsah: SO 501 - PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU Detail křížení inž.sítí a uložení plynovodu v rýze					