


Objekt : Městský úřad KV
 Popis : 4 patro - typová kancelář hodně malá
 Číslo projektu :
 Datum : 23.09.2013

4 patro - typová kancelář hodně malá

Popis, 4 patro - typová kancelář hodně malá

Půdorys

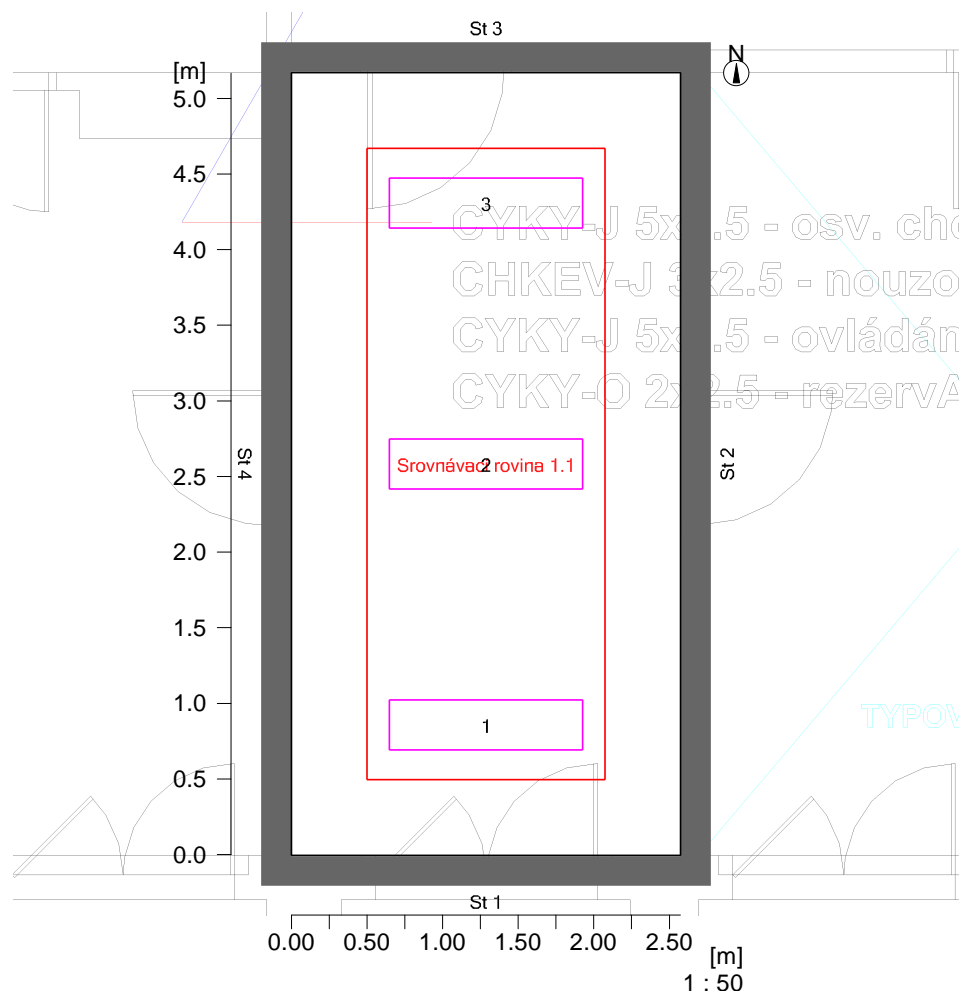

Stěna	x	y	Délka	Činitel odrazu	Konstrukční prvky
1	94.51 m	320.85 m	2.57 m	55.0 %	

Objekt : Městský úřad KV
Popis : 4 patro - typová kancelář hodně malá
Číslo projektu :
Datum : 23.09.2013



4 patro - typová kancelář hodně malá

Popis, 4 patro - typová kancelář hodně malá

Půdorys


2	94.51 m	326.02 m	5.17 m	55.0 %
3	91.94 m	326.02 m	2.57 m	55.0 %
4	91.94 m	320.85 m	5.17 m	55.0 %
Podlaha				20.0 %
Strop				80.0 %
Výška místnosti		3.05 m		
Výška srovnávací roviny		0.85 m		

Objekt : Městský úřad KV
Popis : 4 patro - typová kancelář hodně malá
Číslo projektu :
Datum : 23.09.2013

4 patro - typová kancelář hodně malá

Přehled výsledků, 4 patro - typová kancelář hodně malá

Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1

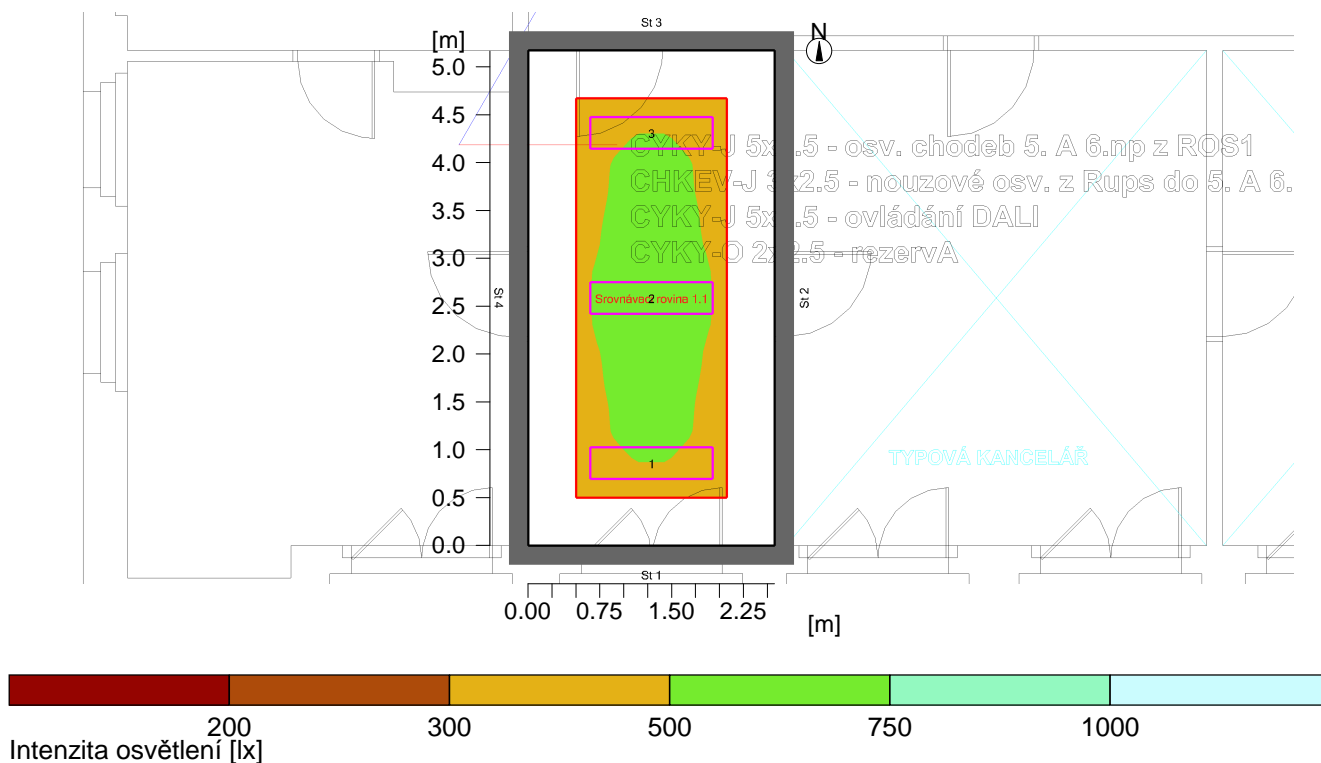

Obecně

Použitý algoritmus výpočtu
Výška roviny svítidel
Udržovací činitel

centrální podíl nepřímé složky
3.05 m
0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů
Celkový výkon
Celkový výkon na ploše (13.30 m²)

17085 lm
216.0 W
16.24 W/m² (3.25 W/m²/100lx)

Oblast hodnocení 1

Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná
Em
Emin
Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)
Pozice

500 lx
414 lx
0.83
0.74
≤16.1
0.85 m

Typ Č. výrobce

MODUS


1	3	Objednací č.	: IMODUS LL 236 ALDP
		Název svítidla	: Zářivkové, optika, přisazené, elektronický předř.
		Osazení	: 2 x L 36 W/840 G13 36W / 2847.5 lm

Objekt : Městský úřad KV
Popis : 4 patro - typová kancelář hodně malá
Číslo projektu :
Datum : 23.09.2013

4 patro - typová kancelář hodně malá

Výsledky výpočtu, 4 patro - typová kancelář hodně malá

Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

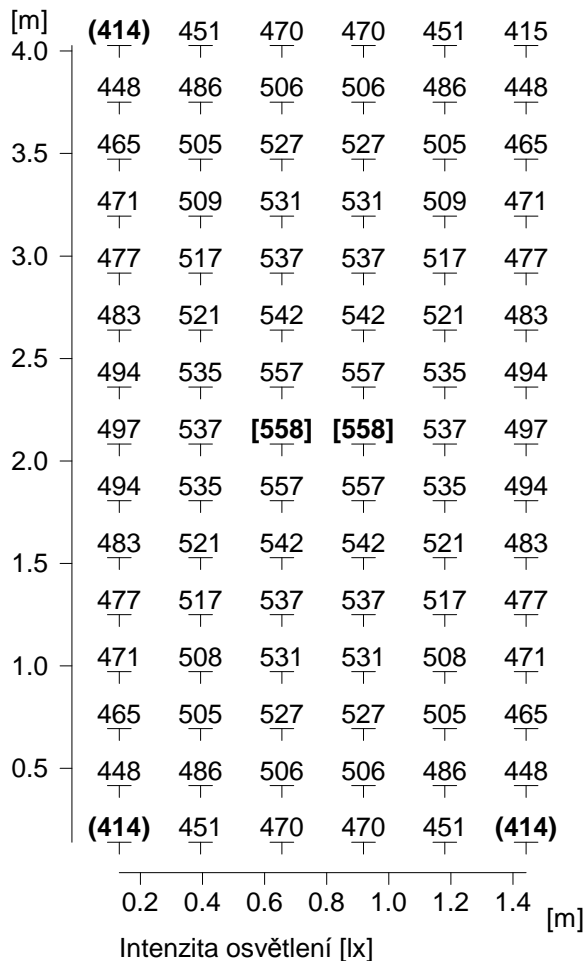


Výška srovnávací roviny	: 0.85 m
Udržovaná osvětlenost	Em : 500 lx
Minimální osvětlenost	Emin : 414 lx
Maximální osvětlenost	Emax : 558 lx
Rovnoměrnost Uo	Emin/Em : 1 : 1.21 (0.83)
Rovnoměrnost Ud	Emin/Emax : 1 : 1.35 (0.74)



Objekt : Městský úřad KV
Popis : 4 patro - typová kancelář hodně malá
Číslo projektu :
Datum : 23.09.2013

Výsledky výpočtu, 4 patro - typová kancelář hodně malá

Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (UGR, Východ (90°))

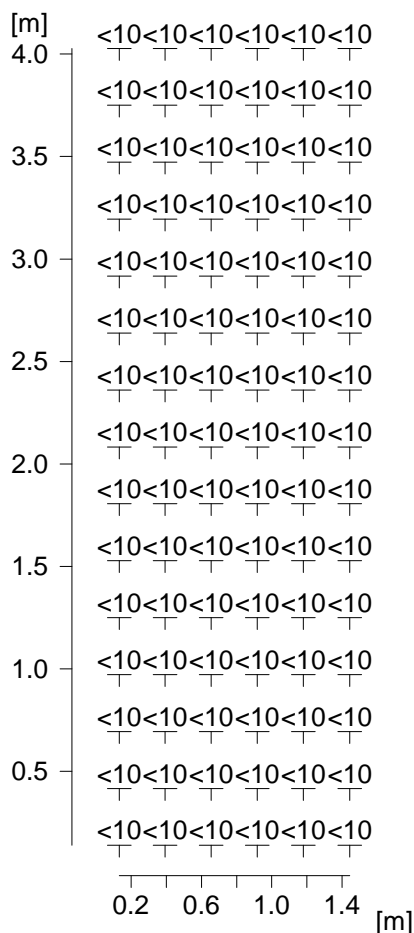

Výška srovnávací roviny	: 1.20 m
ze směru	: Východ (90°)
Minimální	: <10
Maximální	: 0

Objekt : Městský úřad KV
Popis : 4 patro - typová kancelář hodně malá
Číslo projektu :
Datum : 23.09.2013



Výsledky výpočtu, 4 patro - typová kancelář hodně malá

Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (UGR, Jih (180°))


[m]	10.1	<10	<10	<10	<10	<10
4.0	12.2	11.6	11.2	11.2	11.5	12.2
3.5	13.4	[14]	13.2	13.3	13.8	13.4
	13.7	13.8	12.9	13.2	13.7	13.4
3.0	<10	<10	<10	<10	<10	<10
	<10	<10	<10	<10	<10	<10
2.5	<10	<10	<10	<10	<10	<10
	11.6	11	10.5	10.6	10.9	11.6
2.0	13.5	13.7	13.1	13.2	13.7	13.3
1.5	13.7	[14]	13.7	13.5	[14]	13.7
	<10	<10	<10	<10	<10	<10
1.0	<10	<10	<10	<10	<10	<10
	<10	<10	<10	<10	<10	<10
0.5	<10	<10	<10	<10	<10	<10
	<10	<10	<10	<10	<10	<10
	0.2	0.4	0.6	1.0	1.2	1.4
	[m]					

Výška srovnávací roviny : 1.20 m
ze směru : Jih (180°)
Minimální : <10
Maximální : 14

Objekt : Městský úřad KV
Popis : 4 patro - typová kancelář hodně malá
Číslo projektu :
Datum : 23.09.2013

Výsledky výpočtu, 4 patro - typová kancelář hodně malá

Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (UGR, Západ (270°))

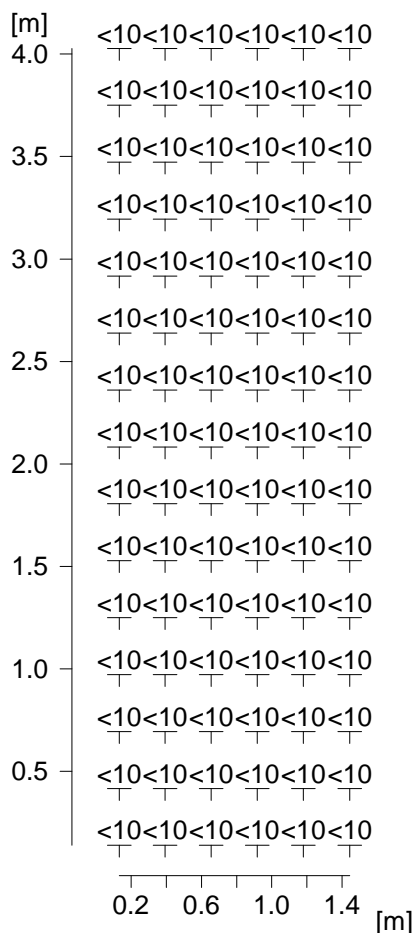

Výška srovnávací roviny : 1.20 m
ze směru : Západ (270°)
Minimální : <10
Maximální : 0