


PŮDORYS 2.NP

1.patro

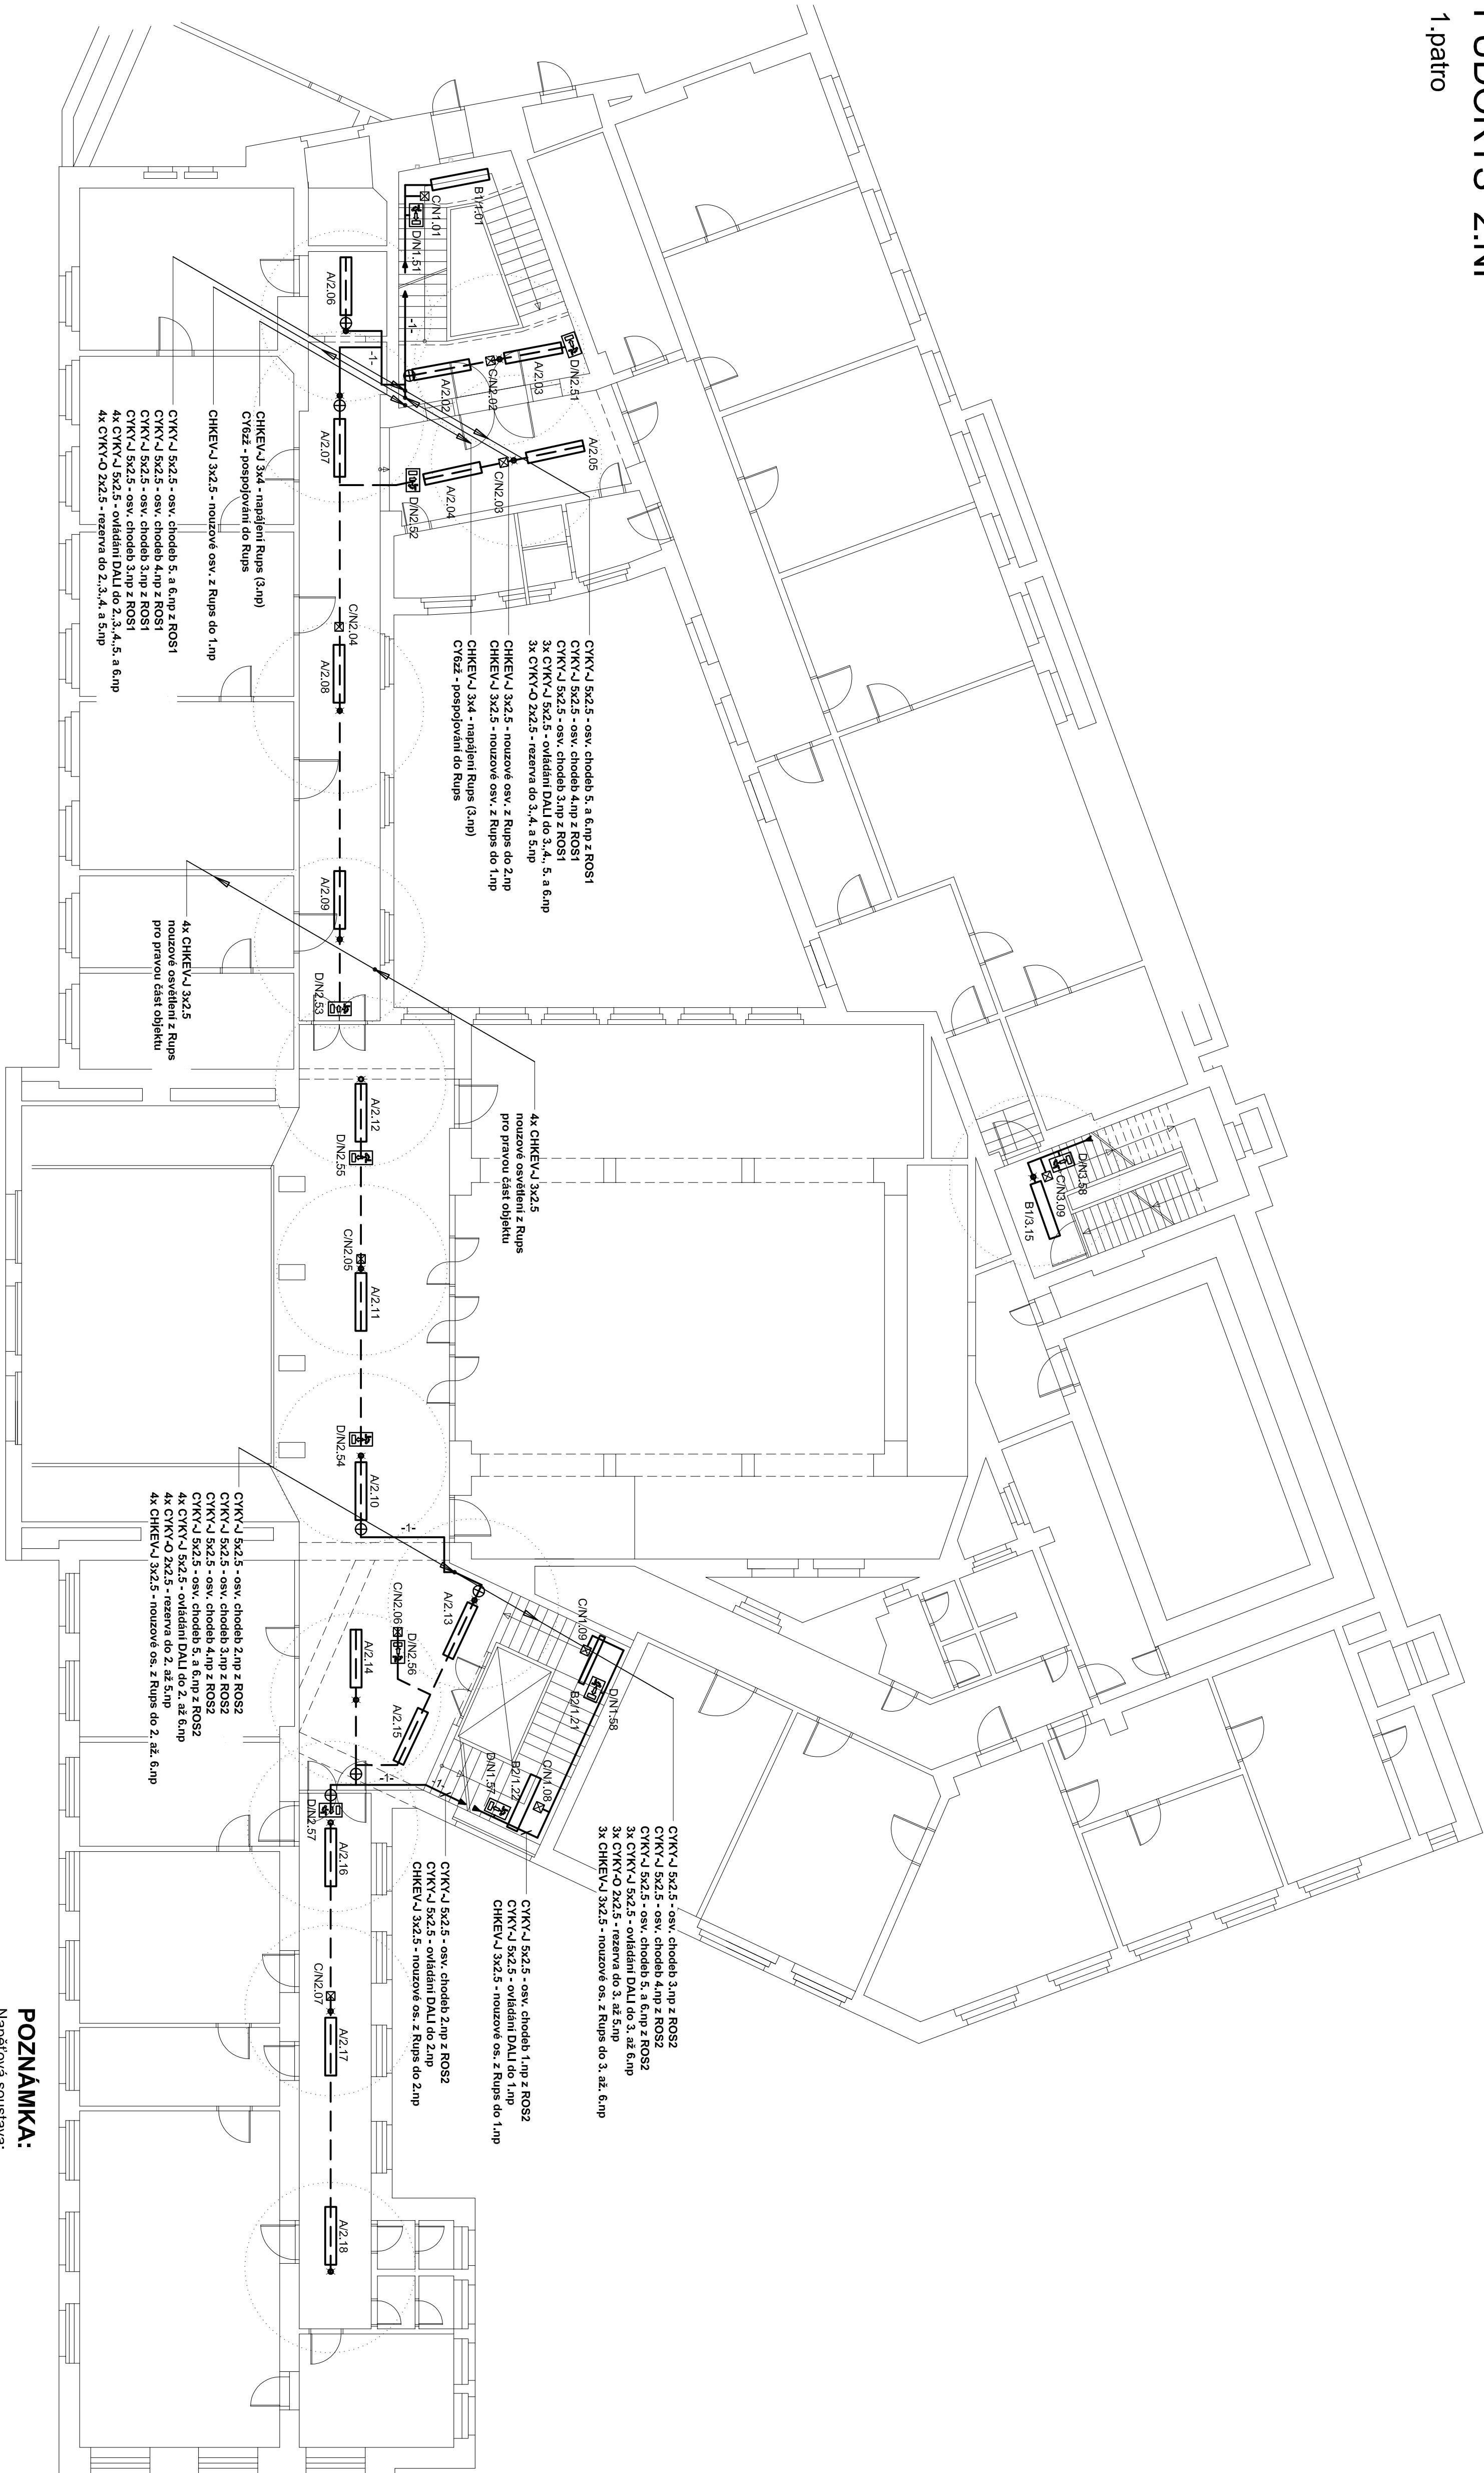

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Vedení uložené v lištách
- 1- 1-5 kabelů LHD 40x40
- 2- 6-8 kabelů EKE 100x60 + SK40x33
- Světelný systém pro osazení a připojení svítidel
- Zařítkové svidlo
- Nouzové LED svidlo - protipanické osv.
- Nouzové svidlo s piktogramem - unikové osv.
- Přechodový prvek kabely - světelný systém
- Célio Helvar 312

ZNAČENÍ SVÍTIDEL:

- A1.01
- pořadové číslo svítidla
- číslo podlaží
- typ svítidla
- CN1.01
- pořadové číslo svítidla
- číslo podlaží
- 50 - x nouzové sv. s piktogramy
- 01-49 nouzové sv. LED
- číslo podlaží
- typ svítidla

TPY SVÍTIDEL:

- A - zařítkové svidlo do do systému TTrack
- Dual 2x35W/T5 Beta DALI - 27932-368, IP20
- B1 - zařítkové přisazené stropní svidlo
- DTI type1, 1x80W/T5 Beta DALI - 28817-368, IP20
- B2 - zařítkové přisazené stropní svidlo
- DTI type 1, 2x24W/T5 Beta DALI - 28803-368, IP20
- C - nouzové svidlo unikové
- exLED-G - 34950-112
- D - nouzové svidlo antipanické
- exLED-V Base-M - 17980-112

POZNÁMKA:

- Nápořiová soustava:
- 3 + NPE síť: 50Hz, 230V/400V, TN-C-S (RH)
- 3 + NPE síť: 50Hz, 230V/400V, TN-S (ROS1, ROS2)
- 1 + NPE síť: 50Hz, 230V TN-S (Rups)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 20000-4-41:  
při poruše - automatickým odpojením od zdroje  
doplňková ochrana - pospojováním

UVEDENÉ TPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ LZE ZAMĚNIT ZA STEJNÉ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

Pavel Rubín—elektrický projekt			
Stará Kysbelská 45, 360 09 Karlovy Vary			
tel.: 353 220 977, fax.: 353 220 971, e-mail: rubinprojek@seznam.cz			
Investor: Magistrát města Karlovy Vary, Městská 21, 361 20 Karlovy Vary			
Výpracoval: Křemlova M.		HP	
Vybavoval: Křemlova M.		Rubi Pavel	
Datum: 12.2012		Stupň: DPS	
Měřítko: 1:100		Zař. klad: R2812	
Mater. výměru: F 1.4.g. Slinopřevod elektrického		C. výměru: F1.4g/3	